



AP303 Prolongación desde una red principal de B.T. a una luminaria


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Octubre 2004



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



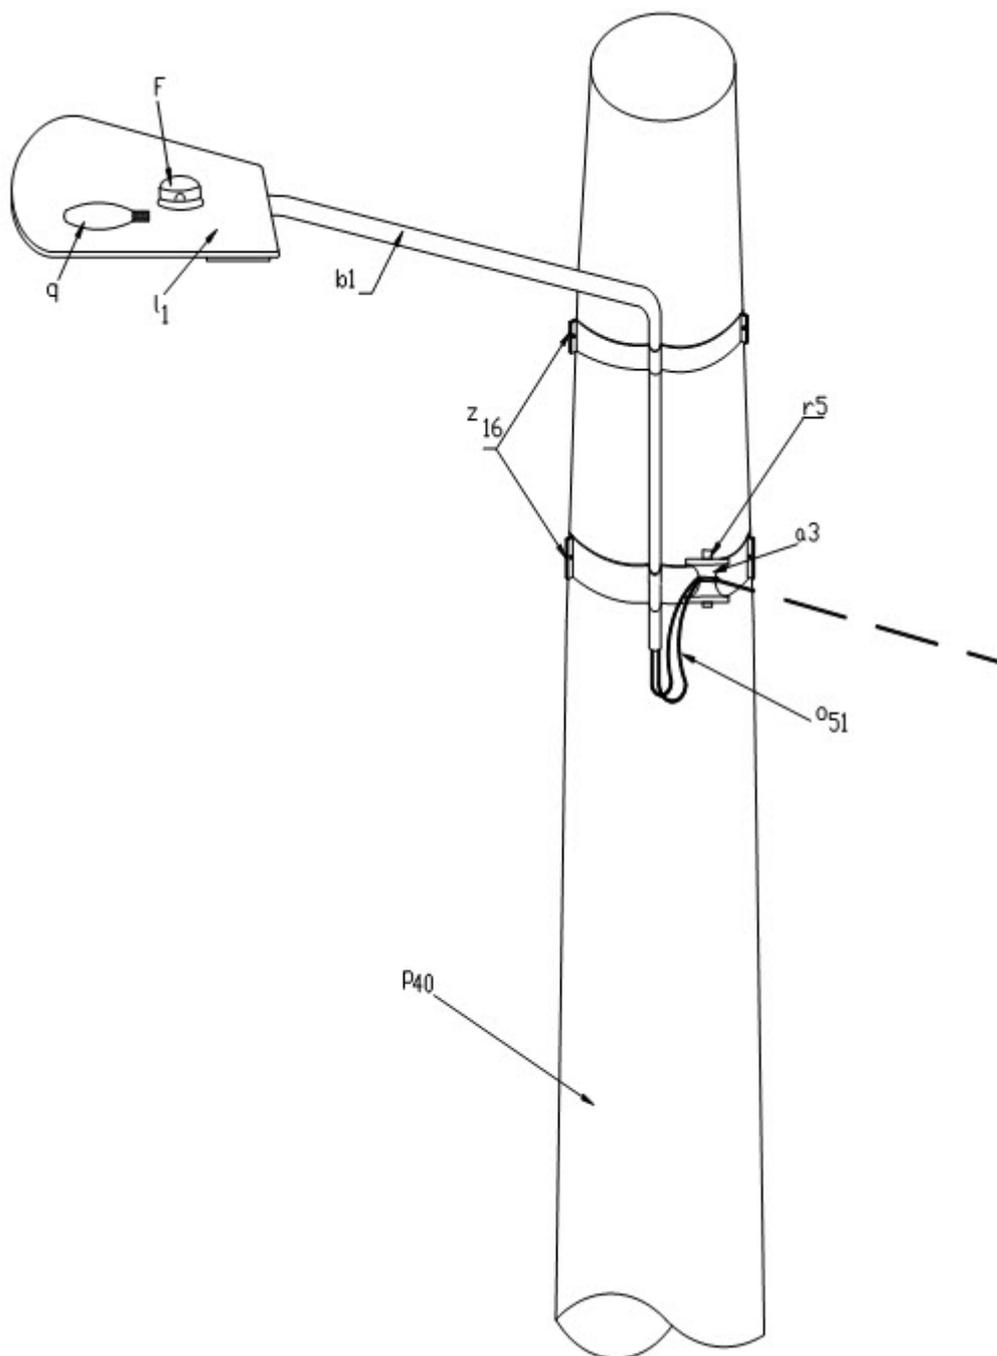

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₃	1	6762120	ET-254	Aislador tipo carrete ANSI 53-3
b ₁	1		ET-830	Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
F	1	6762137	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 185/ 305 V, tipo NC



l_1	1	6762254	ET-801	Luminaria para bombilla de sodio 70 W
o_{51}	30		ET-110	Metros de cable de cobre aislado 12 AWG con neutro concéntrico 600 V
p_{40}	1		ET-201	Poste de concreto 10 m 510 kg para A.P.
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara 90 V
r_5	1	6762220	ET-417	Percha porta aislador de un puesto
z_{16}	2			Abrazadera de 140 mm para soporte de luminaria en vías secundarias