



# AP307-1 Montaje de luminaria en vías locales (Conexión desde caja para acometidas)

## NORMA TÉCNICA


<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	23 Marzo 2005



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





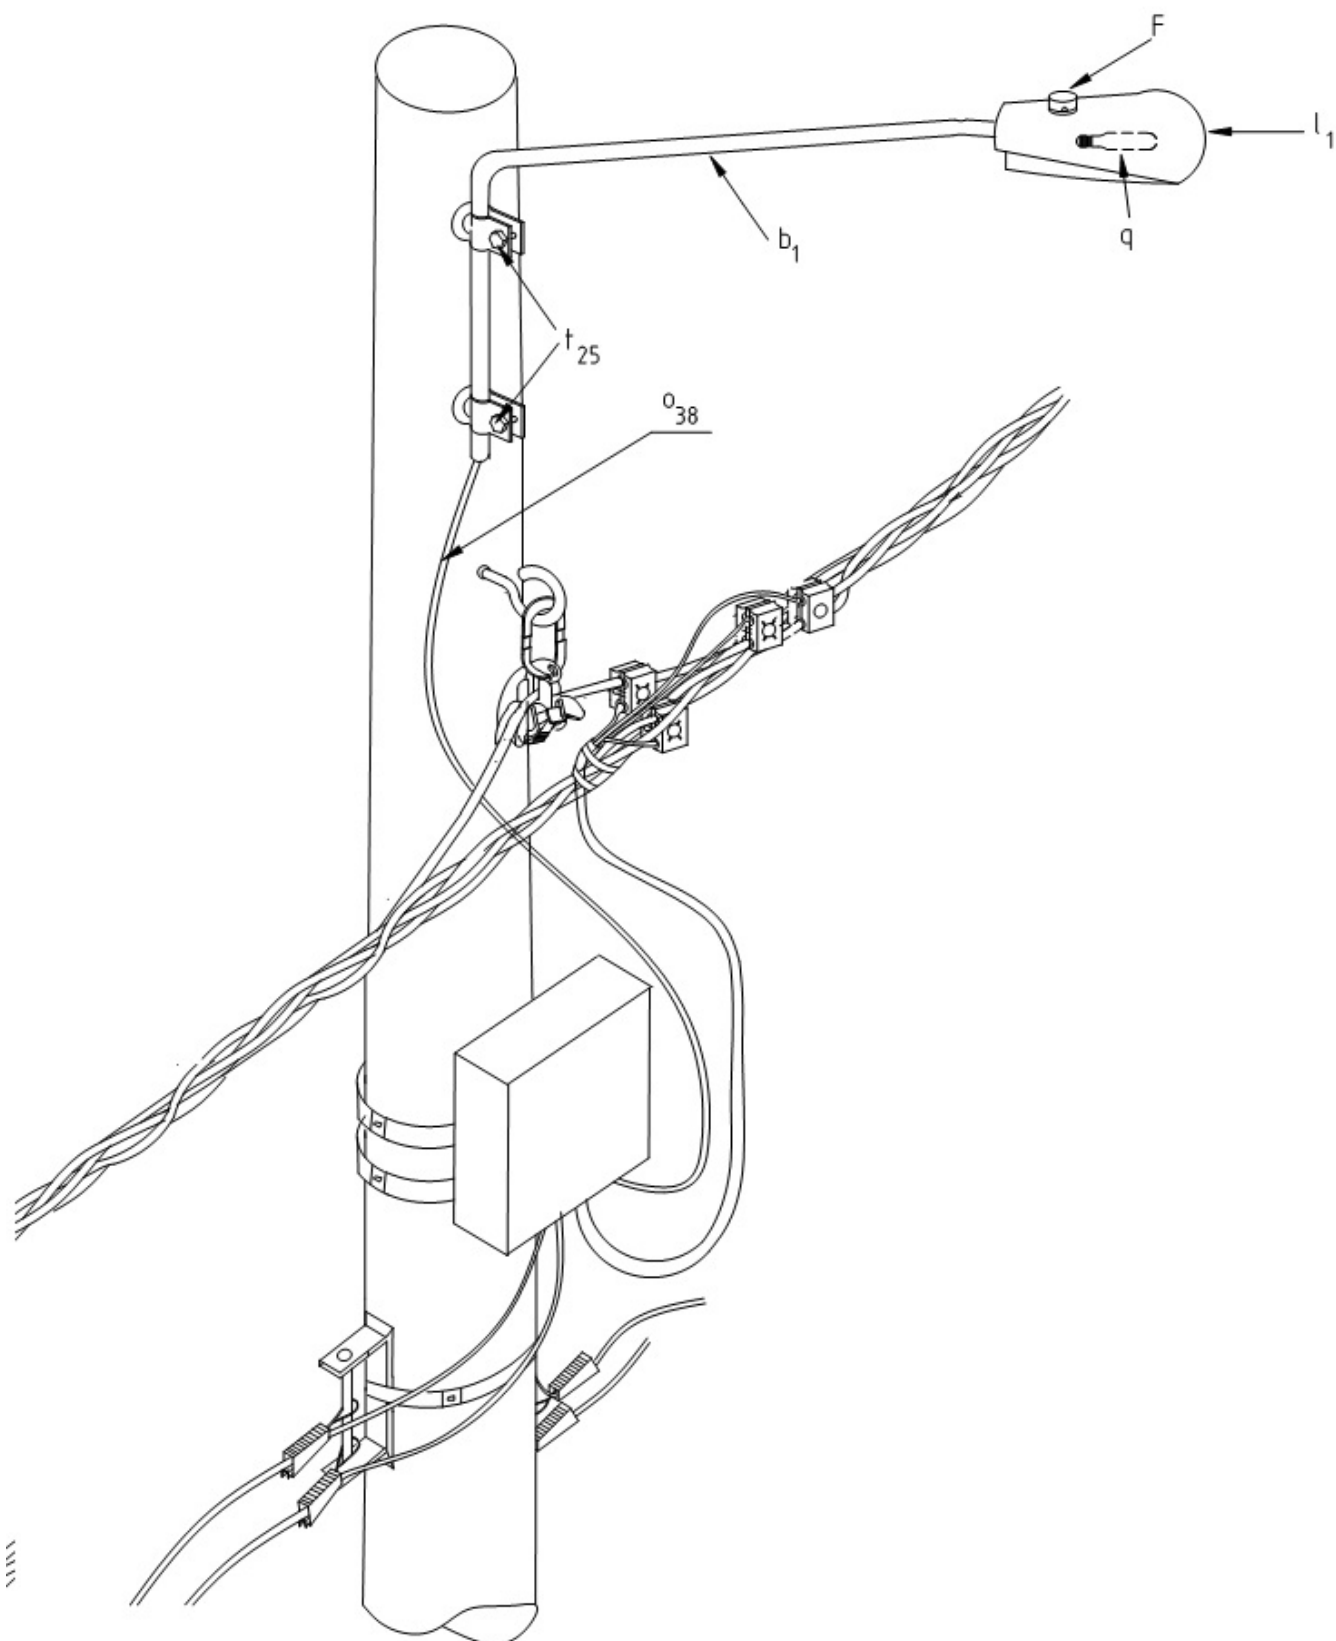

11111



## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
b <sub>1</sub>	1		ET-832	Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
F	1	6762325	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 185 / 305 V, tipo NC
l <sub>1</sub>	1	6762554	ET-801	Luminaria para bombilla de sodio 70 W
o <sub>38</sub>	3	ET-110		Metros de cable de cobre aislado 14 AWG con neutro concéntrico 600 V
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara 90 V
t <sub>25</sub>	2		ET-474	Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2" <sup>(1)</sup>

### ALTERNATIVAS:

(1) Abrazadera de para soporte de vías secundarias Z<sub>20</sub>