AP307-1 Montaje de luminaria en vías locales (Conexión desde caja para acometidas)

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	23 Marzo 2005

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

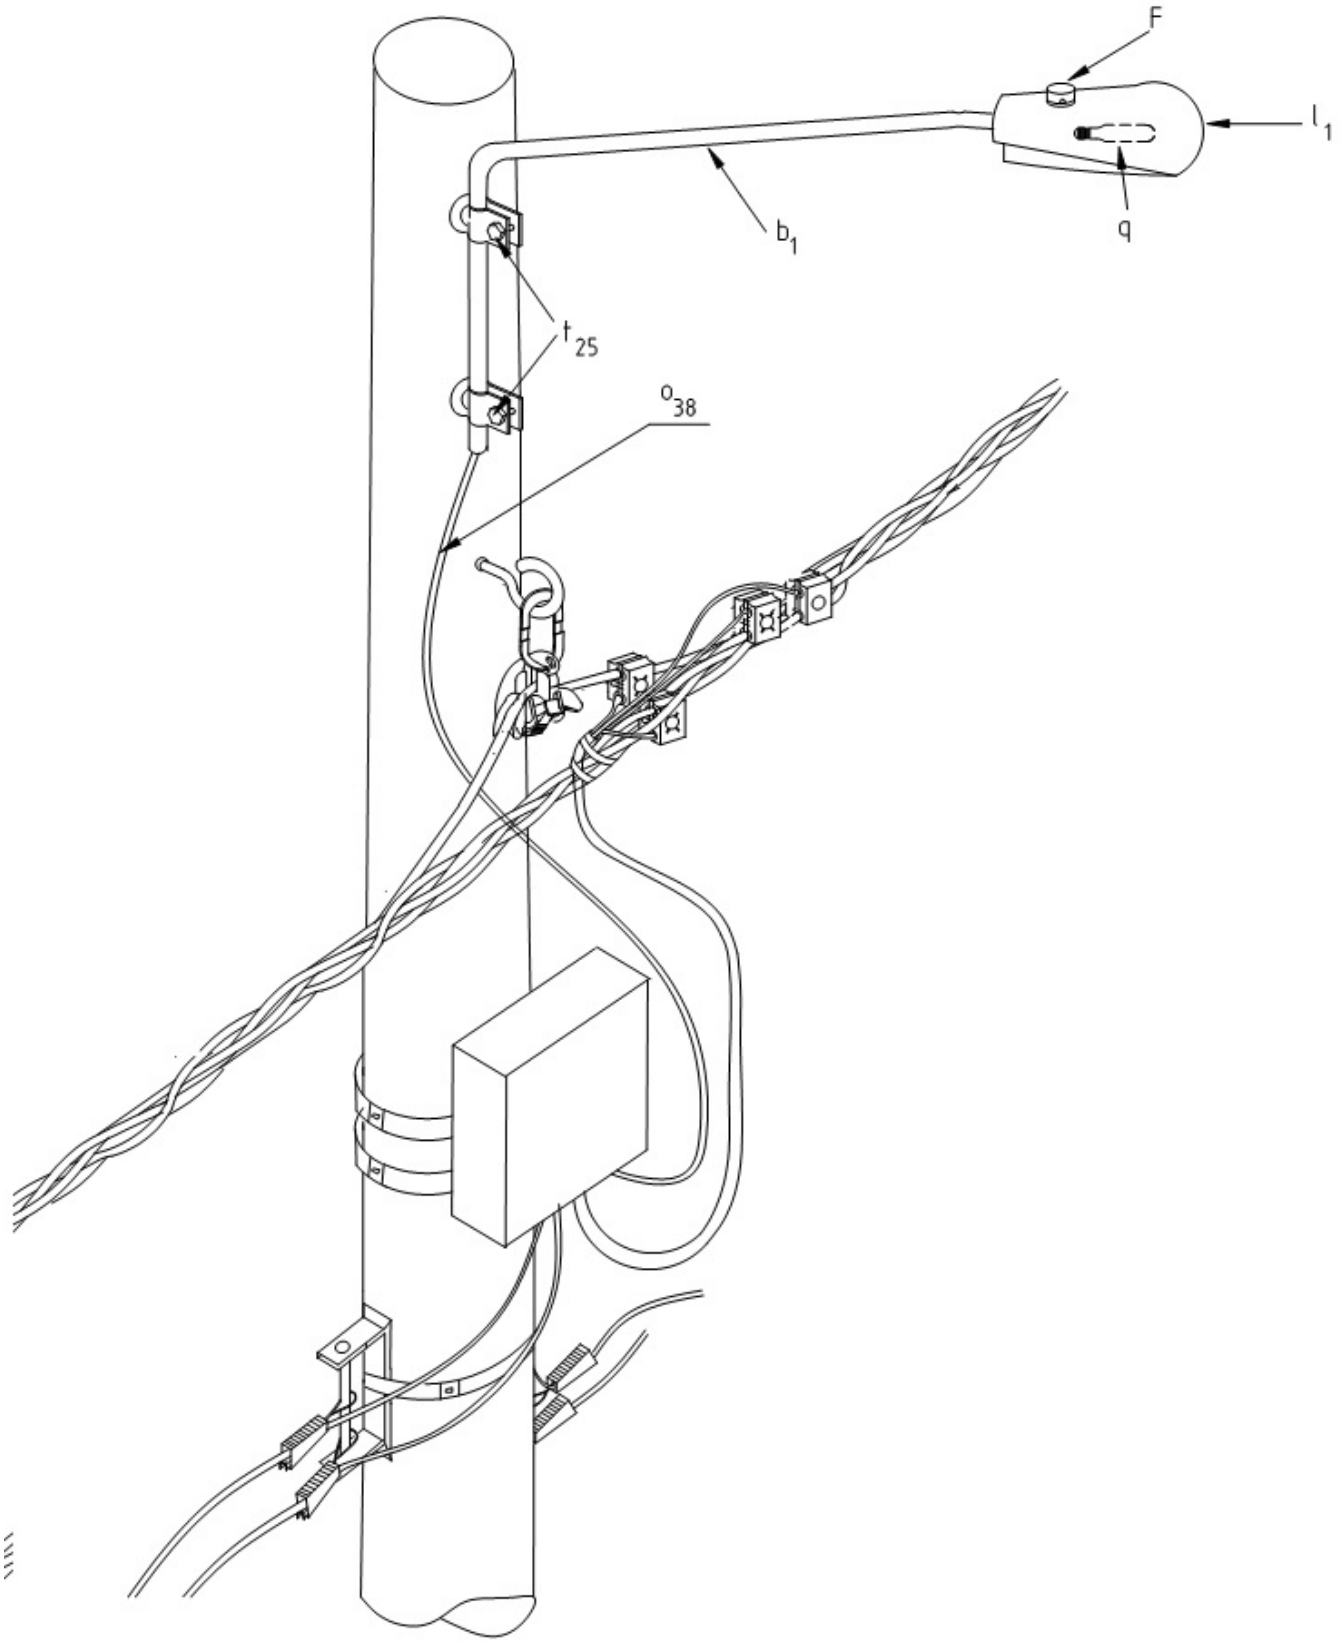

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
b_{1}	1		ET-832	Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
F	1	6762325	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 185 / 305 V, tipo NC
l_{1}	1	6762554	ET-801	Luminaria para bombilla de sodio 70 W
o_{38}	3	ET-110		Metros de cable de cobre aislado 14 AWG con neutro concéntrico 600 V
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara 90 V
t_{25}	2		ET-474	Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2" (1)

ALTERNATIVAS:

(1) Abrazadera de para soporte de vías secundarias Z_{20}

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.