AP321 Montaje del contactor para control multiple de dos circuitos de alumbrado (Existente)

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	28 Abril 2005

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

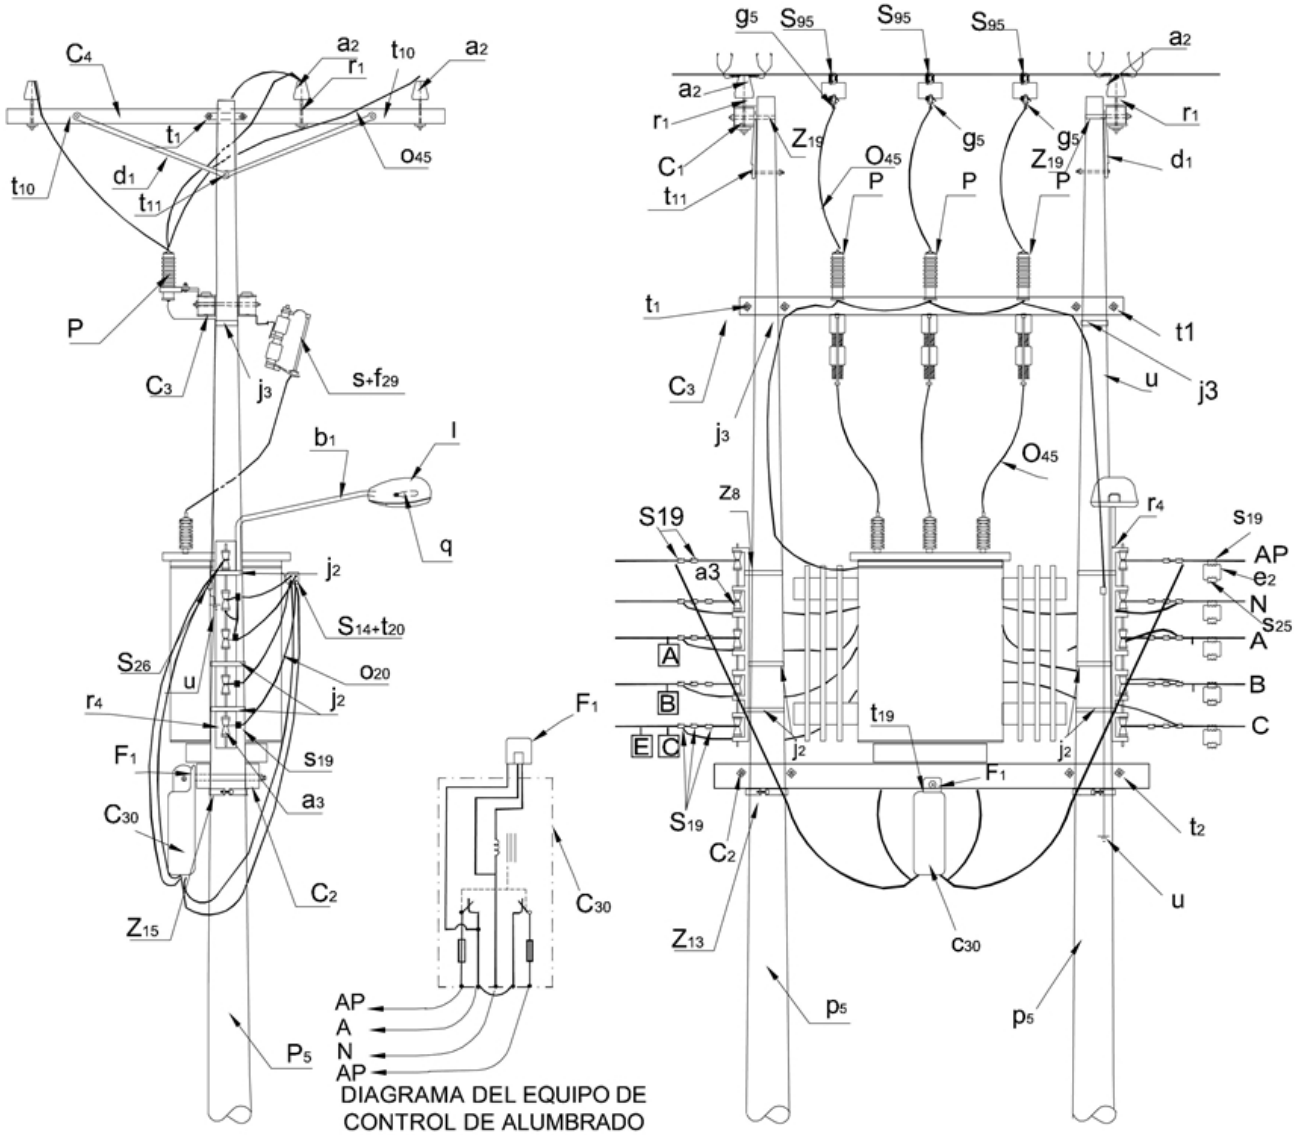

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_2	6		E-MT-011	Aislador de pin ANSI 55-5

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

a 3	10		E-BT-005	Aislador tipo carrete ANSI 53-3
b 1	1		ET-832	Soporte para luminaria horizontal Phi3/4”x2 m en vías secundarias
c 4	2	251506	ET-419	Cruceta de metálica de 2,5 m
c 2	2	251504	ET-419	Viga de madera inmunizada 2,5 m
c 3	2	251504	ET-403	Cerco de madera inmunizada de 2,2 m
c 30	1	6762538	ET-812	Contactor para control multiple de A.P. de 2 x 30 A
d 1	4	240083	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
e 2	3		ET-361	Estribo para baja tensión
F 1	1	6762137	ET-811	Fotocontrol 1 000 W 1 800 VA, 105/130 V tipo N.A.
f 29	3	170826	ET-505	Fusible dual 5,2
g 5	3	251355	ET-352	Grapa para operar en caliente
h 2	1	251380	ET353	Tensor
j´ 3	7	780351	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j 3	7	780182	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03"
j 6	5	310410	ET-123	Metros de cable de acero galvanizado 3/8"
l 1	1	6762554	ET-801	luminaria de sodio 70 W para vías secundarias
o 20	18	340183	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 4/0 AWG aislado a 600 V
o 21	6	330602	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG aislado a 600 V
o 27	6	330605	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 4 AWG aislado a 600 V
o 38	6		ET-123	Metros de cable de cobre aislado a 600 V calibre 14 AWG
o 45	12	6762340	ET-122	Metros de cable desnudo de cobre calibre 4 AWG
P	3	170892	E-MT-031	Descargador de sobretensiones 12 kV 10 kA óxido metálico para 11,4 kV
p 5	2	230957	GSS002	Poste de concreto de 12 m 750 kg
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara 90 V
r 1	6	201073	ET414	
r 4	2	251354	ET-417	Percha porta aislador 5 puestos 9 huecos

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

S	3	140991	E-MT-001	Cortacircuito de cañuela 100 A 15 kV
s_{13}	2	6762177	ET-302	Conector terminal de compresión tipo pala 2 huecos, 2/0 AWG
s_{14}	6	6762265	ET-302	Conector terminal de compresión tipo pala 2 huecos, 4/0 AWG
s_{19}	33	274274	ET-303	Conector de compresión en ranuras paralelas tipo 3
s_{25}	5		ET-304	Conector tipo tornillo para acometida
s_{95}	3		ET-356	Conector cuña con estribo 4/0 - 2 AWG
T	1		GST001	Transformador de distribución
t_1	4	251360	ET455	Espárrago 5/8" x 18"
t_{10}	4	251364	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t_{11}	2	274302	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
t_{19}	1		ET-458	Tornillo para madera
t_2	4	251360	ET-455	Espárrago de 1 6 x 508 mm (5/8" x 20")
t_{20}	8			Tornillo de bronce para borna terminal
u	1			Accesorios para puesta a tierra
z_{13}	2	274312	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 3
z_{19}	2			Abrazadera en U tipo 1

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.