



AP850 Fotocontrol

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Julio 2011




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>








FOTOCENTRAL NORMALMENTE ABIERTO

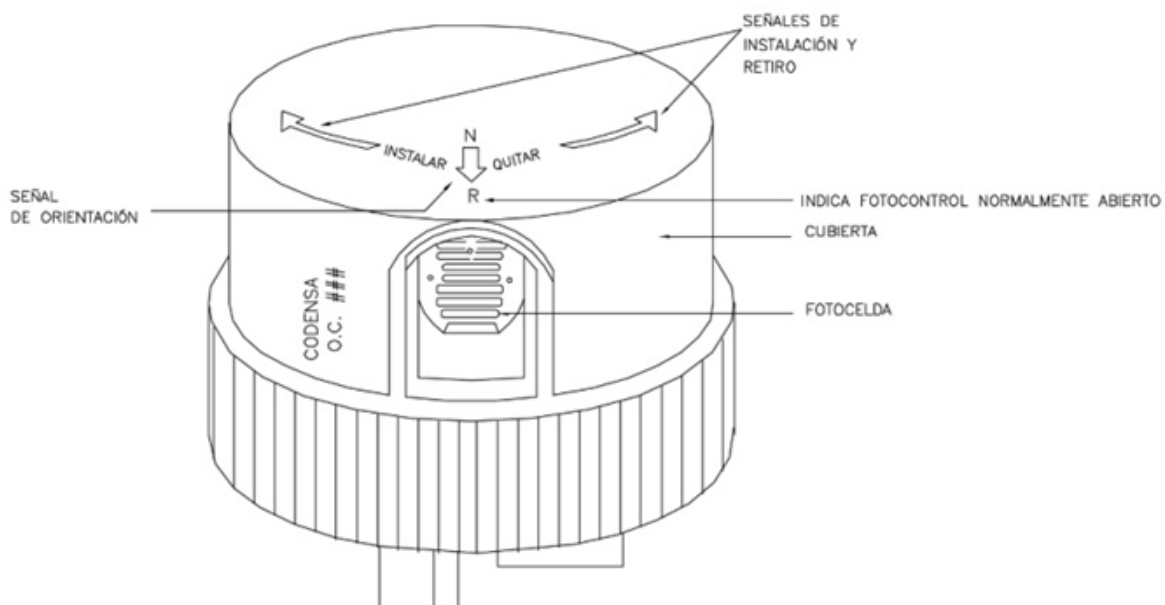

FOTOCENTRAL NORMALMENTE CERRADO

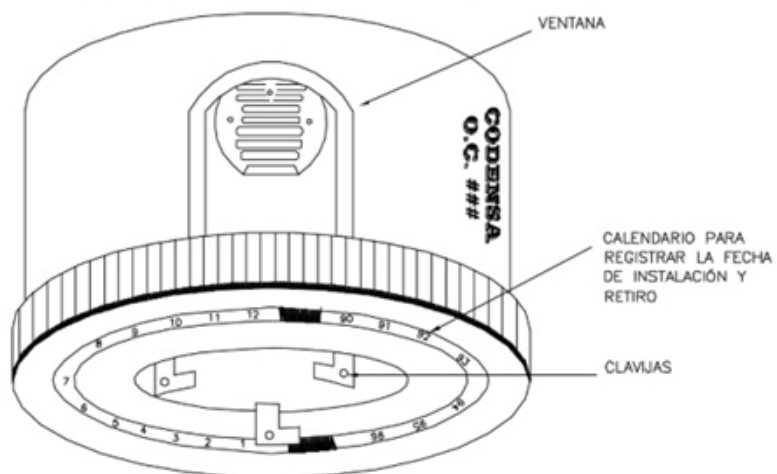

SIMBOLO	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
F	6762325	Fotocentral 1 000 W / 1 800 VA 185 / 305 V , tipo N.C.
F ₁	6762137	Fotocentral 1 000 W / 1 800 VA 105 / 130 V , tipo N.A.

NOTAS:

- VER ESPECIFICACION TECNICA 819
- EXISTEN FOTOCENTRALES COMANDADOS POR FOTOTRANSISTORES CON CUBIERTA TRANSPARENTE Y POR TANTO NO TIENEN VENTANA



SÍMBOLO	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
F	6762325	Fotocontrol 1000W / 1800VA 185/305V, tipo N.C.
F ₃	6762137	Fotocontrol 1500W / 1800VA 105/130V, tipo N.A.

NOTAS:

- Ver [especificación técnica 819](#)
- Existen fotocontroles comandados por fototransistores con cubierta transparente y por tanto no tienen ventana