



# AP810-1 Soporte extendido para luminaria horizontal


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
4	05 Marzo 2015



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



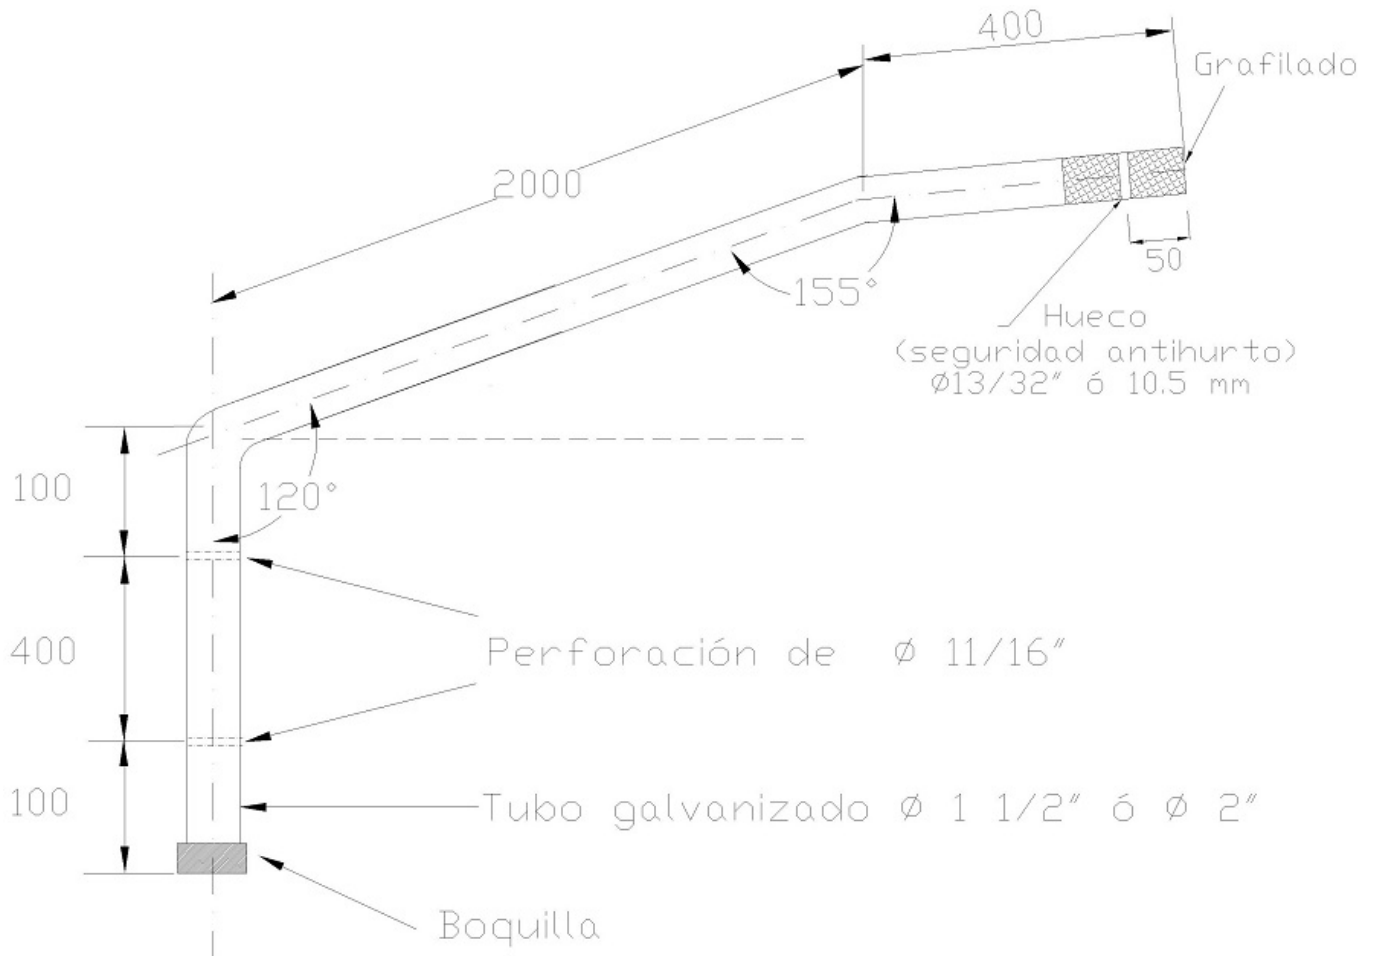

### NOTAS

- Tubo estructural Tipo ASTM A 500
- Longitud total del tubo: 3000 mm
- Utilizar dos abrazaderas de una salida con tornillos de carruaje 5/8" x 3 1/2" o con tornillo pasante de 5/8" x 8"
- Debe ser galvanizado en caliente según Norma NTC 2076
- Espesor del soporte 3 mm
- Dimensiones en mm

ICONTEC			2859-1
ASTM	A 500		
ICONTEC			2076
DENOMINACIÓN	MAT. PRIMA	PRUEB. MEC	TERM. REC
<b>NORMAS</b>			