



# AP833 Banda plástica de indicación de ductos eléctricos instalados


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	01 Mayo 2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



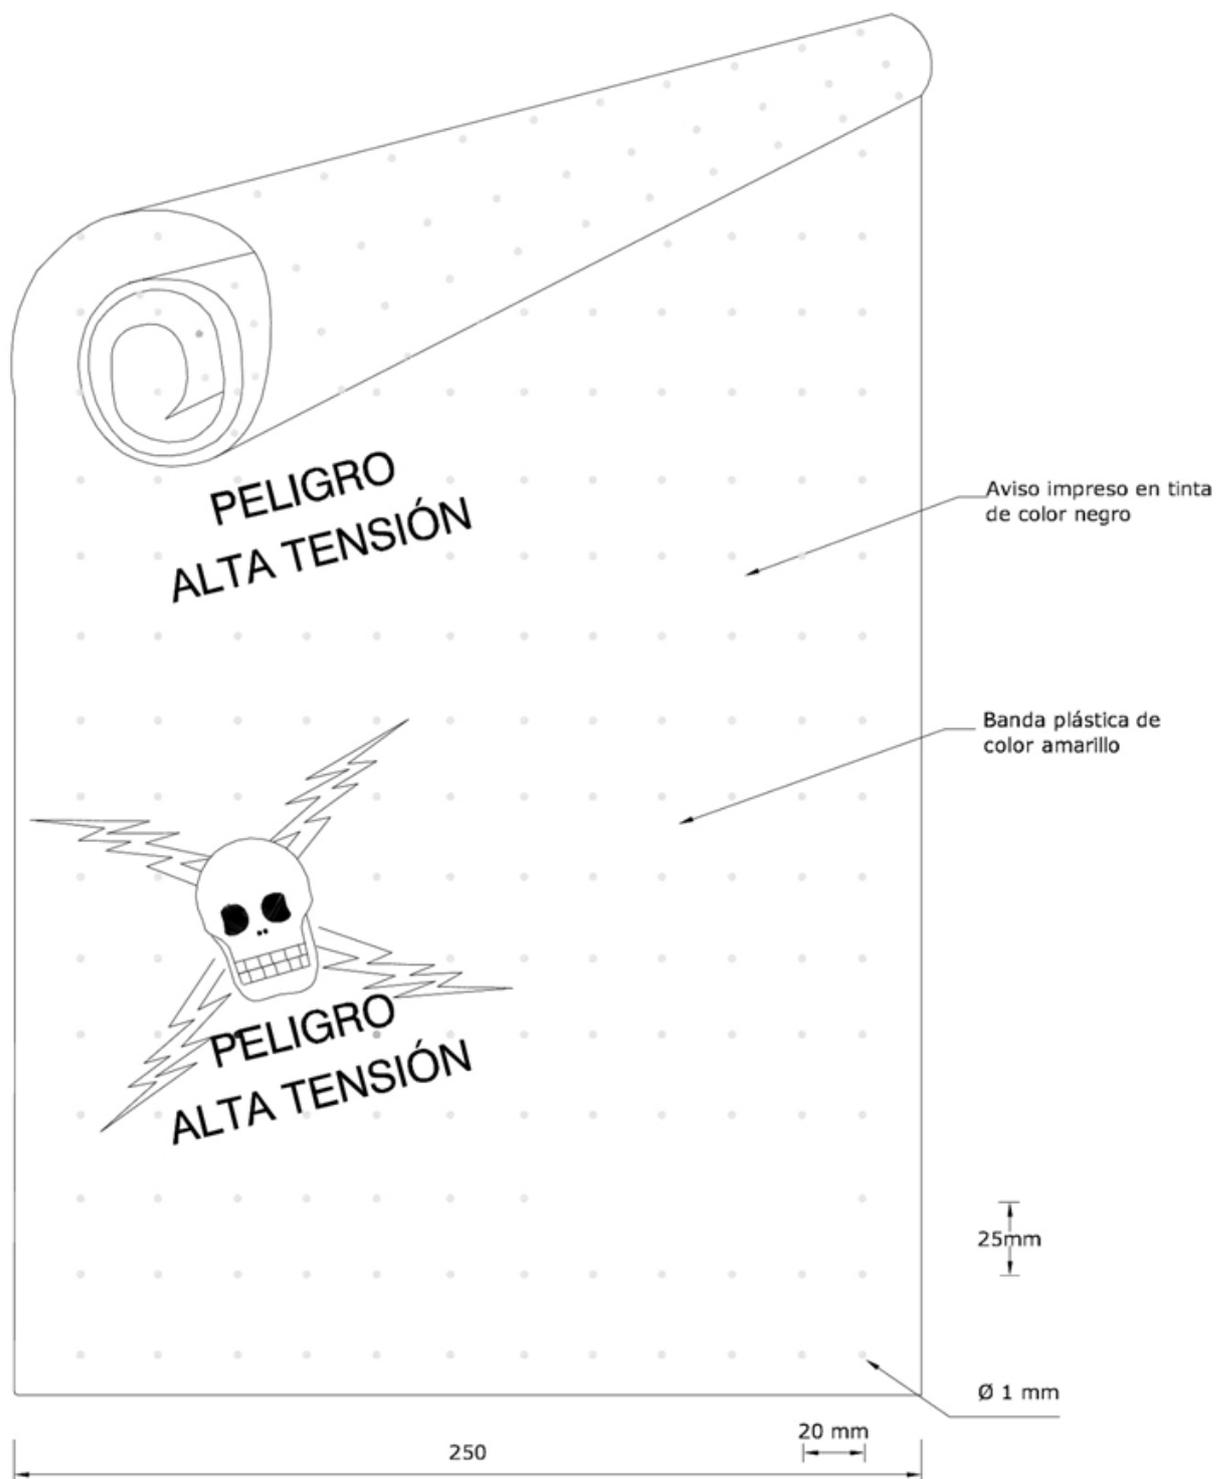

**NOTA:**

- Profundidad de instalación 300 mm. mínimo
- Distancia a ductos 200 mm. mínimo
- Dimensiones en milímetros

CODIGO SAP

