



# AP810-3 Soporte sencillo para la fijación con abrazadera en poste de concreto


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
3	05 Marzo 2015



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



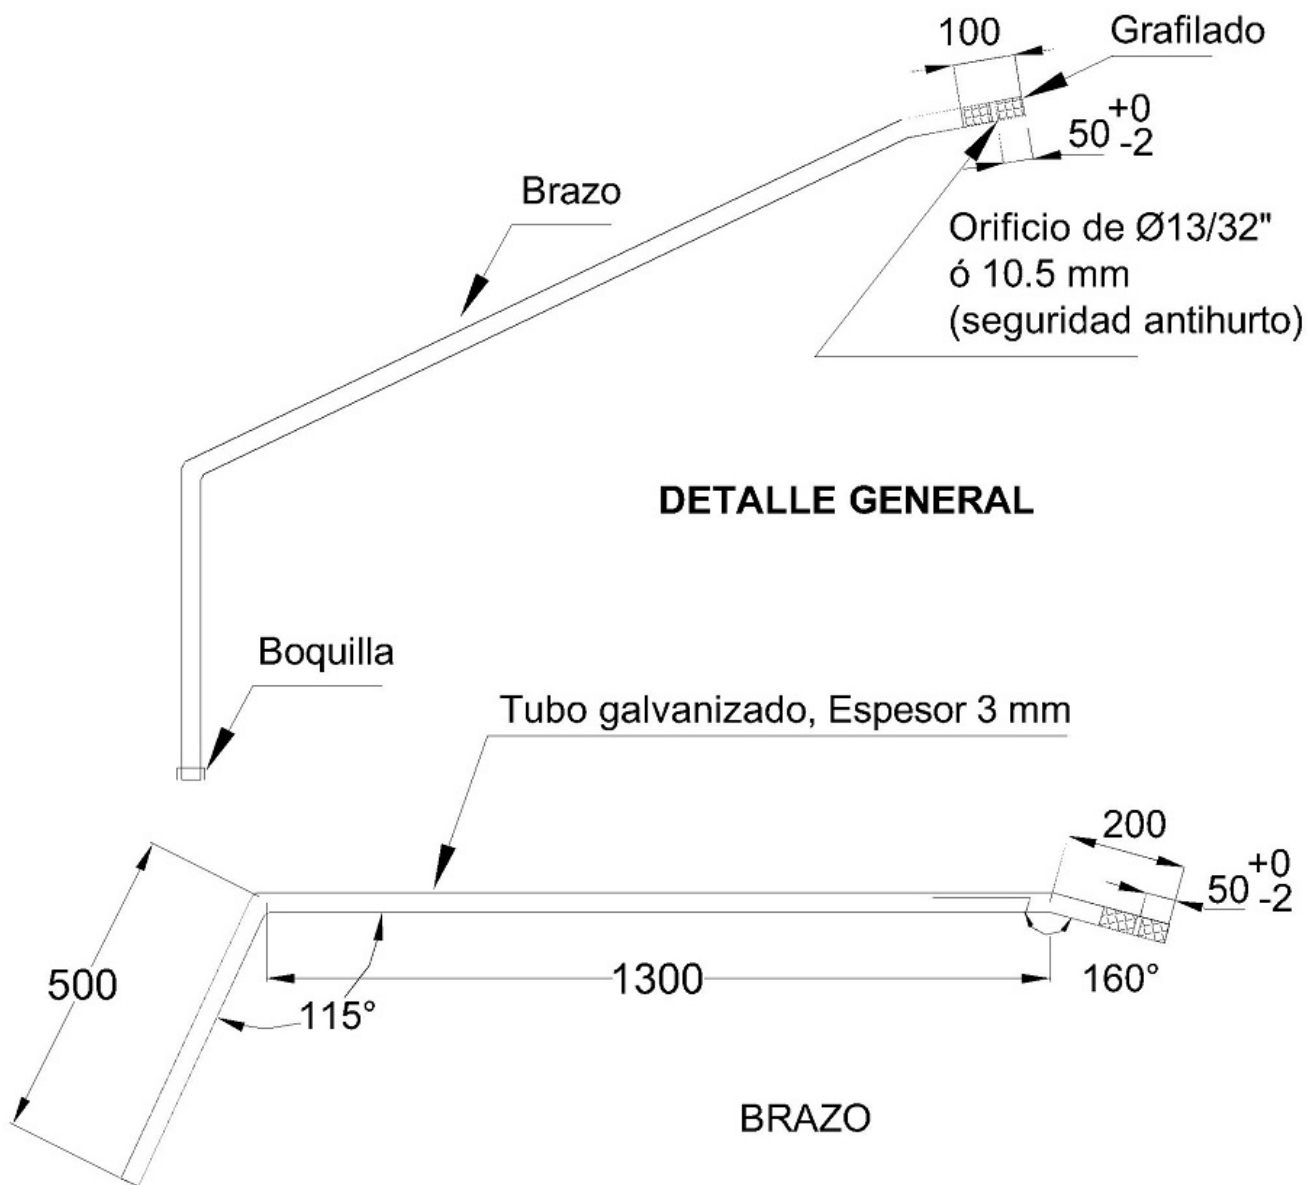

NORMAS	DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR
NTC 422 / 858 / 884 / 2076 - ASTM A36 / A153	¾"	28,2 mm	3 mm
	1 ½"	43,7 mm	3mm
	2"		3mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Soporte sencillo diámetro ¾" y 2 000 mm



	Soporte sencillo diámetro 1 ½" y 2 000 mm
	Soporte sencillo diámetro 2" y 2 000 mm

**Notas:**

- Las dimensiones están dadas en milímetros y pulgadas.
- Se aceptará que el soporte se rotule con el logotipo o nombre del fabricante.

**Usos:**

(1) En poste de concreto para Alumbrado Público de las siguientes vías:

- Locales.
- Malla arterial principal.
- Malla complementaria e intermedia.

(2) Se fijan a los postes de concreto existentes mediante cualquiera de las alternativas ilustradas en la especificación [ET-832](#) (ver figuras 10,11 Y 12).