




AP810-5 Soporte para fijación en percha porta aislador de BT NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
3	05 Marzo 2015



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



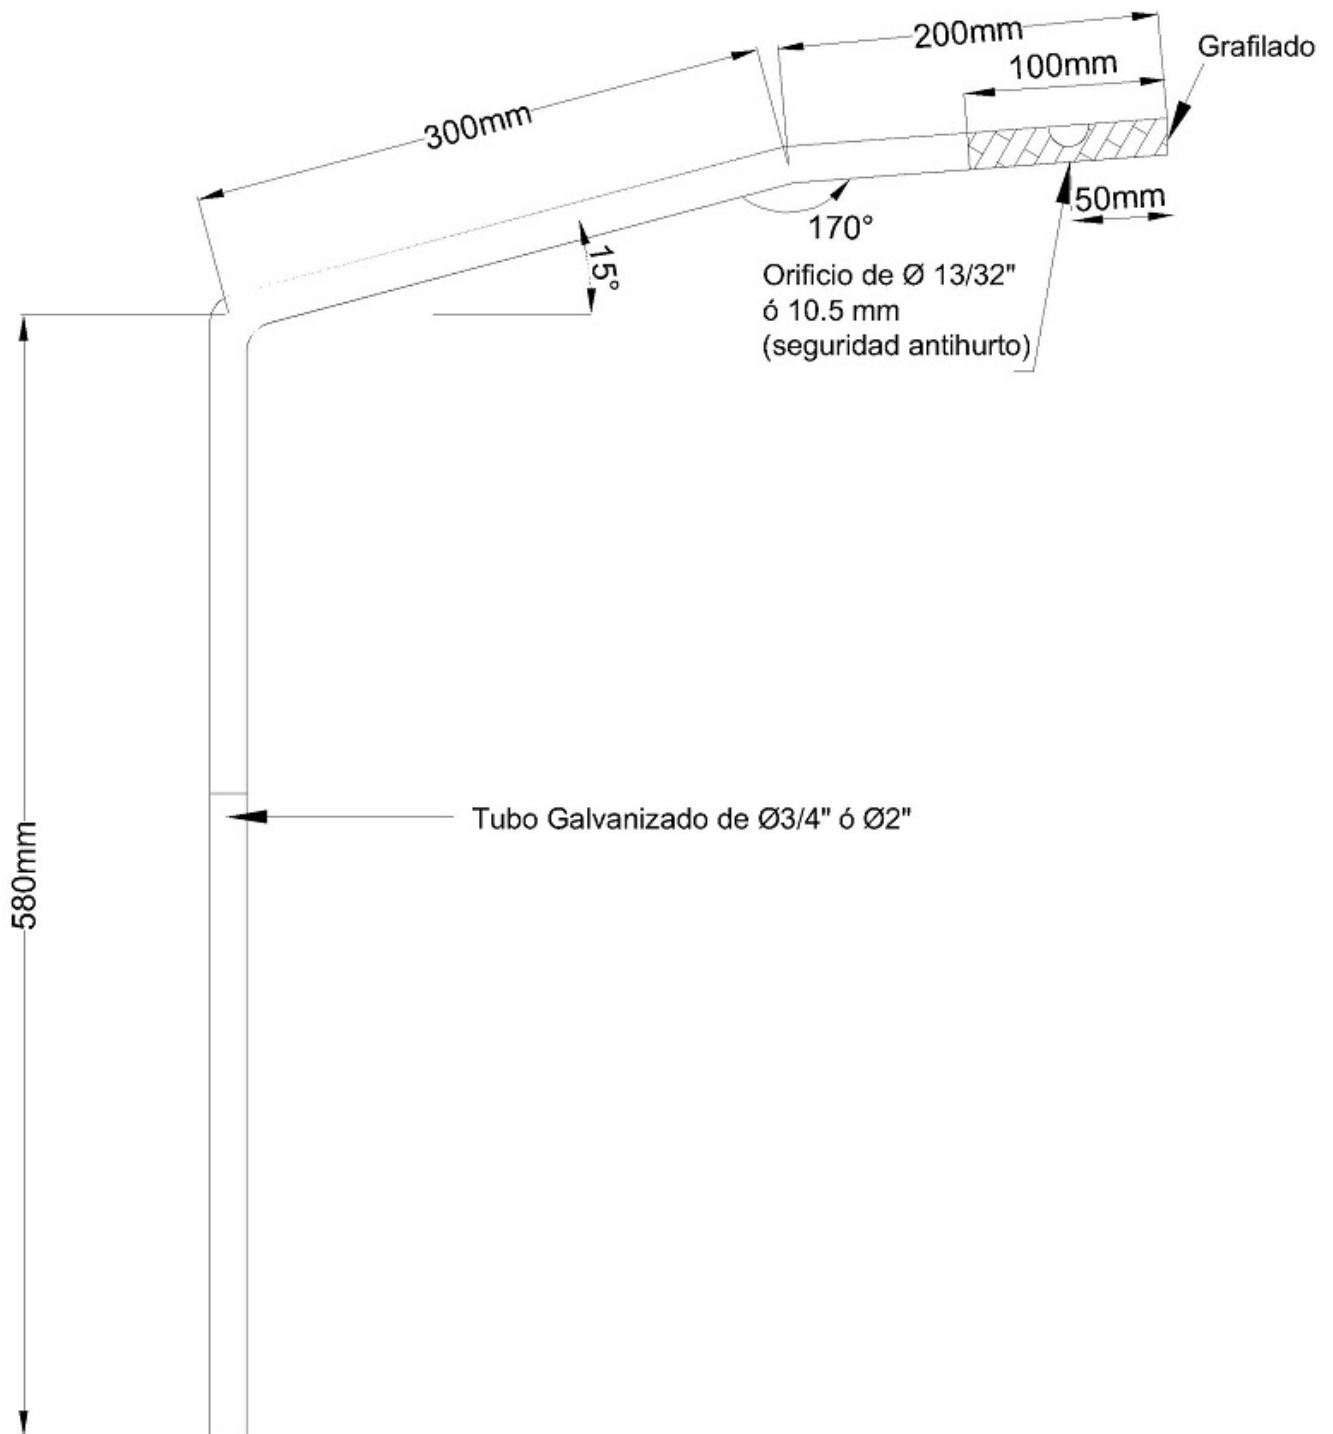

NORMAS	DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPEJOR
NTC 422 / 858 / 884 / 2076 - ASTM A36 / A153	$3/4''$	28,2 mm	3 mm
	2"		3 mm

**Notas:**

- Las dimensiones están dadas en milímetros y pulgadas.
- Se aceptará que el soporte se rotule con el logotipo o nombre del fabricante.

Usos:

(1) En poste de concreto para Alumbrado Público de las siguientes vías:

- Locales.
- Malla arterial principal.
- Malla complementaria e intermedia.

(2) Se fijan a los postes de concreto existentes en la percha porta aislador de BT