



# AP855 Porta fusible para luminaria instalación exterior



## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	01 Mayo 2000




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>




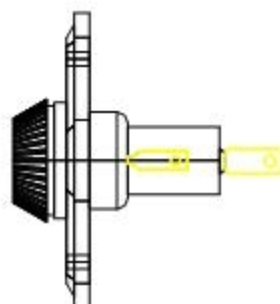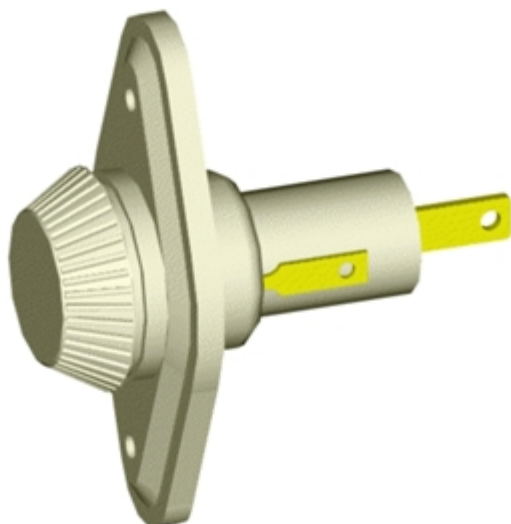

TAPA ①

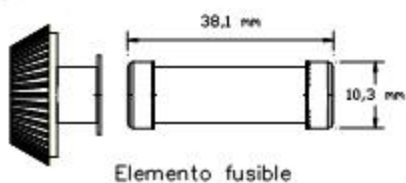

BASE ②

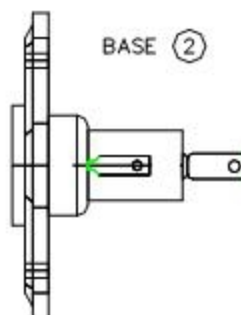

NOTA :

1- Portafusible para ser utilizado con fusible de acción rápida de 10 Amperios 600 voltios, capacidad de interrupción 100 kA, ver norma AP 857

Simbolo	Codigo SAP	Descripción del material
q93		Portafusible para luminaria Instalación Exterior

①	1		Tapa
②	1		Base
N°	Cant	Referenc	Descripción
Elementos que se suministran			

