AP858 Fusibles para contactor de control múltiple de alumbrado público (2x35 A y 2x60 A - 250 V, 3x65 A y 3x100 A - 600 V)

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	30 Septiembre 2010

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

Fusibles 250 V

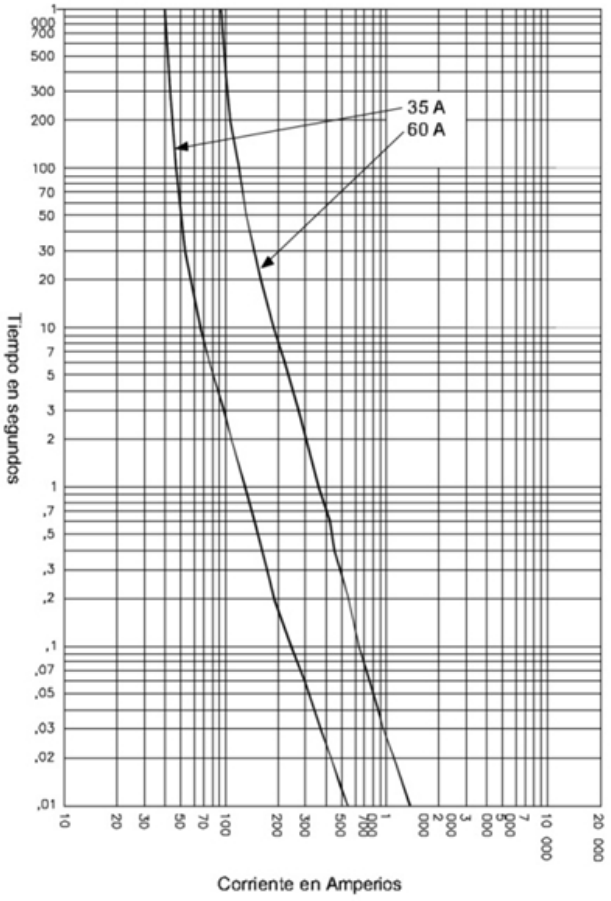

Fusibles 600 V

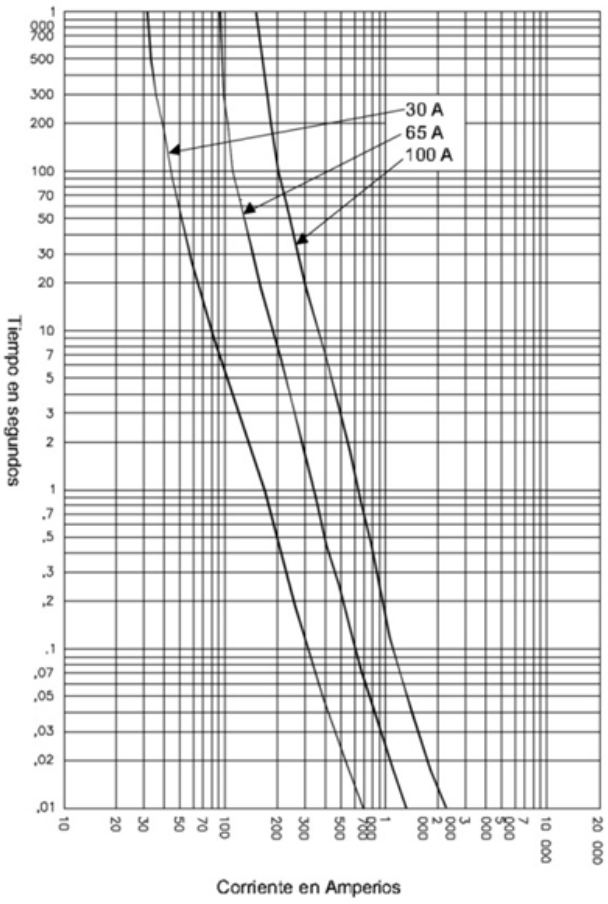

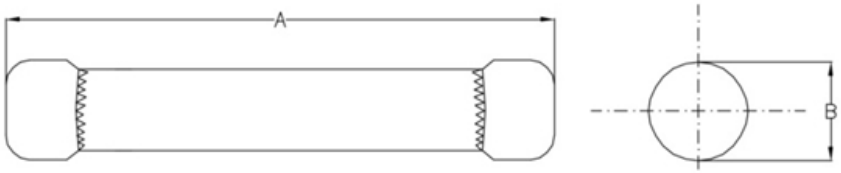

CARÁCTERISTICAS DE LOS FUSIBLES					
Referencia del Contactor		2 x 30 A	2 x 60 A	3 x 60 A	3 x 100 A
Corriente nominal		35 A	60 A	65 A	100 A
Capacidad de interrupción		50 kA			
Nivel mínimo de aislamiento		250 V		600 V	
Dimensiones		A=76 mm x B=21 mm (A=3" x B=13/16")		A=200 mm x B=34 mm (A=7 7/8" x B=1 5/16")	
Referencia de fabricantes	Ferraz Shawmut	OTN		OTS	
	Bussman	PON		K0S	

SIMBOLO	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN
f 74	6776921	fusible tipo cartucho de 35 A – 250 V
f 75		fusible tipo cartucho de 65 A – 250 V
		fusible tipo cartucho de 65 A – 600 V
		fusible tipo cartucho de 100 A – 600 V

ANSI / UL			248-9
ICONTEC			
Denominación	Mat Prima	Prueb –Mec	Ter y Rec
N O R M A S			

NOTAS:

1) Protección de circuitos para control multiple de A.P.

2) Los soportes donde se instalen los fusibles deberán ser de lámina de cobre, plateados, estañados o cadmiados, con refuerzos que garanticen la presion del contacto.

3) Fusible Clase K–5

4) Consulte la especificación técnica ET–814 de CODENSA S.A.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.