AP172 Diagrama de un circuito subterráneo de alumbrado público de vías arterias V0-V1-V2-V3 tensión 380/220 V y 480/277 V

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Julio 2011


Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.


RED AÉREA DE M.T

Viene de la línea aérea de M.T

Transformador autoprotegido
11 400 - 480 / 277 V
Instalación en poste

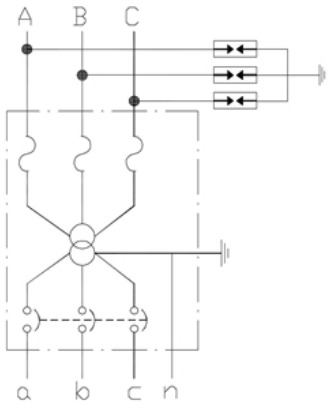


RED SUBTERRÁNEA DE M.T

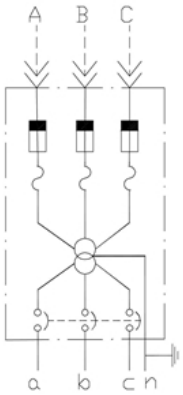

Viene del seccionador de maniobras


Transformador de pedestal
11 400 - 480 / 277 V
Norma CTS 520
También se intala en local cubierto.

CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS EXISTENTES A 480 / 277 PARA ALUMBRADO PÚBLICO

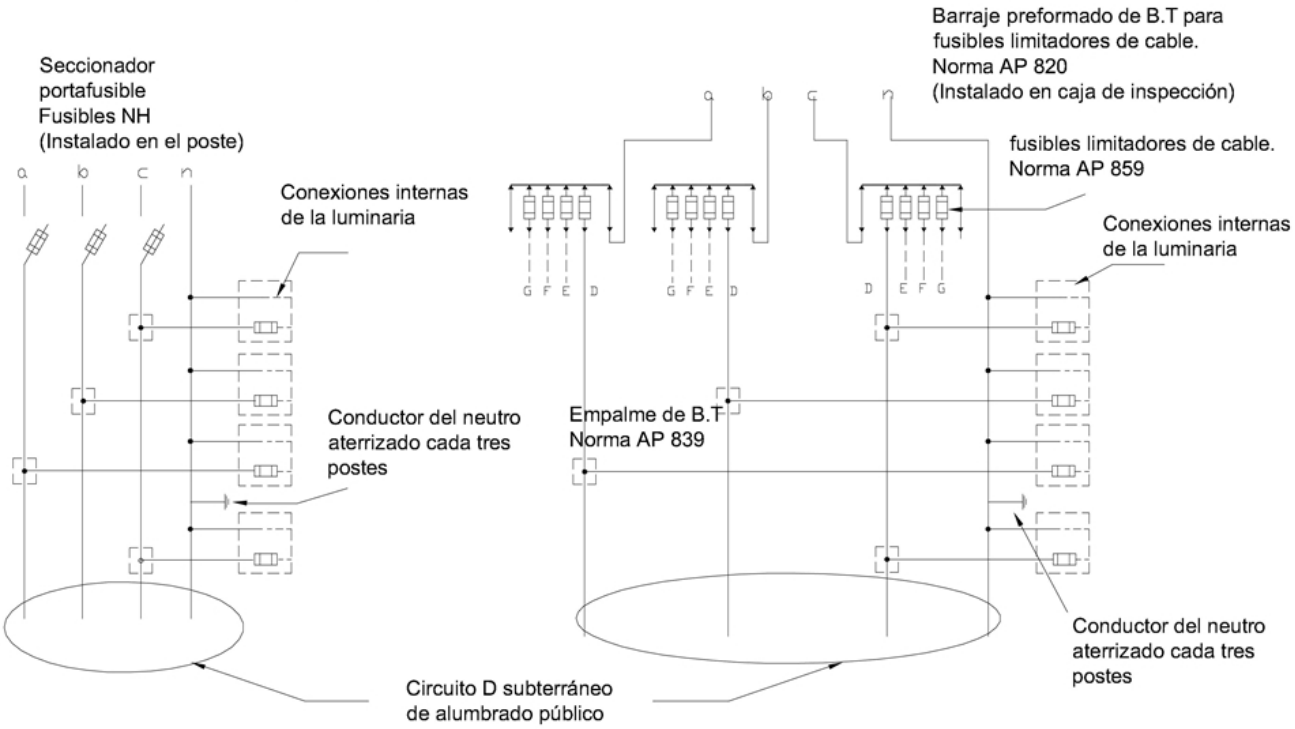


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.


RED AÉREA DE M.T

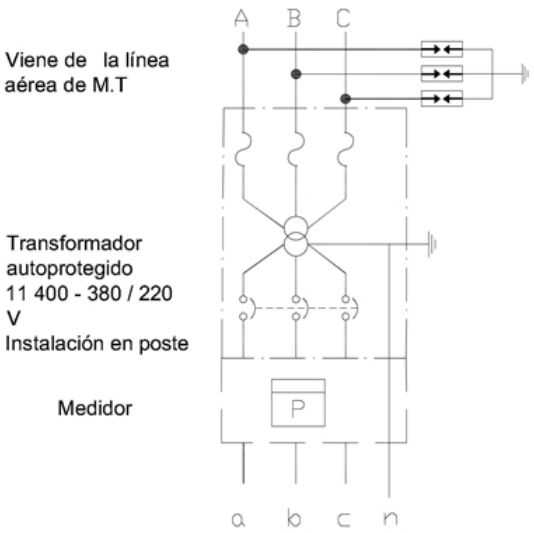

RED SUBTERRÁNEA DE M.T

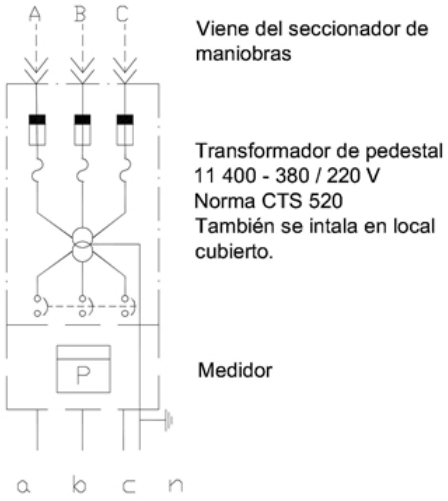

CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS A 380 / 220 PARA ALUMBRADO PÚBLICO

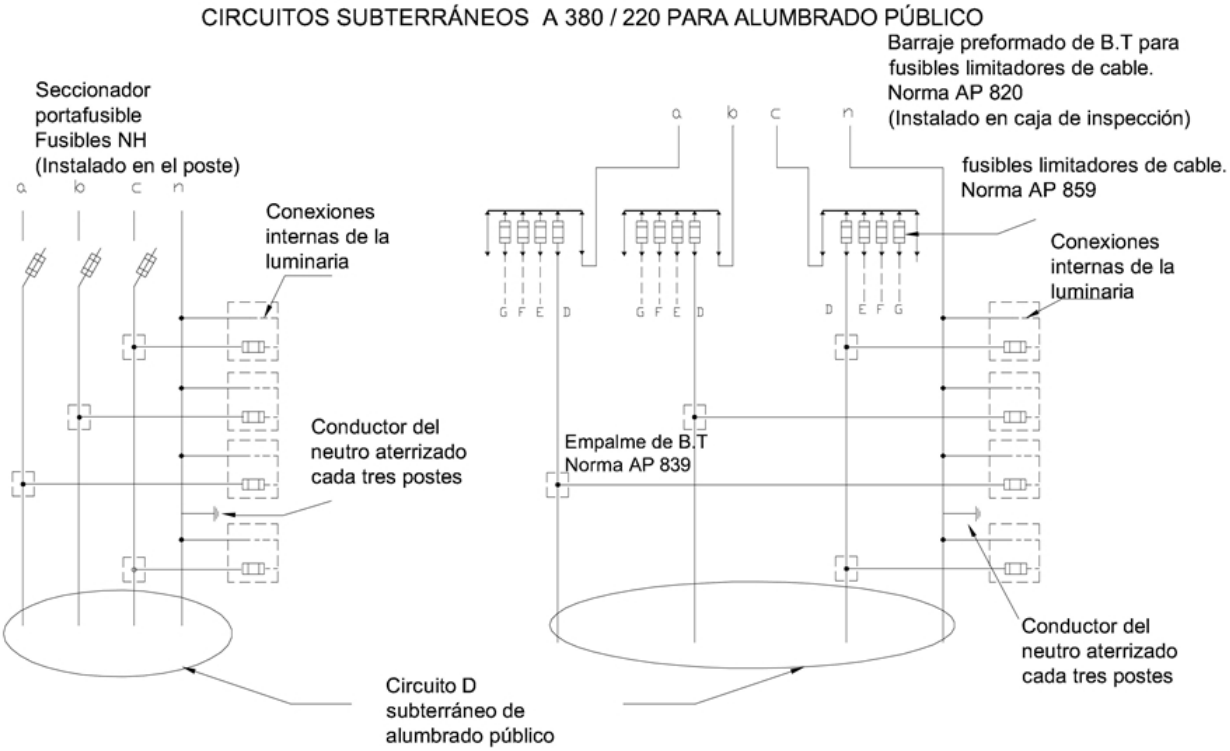

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.