



# AP523 Transformador de pedestal. Disposición de fusibles NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	02 Julio 2013




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>








Fusible de expulsión  
tipo bayoneta

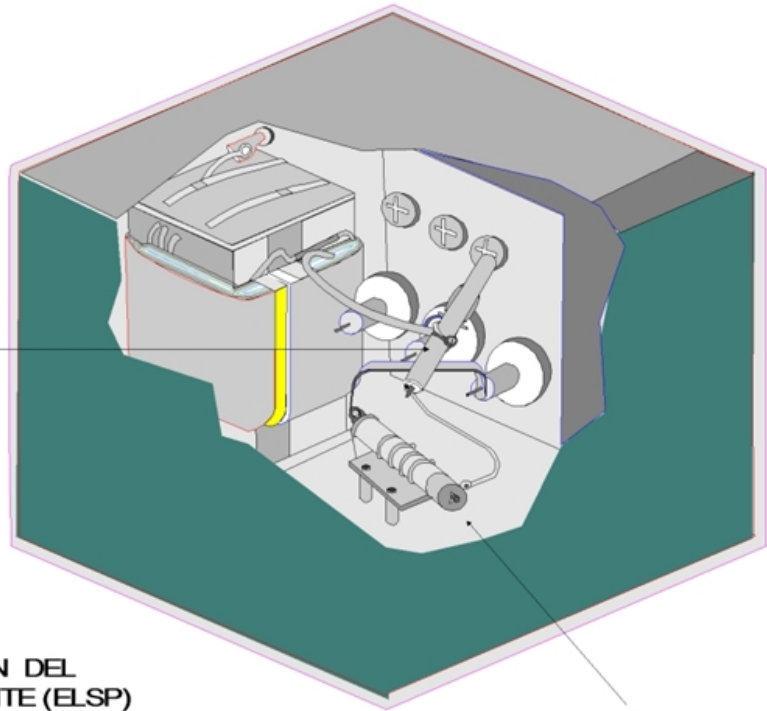


Fusible limitador  
de corriente

### DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DEL FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE (ELSP)

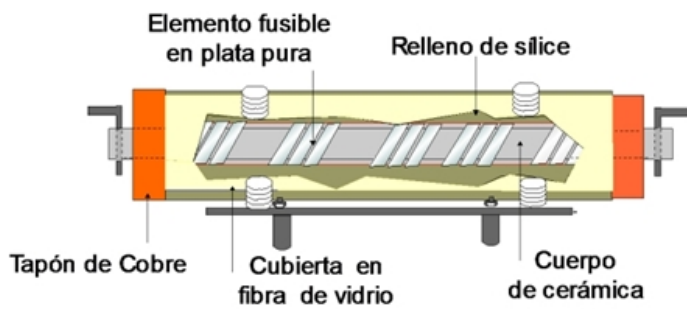

### PORTAFUSIBLE PARA FUSIBLE DE EXPULSIÓN TIPO BAYONETA

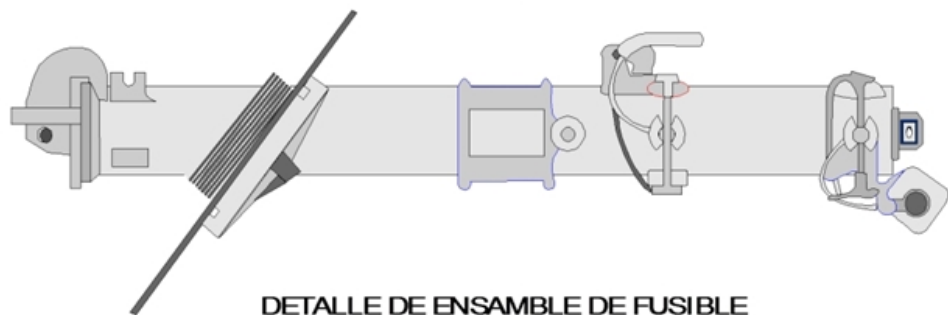

### DETALLE DE ENSAMBLE DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN TIPO BAYONETA

Argolla para manejo del  
portafusible con pértiga

Empaquetadura

Soporte del  
fusible

Elemento fusible  
tipo sensor de corriente

Cartucho del fusible

Tapón terminal



**Nota:** la presente norma aplica para instalaciones existentes