



# AP600 Pintura para poste de alumbrado público. Nuevos y existentes

## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	26 Abril 2004





Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





## POSTE METÁLICO


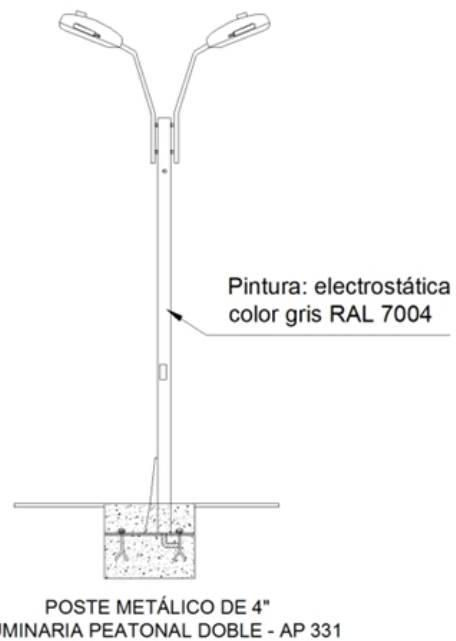
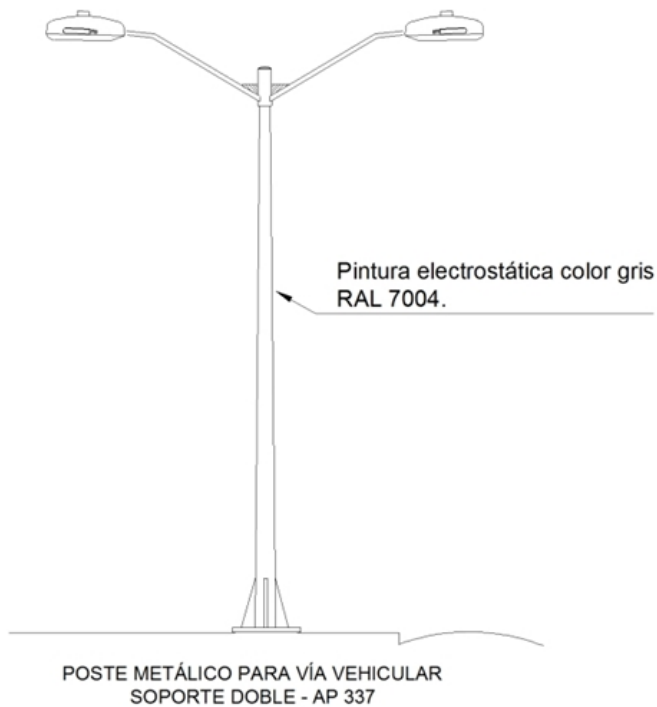


Base para postes metálicos no galvanizados:

Debe utilizarse una mano de pintura anticorrosiva (Aeroflex-primer caoba)



## POSTE DE CONCRETO

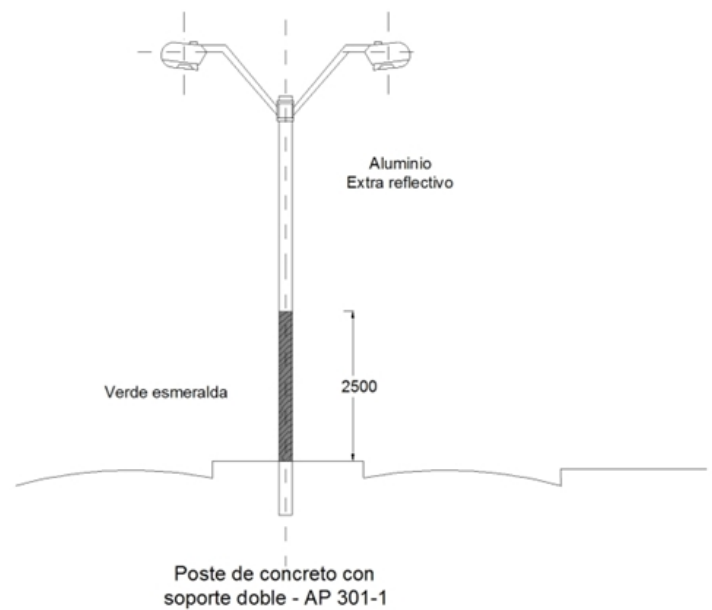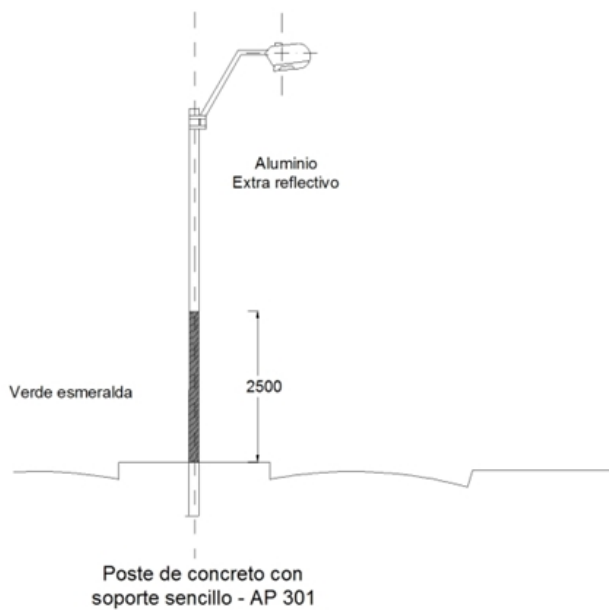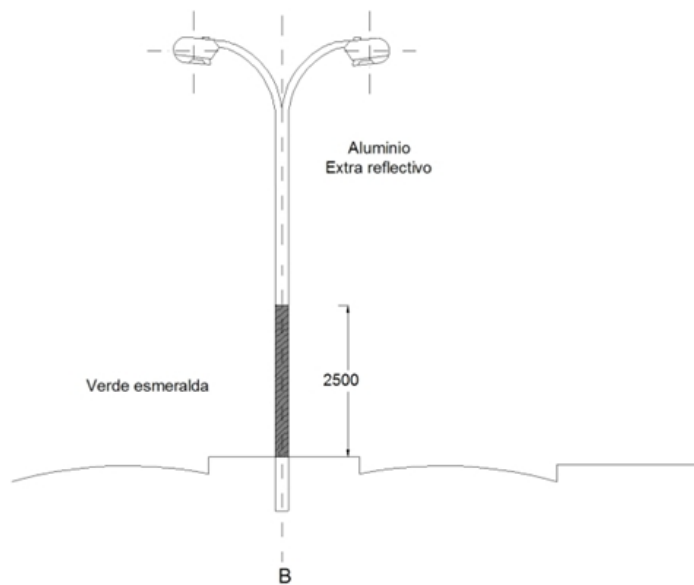

### Pintura para poste de concreto:

En la parte superior del poste aplicar dos capas de aluminio extrareflectivo (ECP-100) sin diluir. En la parte inferior del poste un zócalo de 2,5 m en color verde esmeralda con dos capas de esmalte sintético para exteriores (pintulux) sin diluir.