



# AP522 Centro de transformación de pedestal. Elementos preformados de conexión (Frente muerto)

## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	02 Julio 2013




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





### TERMINAL TIPO BUJE 600 A

### TERMINAL TIPO BUJE 200 A

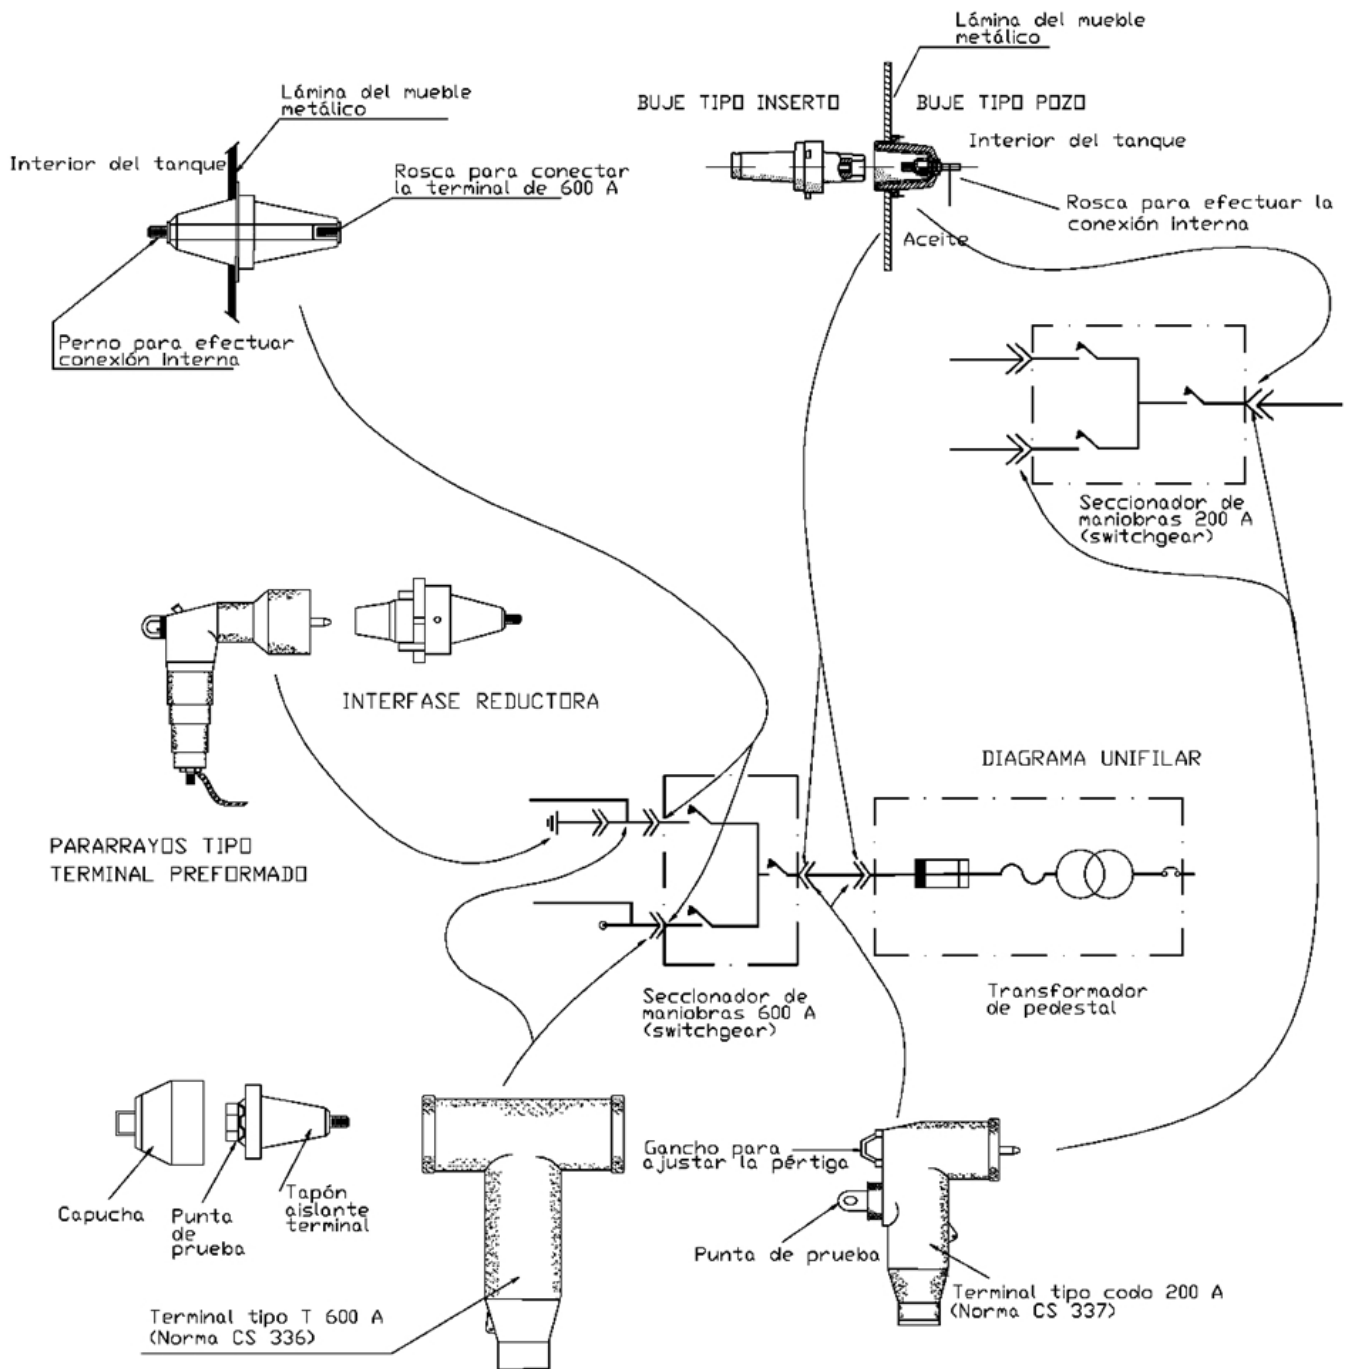

**Nota:** La presente norma aplica para instalaciones existentes.