



AP522 Centro de transformación de pedestal. Elementos preformados de conexión (Frente muerto)

NORMA TÉCNICA

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| 1 | 02 Julio 2013 |




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





TERMINAL TIPO BUJE 600 A

TERMINAL TIPO BUJE 200 A

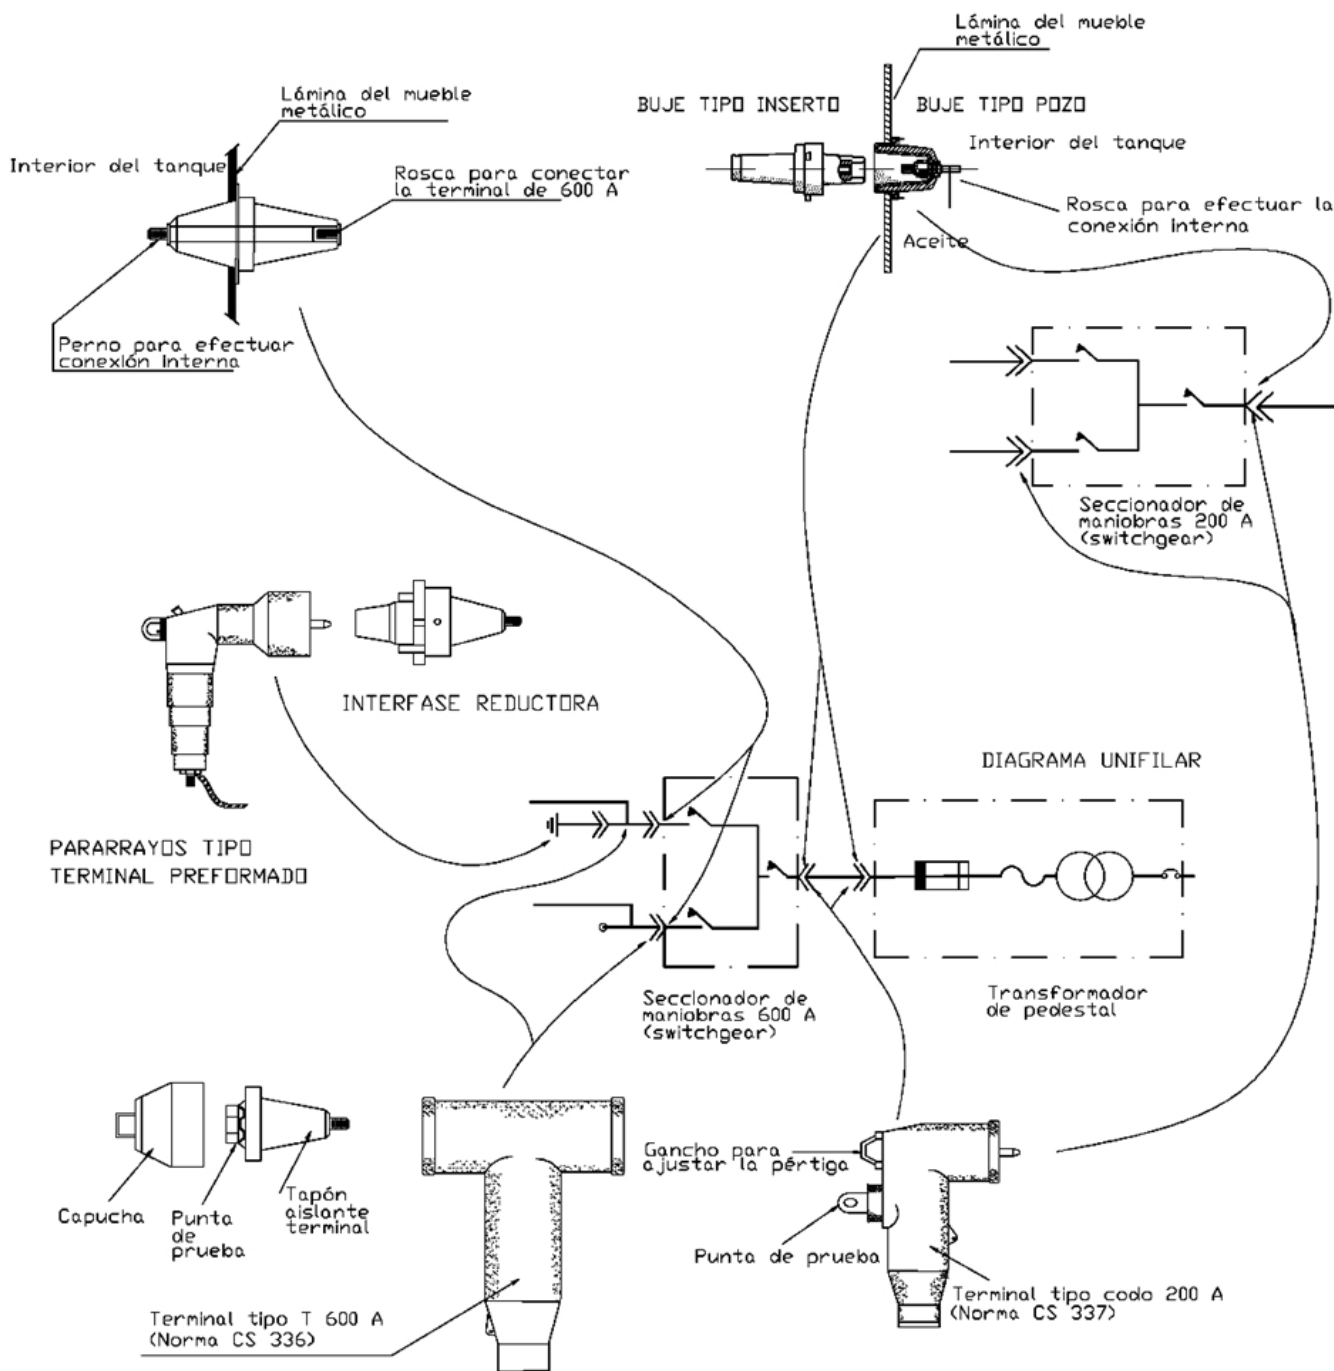

Nota: La presente norma aplica para instalaciones existentes.