



# AP526 Conexión del centro de transformación para alumbrado público tipo pedestal


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	02 Julio 2013



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



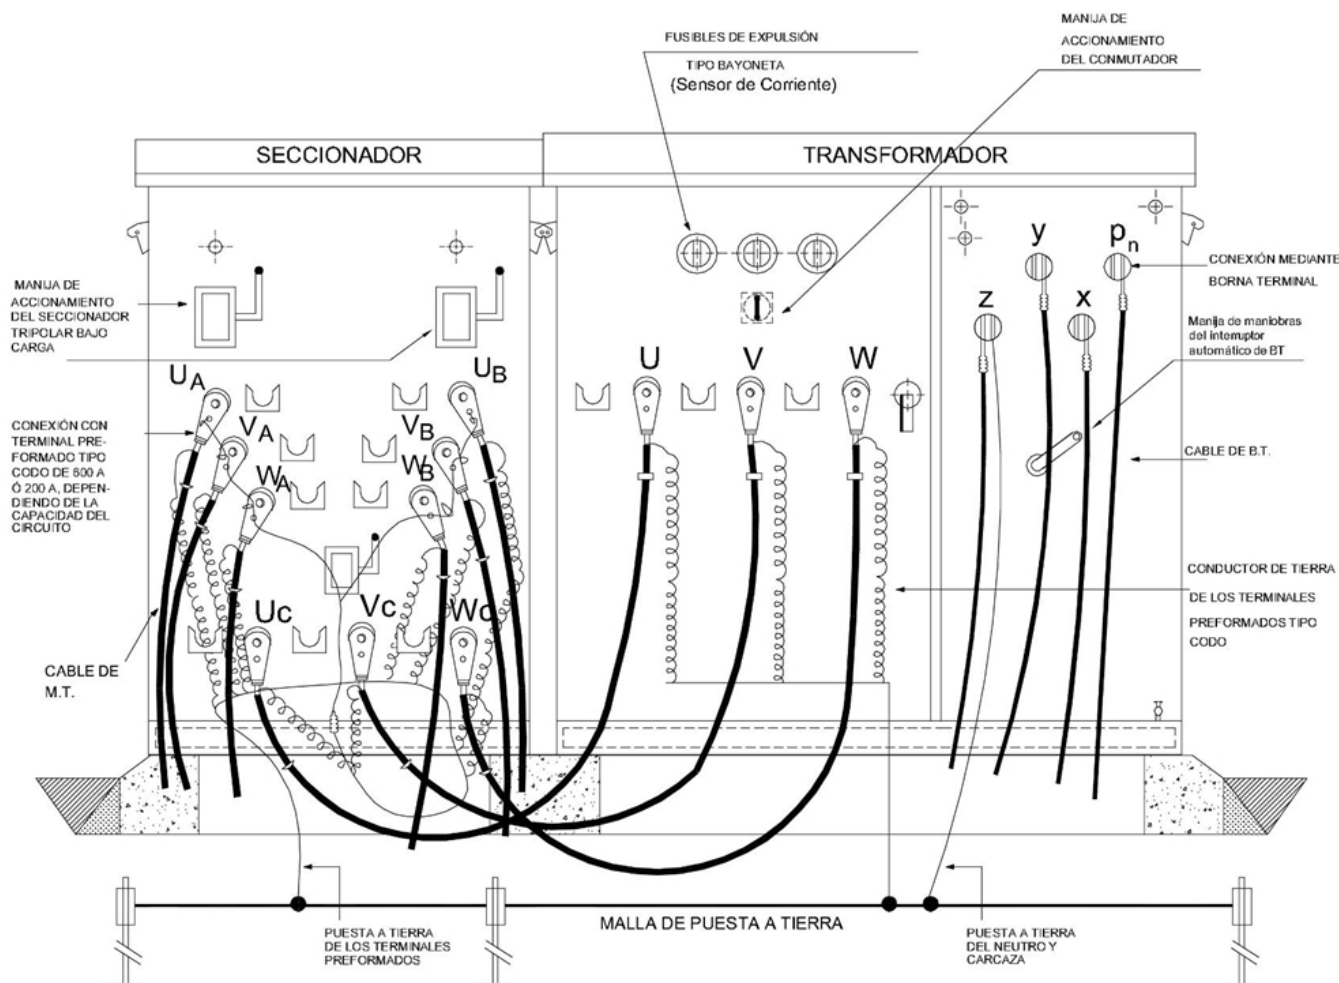

Para la conexión entre el seccionador y el transformador de pedestal se utilizarán ductos o el cárcamo

**Nota:** La presente norma aplica para instalaciones existentes.