



AP655 Centros de transformación de pedestal. Medición directa en BT sobre carcasa

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	22 Julio 2011




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





FRENTE ABIERTO

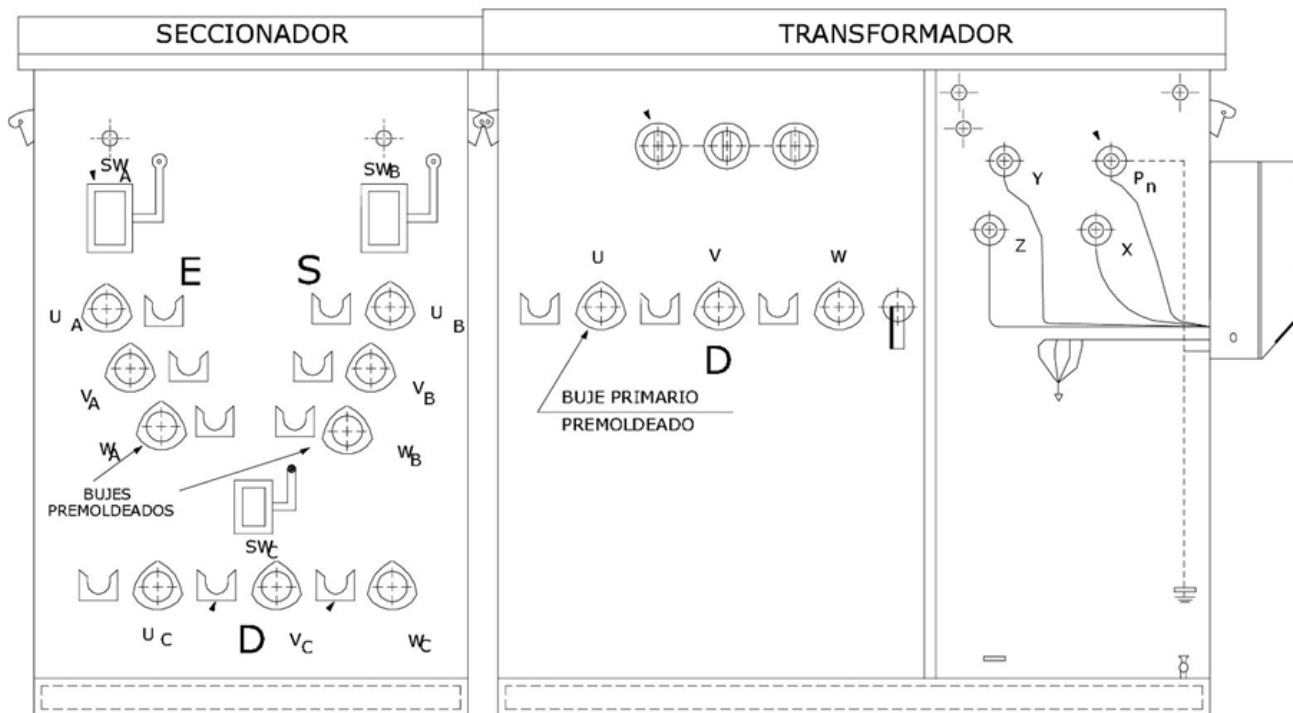

NOTAS

- 1- Caja de medidor adosada a compartimiento de BT del transformador de pedestal

CANTIDAD	CODIGO SAP	ESP. TECNICA	DESCRIPCION
1		ET919	Caja para medidor trifasico, tapa extraible, sin proteccion
1			Medidor trifasico 3x220/380V 10(100)A