



AP655 Centros de transformación de pedestal. Medición directa en BT sobre carcasa

NORMA TÉCNICA

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| 0 | 22 Julio 2011 |




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





FRENTE ABIERTO

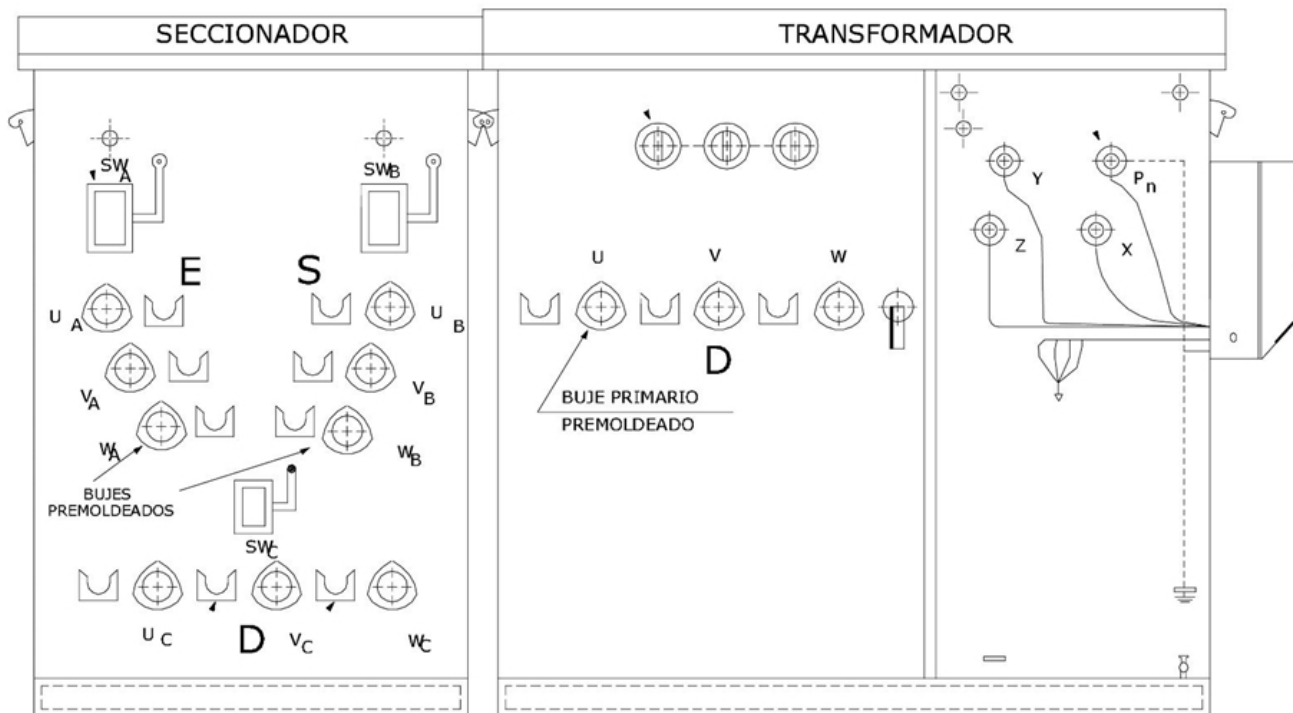

NOTAS

- 1- Caja de medidor adosada a compartimiento de BT del transformador de pedestal

| CANTIDAD | CODIGO SAP | ESP. TECNICA | DESCRIPCION |
|----------|------------|--------------|---|
| 1 | | ET919 | Caja para medidor trifasico, tapa extraible, sin proteccion |
| 1 | | | Medidor trifasico 3x220/380V 10(100)A |