



CTS500-1 Alternativas de centros de transformación con acceso al transformador desde el exterior del edificio

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Abril 2018




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>






CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CAPSULADOS


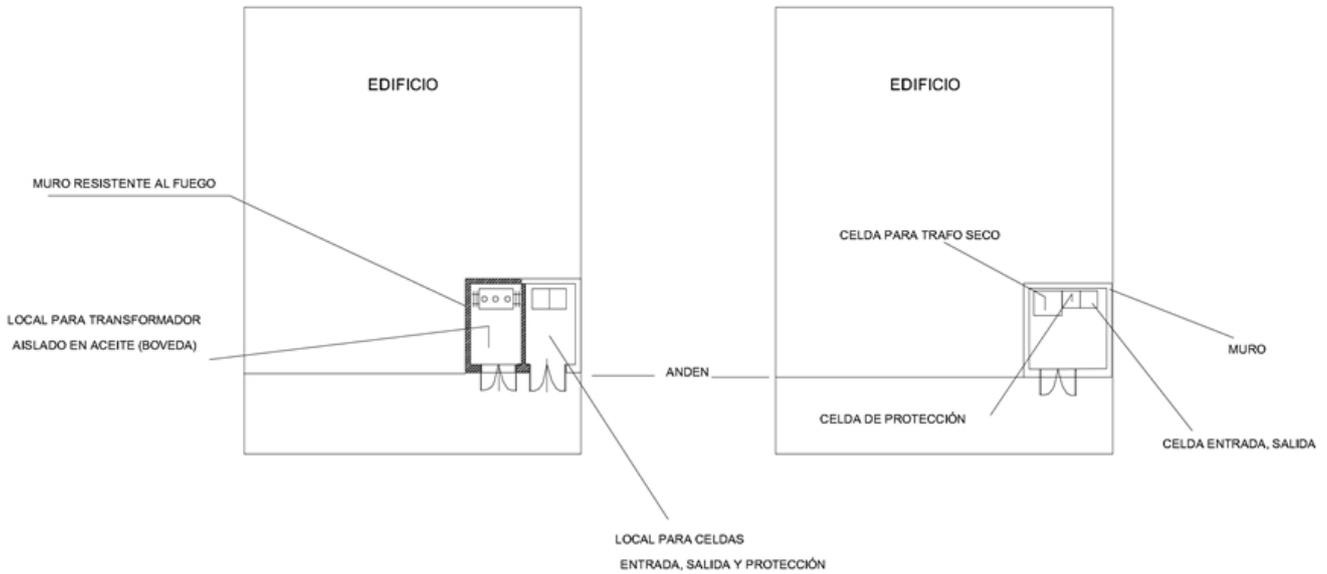


CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CON SECCIONADOR DE MANIOBRAS

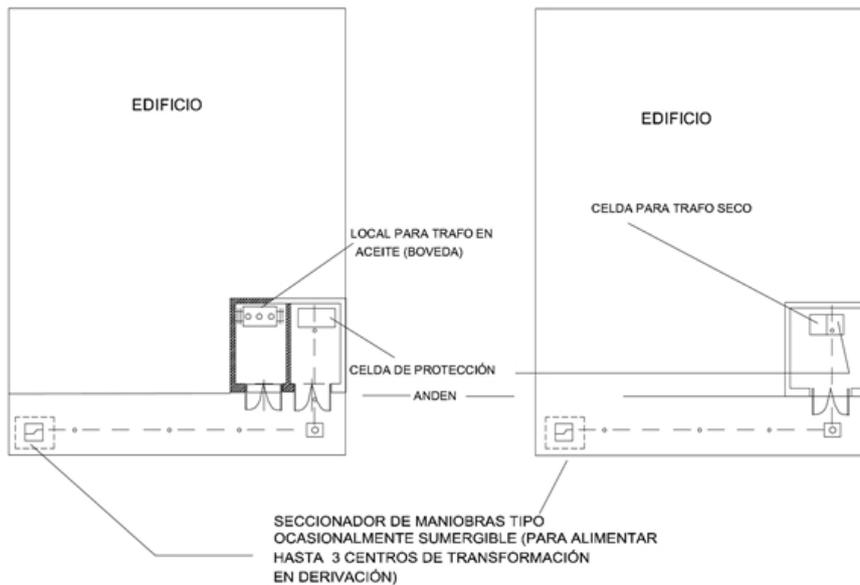



CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON SECCIONADOR DE MANIOBRAS

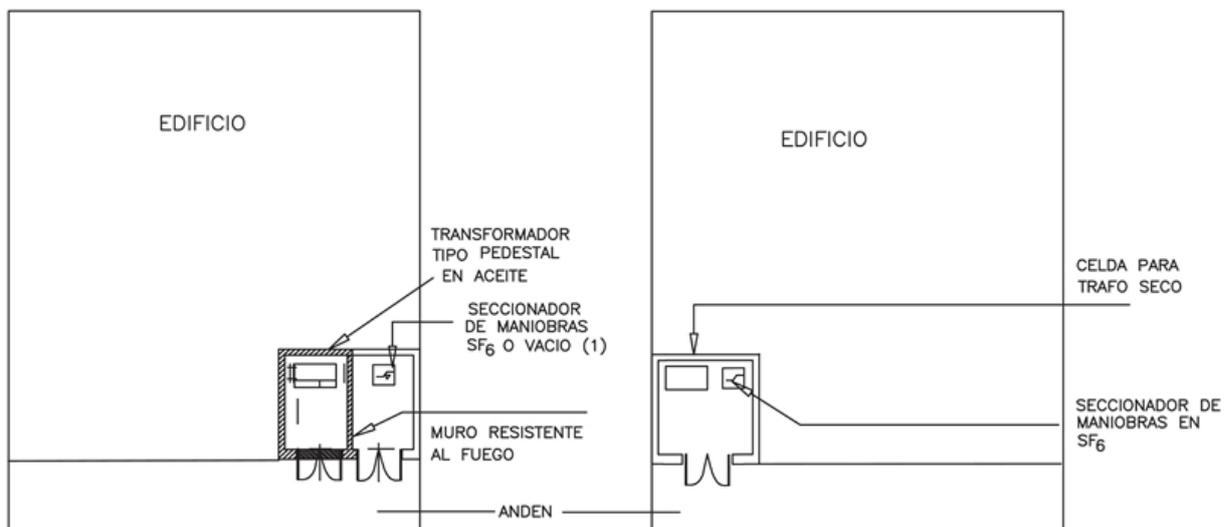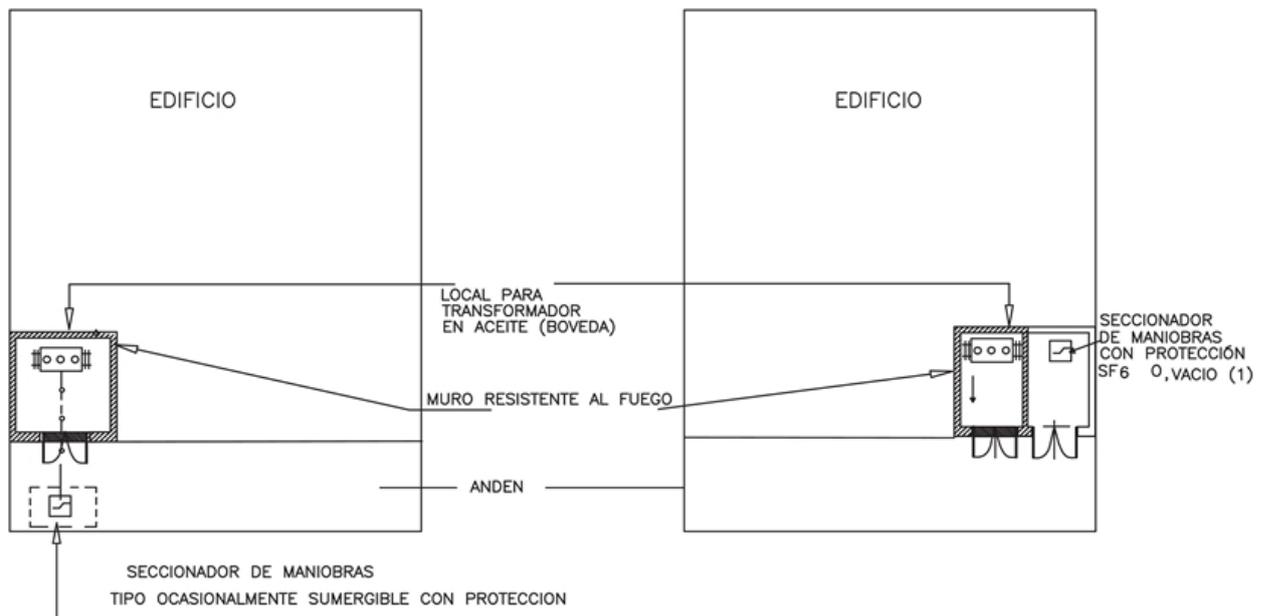

(1) SI EL SECCIONADOR DE MANIOBRAS ES EN ACEITE EL LOCAL SERA RESISTENTE AL FUEGO

NOTA : Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.