



# CTS500-3 Alternativas de centros de transformación separados del edificio


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
2	10 Abril 2018



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



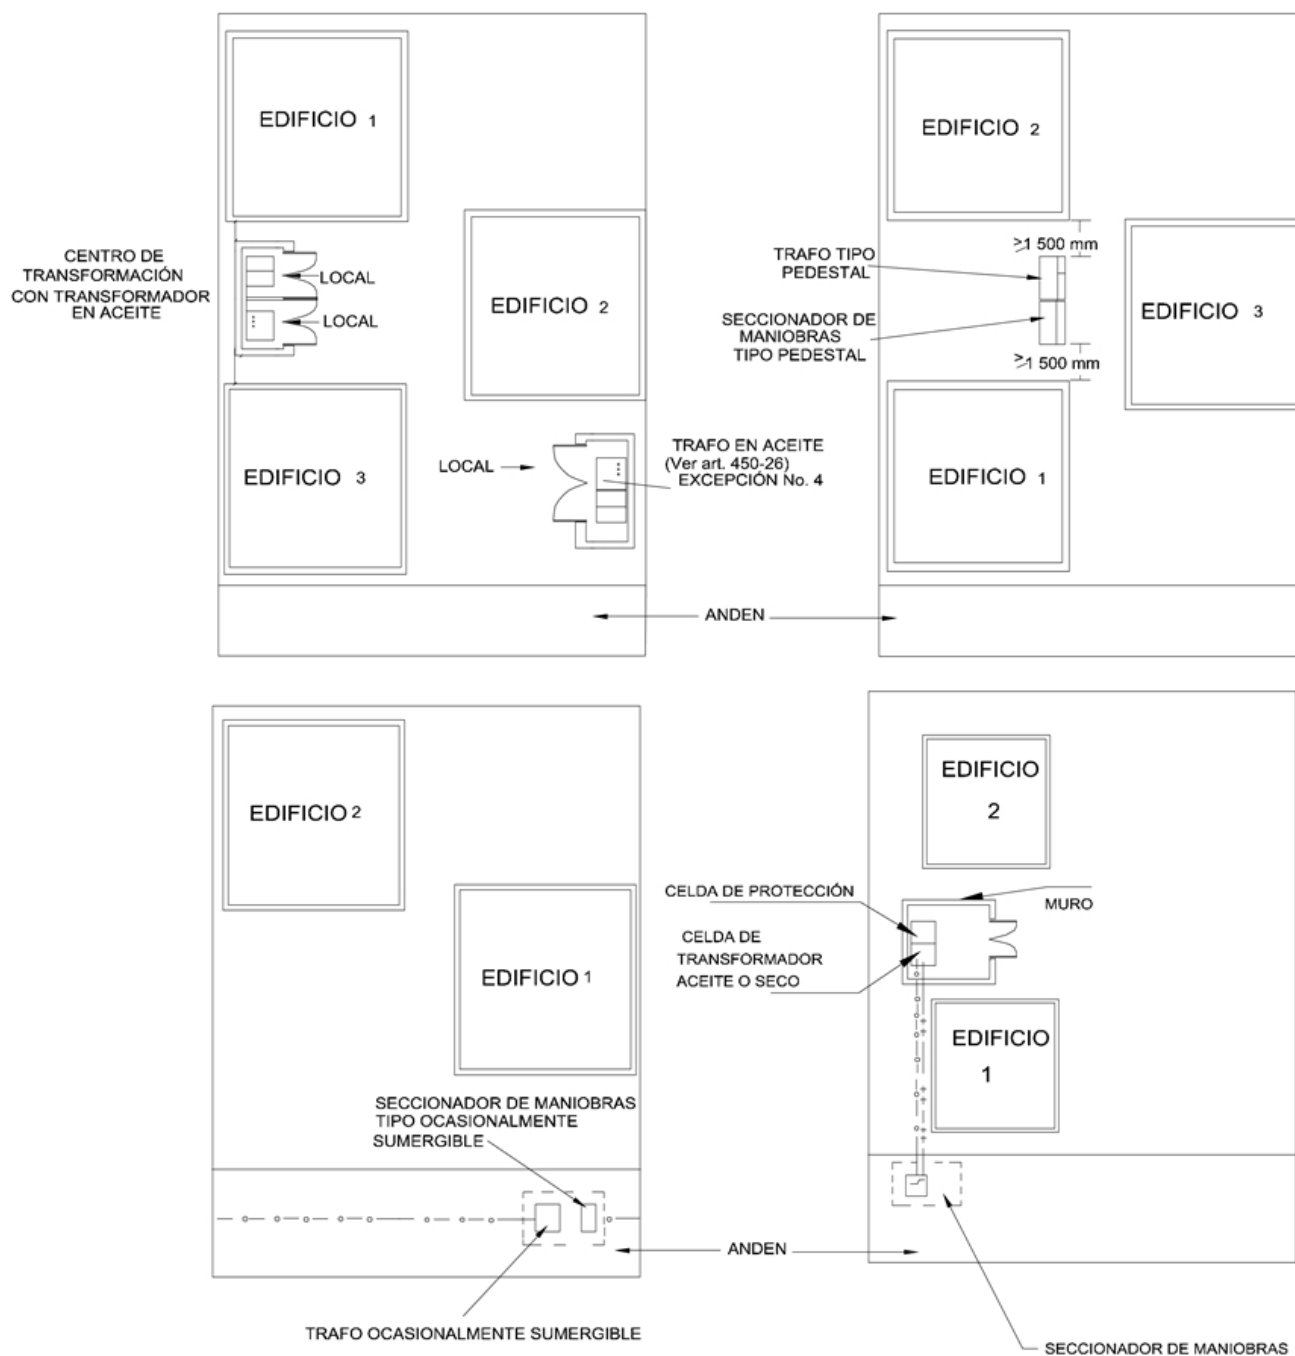

### NOTAS:

- La distancia de 1 500 mm se aplica a separación entre muros y equipos o transformadores aislados en aceite instalados a la intemperie.
- Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.

