



CTS503 Celda duplex para M.T. Vista frontal (Nivel 2)

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
5	28 Enero 2014





Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





DETALLE CIERRE DE PUERTA

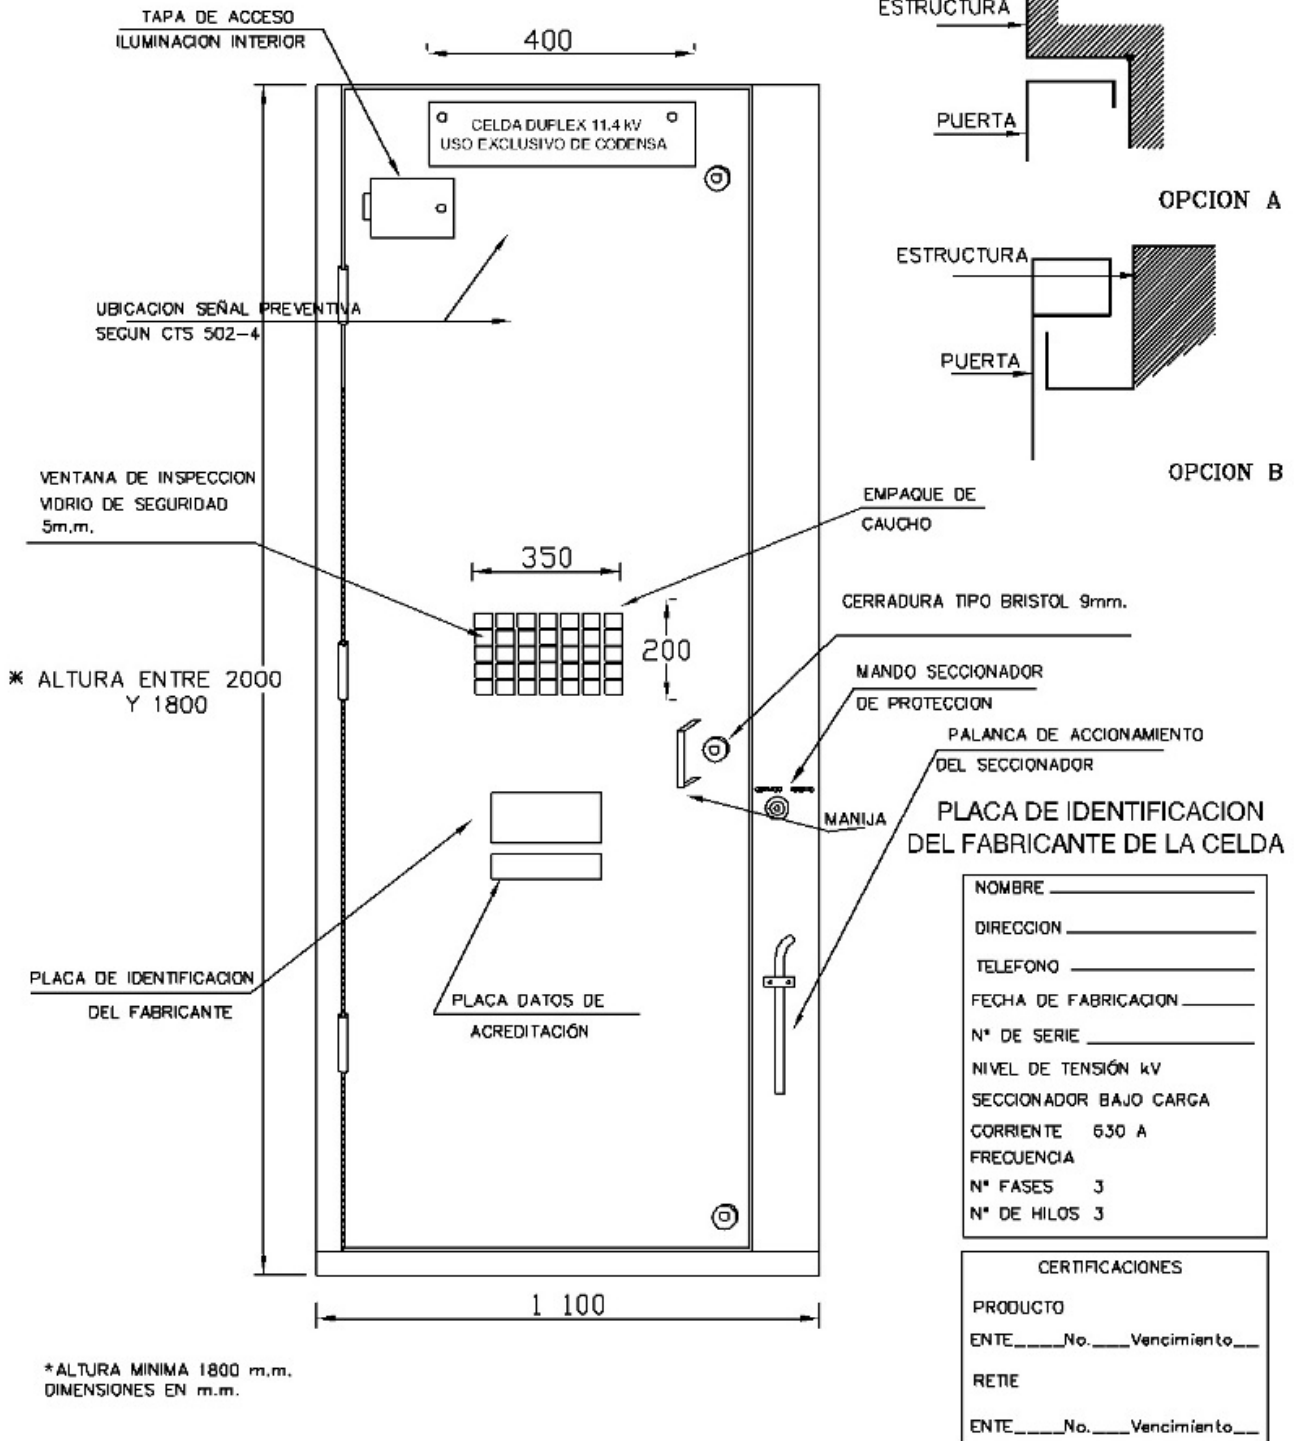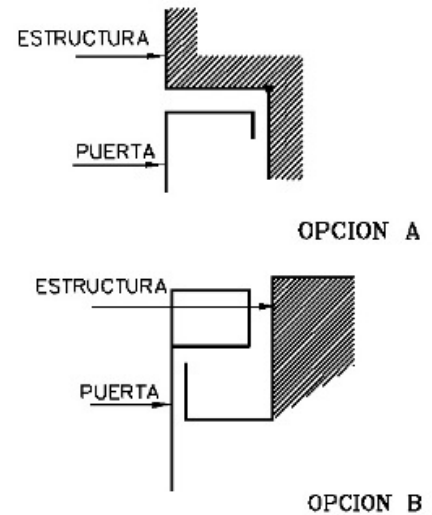

PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE DE LA CELDA

NOMBRE	_____
DIRECCION	_____
TELEFONO	_____
FECHA DE FABRICACION	_____
N° DE SERIE	_____
NIVEL DE TENSION kV	_____
SECCIONADOR BAJO CARGA	_____
CORRIENTE 630 A	_____
FRECUENCIA	_____
N° FASES 3	_____
N° DE HILOS 3	_____

CERTIFICACIONES

PRODUCTO	_____
ENTE_____No._____Vencimiento_____	_____
RETE	_____
ENTE_____No._____Vencimiento_____	_____

*ALTURA MINIMA 1800 m.m.
DIMENSIONES EN m.m.