




# CTS506-2 Celda compacta triplex. Nivel 2. Alternativa N° 2 NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
2	15 Mayo 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



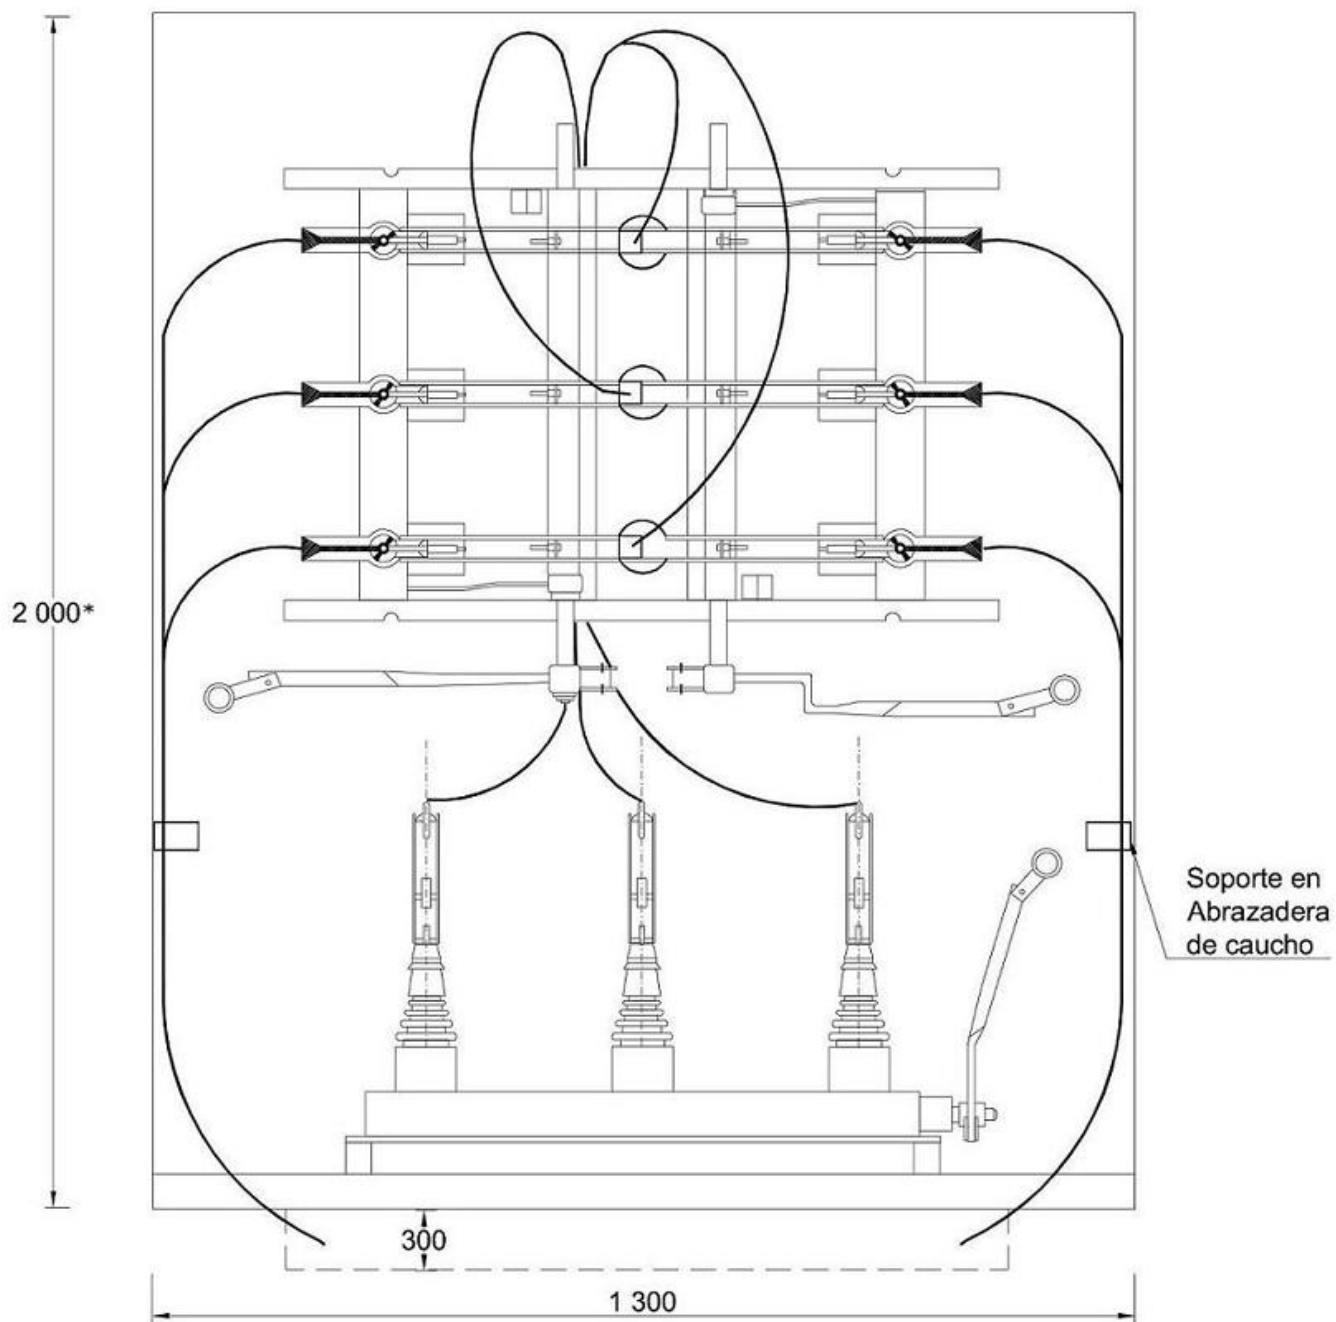

**\*ALTURA MÍNIMA**

Dimensiones en mm.

Terminal preformado de alta constante dieléctrica de distancias reducidas.

Nota: esta norma aplica solo para instalaciones existentes, para proyectos nuevos de la red de uso general



de Enel Colombia las celdas deben cumplir con la especificación **GSM001 MV RMU WITH SWITCH-DISCONNECTOR**.

