CTS503-3 Disposición de equipos en la celda de M.T. Protección del transformador (Nivel 2)

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	15 Mayo 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

FIGURA 1 CELDA DE PROTECCIÓN PARA MT (VISTA INTERNA FRONTAL Y LATERAL)

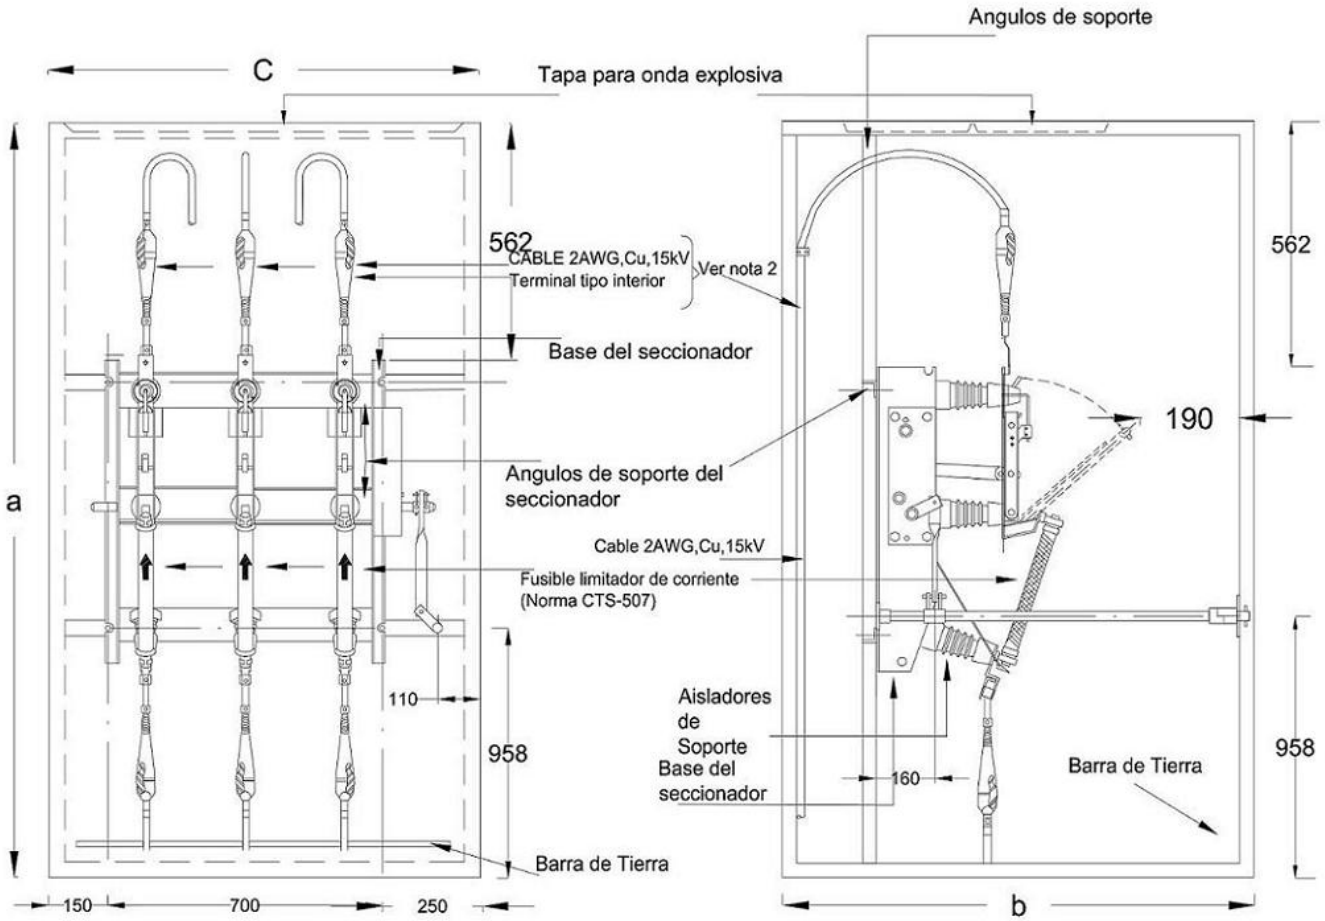

NOTAS
1-Distancia mínimas entre fase y tierra 190 mm.
2-Cuando se utilizan dos o más celdas de protección contiguas, la conexión eléctrica entre dichas celdas será en platina de cobre de capacidad adecuada o derivación desde los bornes de uno de los seccionadores
3-DIMENSIONES
a=(1800 a 2000 mm.)
b=1200mm.

NOTA: Esta norma aplica solo para instalaciones existentes, para proyectos nuevos de la red de uso general de Enel Colombia las celdas deben cumplir con la especificación GSM001 MV RMU WITH SWITCH-DISCONNECTOR.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.