




# CTS506-3 Celda compacta triplex. Vista lateral - Alternativa N°2 (Nivel 2) NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
2	15 Mayo 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



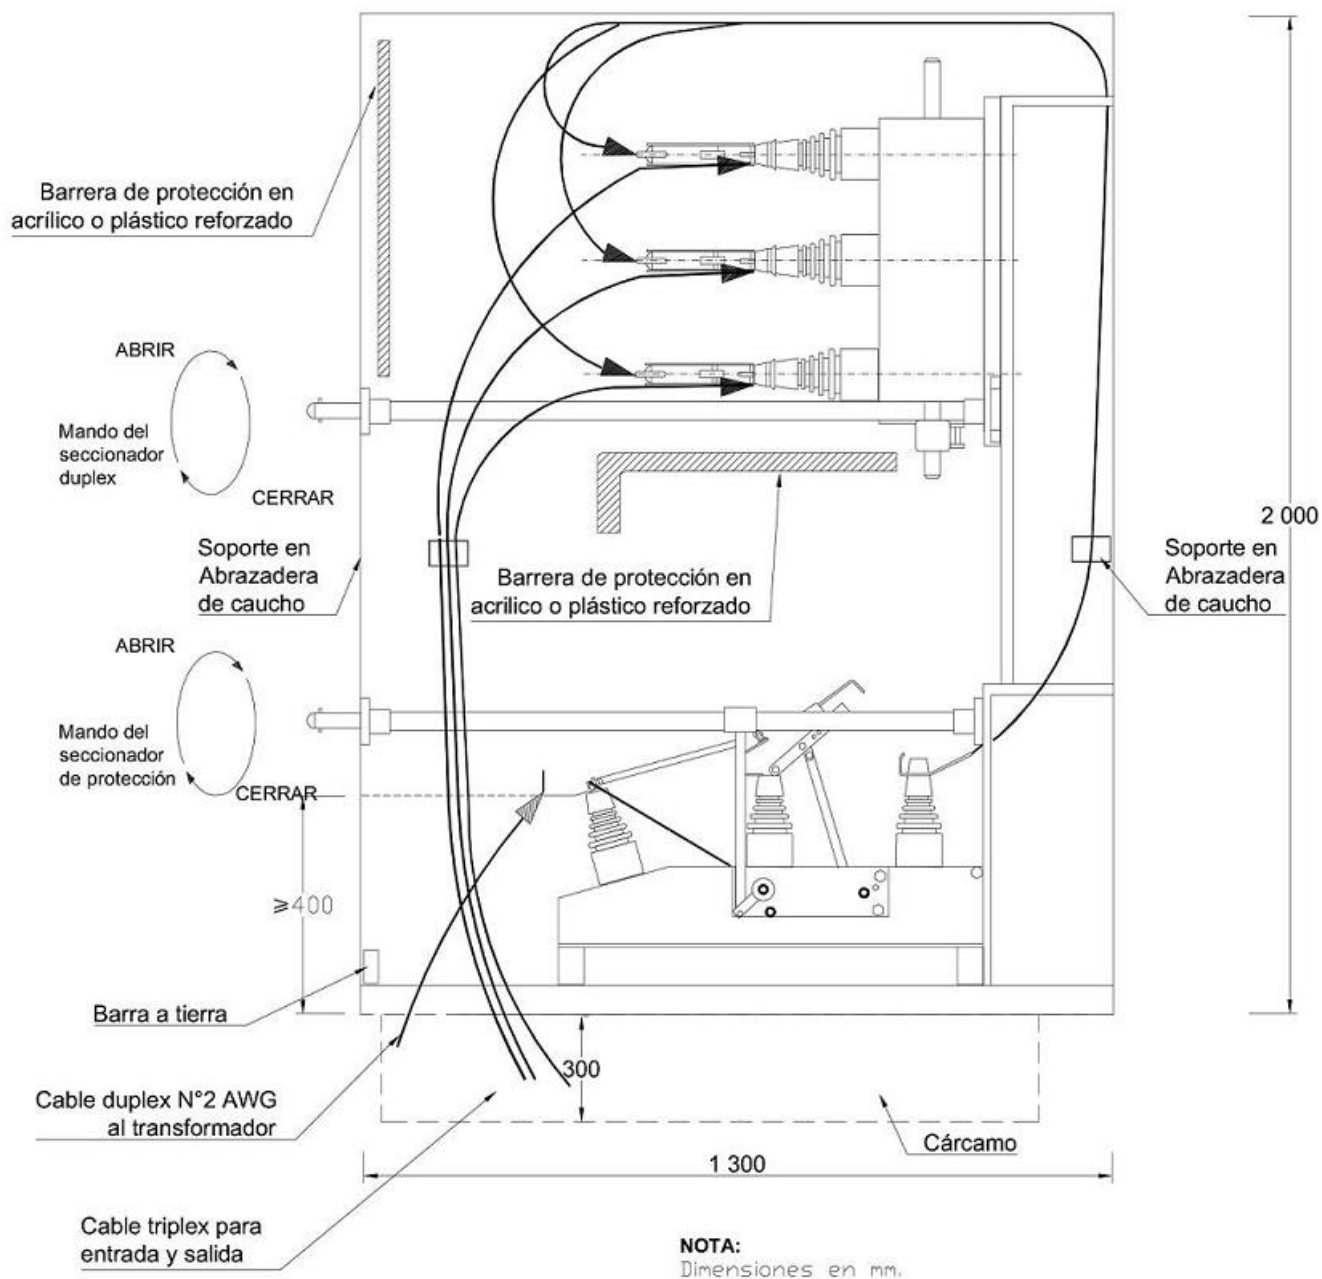

NOTA: Esta norma aplica solo para instalaciones existentes, para proyectos nuevos de la red de uso general de Enel Colombia las celdas deben cumplir con la especificación [GSM001 MV RMU WITH SWITCH-DISCONNECTOR](#)