




CTS524-1 Centro de transformación de pedestal. Elementos preformados para equipos (Frente muerto) NORMA TÉCNICA

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| 2 | 04 Octubre 2019 |



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



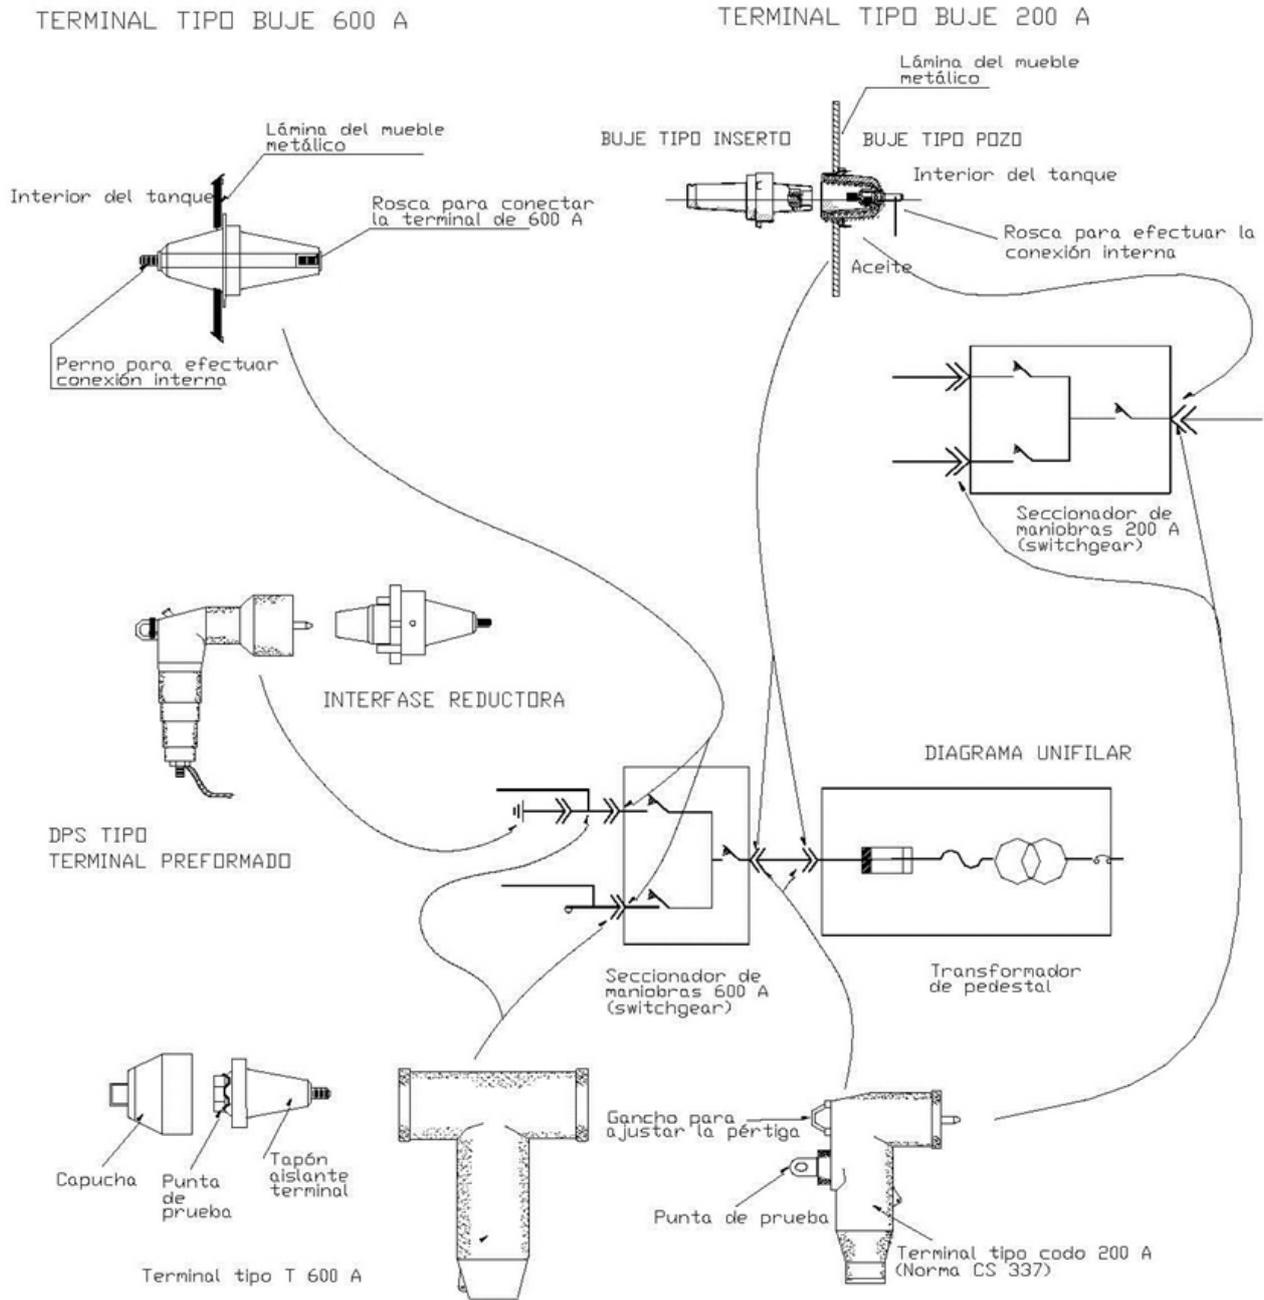

NOTAS:

- Para proyectos nuevos de la red de uso general de Enel Colombia no se permiten transformadores tipo pedestal