CTS526-1 Seccionador de maniobra (Switchgear). Sin protección

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS526-1	26 Noviembre 2018

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

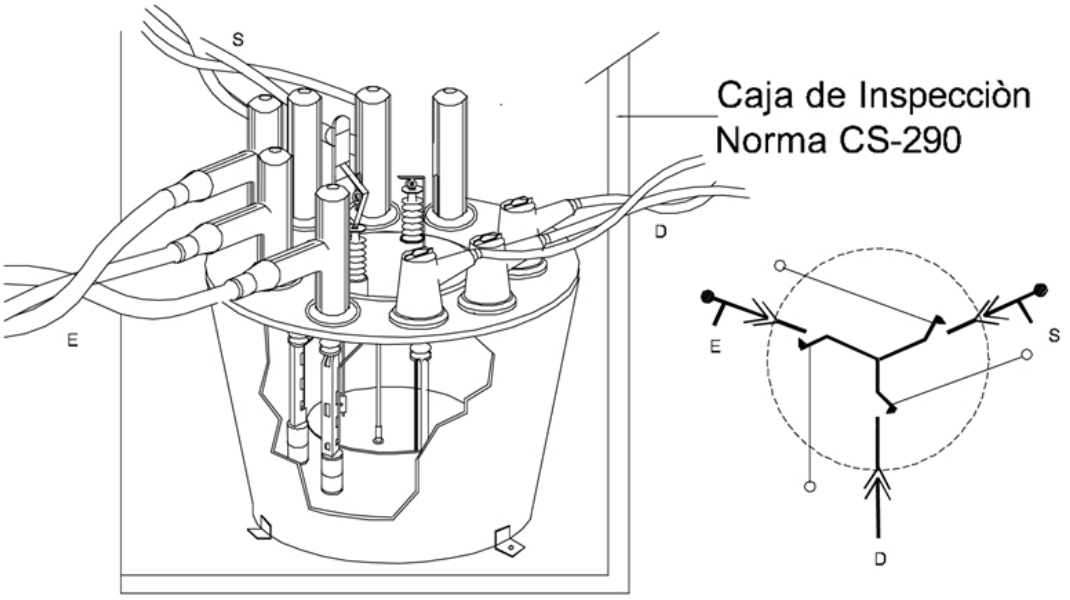

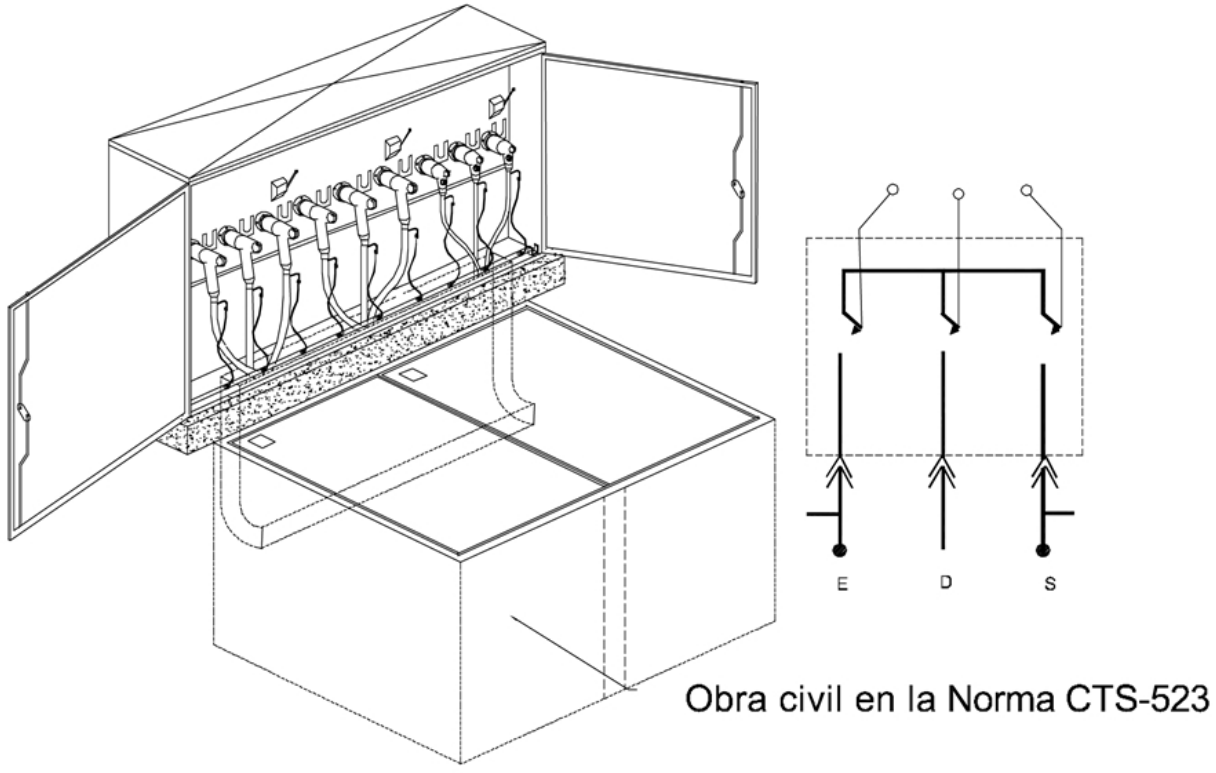

NOTAS

1. Para las cajas de maniobra del tipo inundable el medio de aislamiento debe ser SF6 y el medio de interrupción debe ser SF6 o vacío acorde con lo indicado en la especificación técnica ET512 Cajas de maniobra de 15kV y 34,5kV.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.