





# CTS526-1 Seccionador de maniobra (Switchgear). Sin protección NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
CTS526-1	26 Noviembre 2018



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



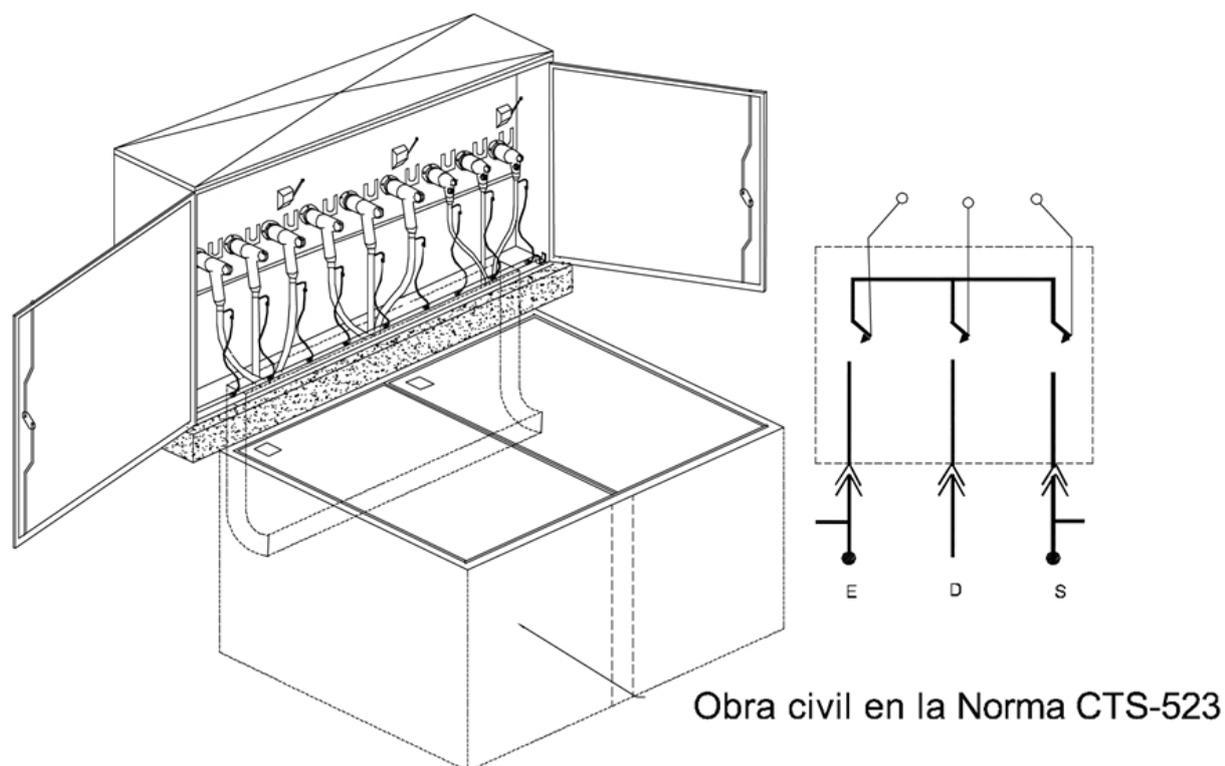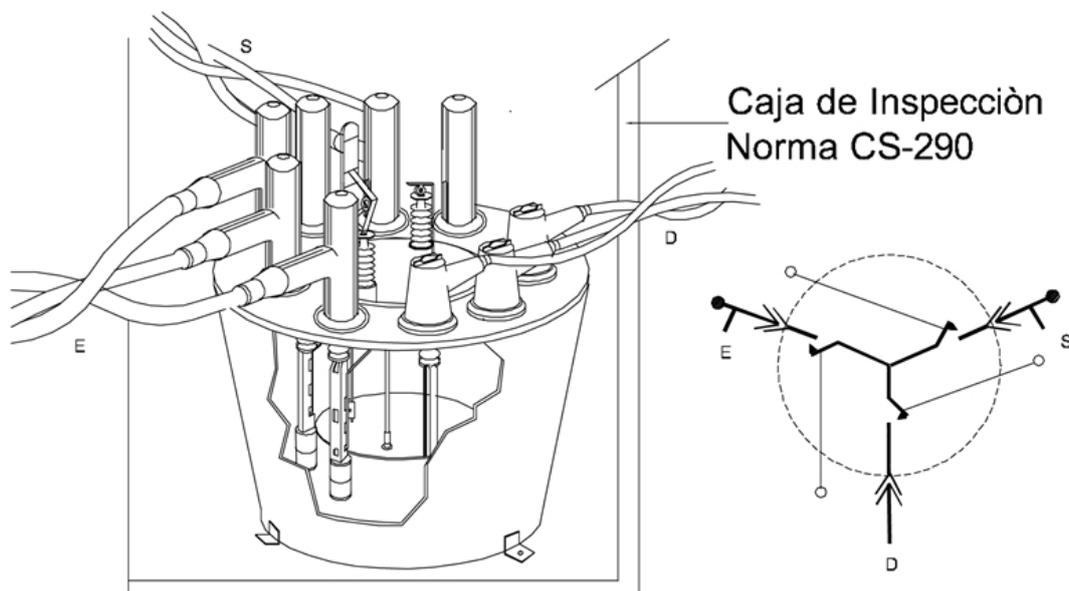

## NOTAS

1. Para las cajas de maniobra del tipo inundable el medio de aislamiento debe ser SF6 y el medio de interrupción debe ser SF6 o vacío acorde con lo indicado en la especificación técnica ET512 Cajas de maniobra de 15kV y 34,5kV.

