




# CTS525-1 Transformador de pedestal. Vista isometrica (Nivel 2) NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
3	04 Octubre 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



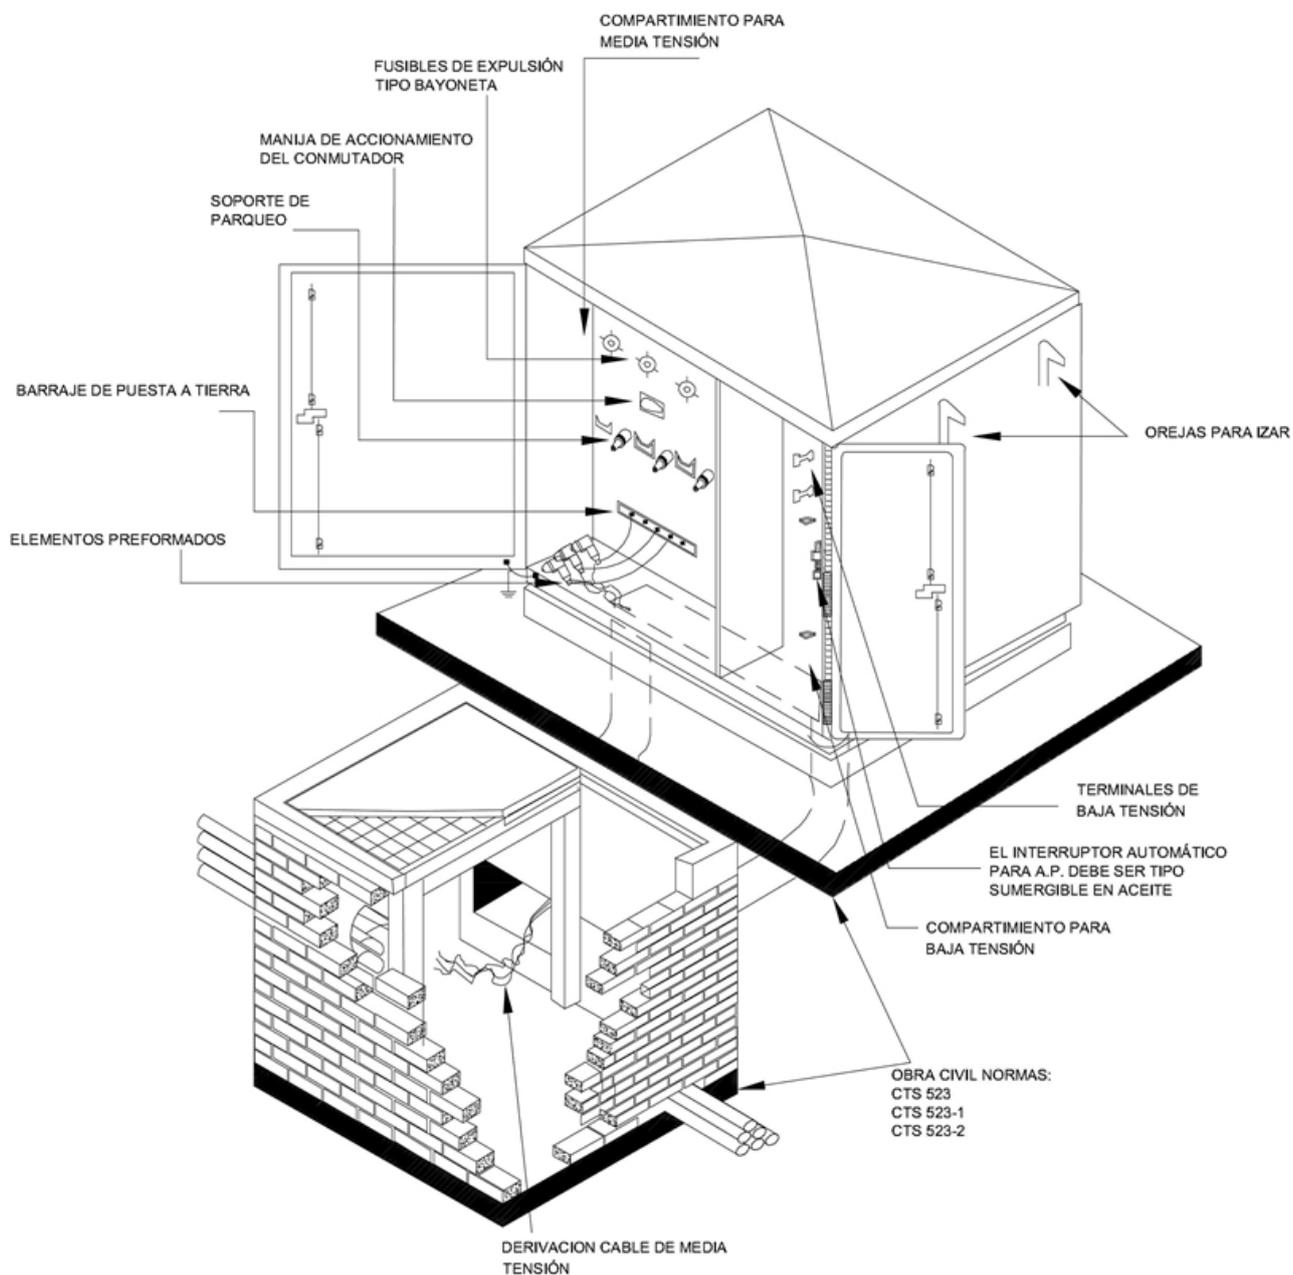

### NOTAS:

- Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.
- Para proyectos nuevos de la red de uso general de Enel Colombia no se permiten transformadores tipo pedestal.