




CTS555 Centro de transformación industrial 34,5 kV. Diagrama unifilar de protección y medida para transformadores de 1 000 a 2 000 kVA

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	11 Junio 1999



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>

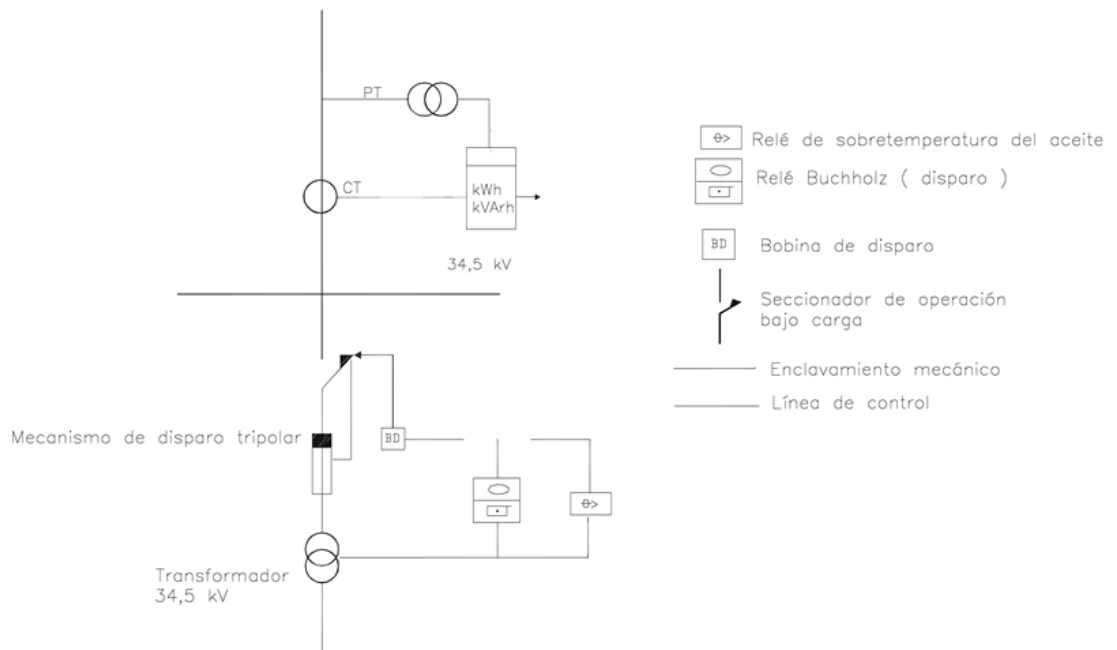

ALTERNATIVAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	ALTERNATIVA (1)	ALTERNATIVA (2)
	34,5 kV - 480 V ó 440 V	34,5 kV - 11,4 kV

