




CTS555-1 Diagrama unifilar del equipo de protección y medida de transformadores de potencia de 2,5 y 5 MVA - 34,5 kV NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	27 Noviembre 2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



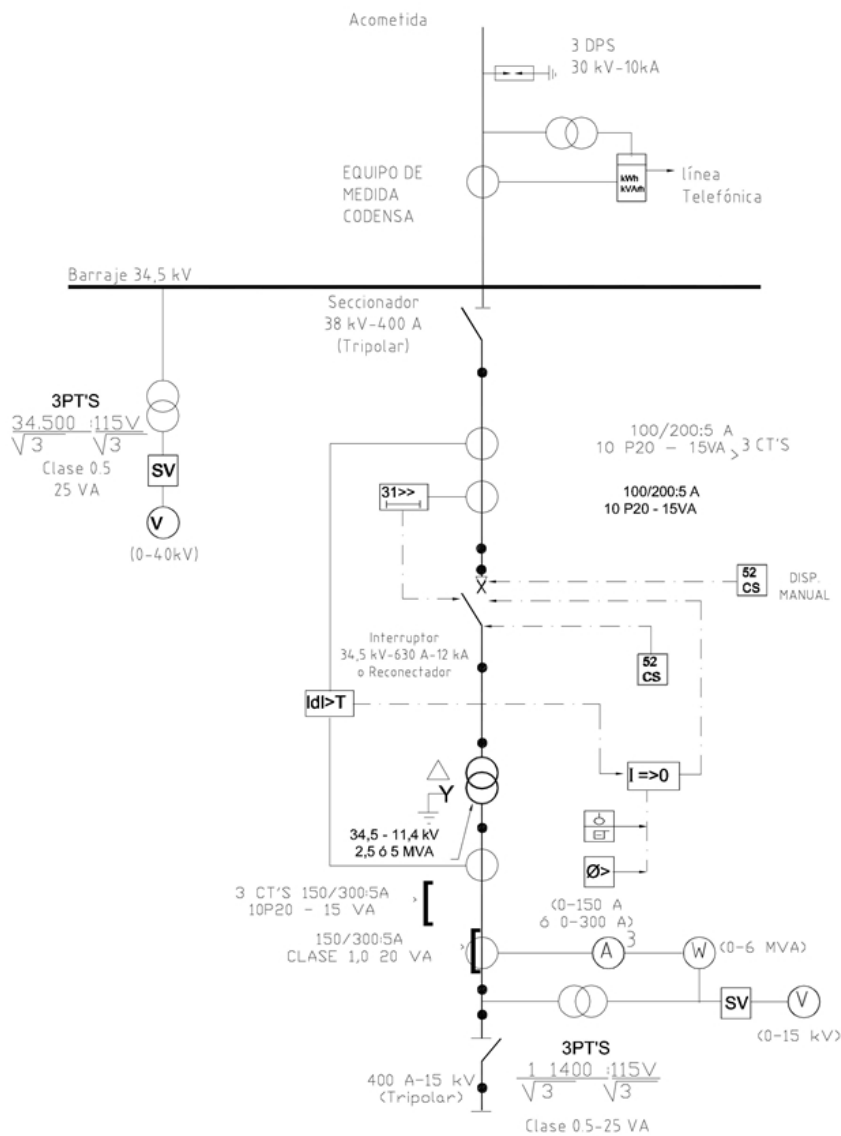

CONVENCIONES

