




CTS555-1 Diagrama unifilar del equipo de protección y medida de transformadores de potencia de 2,5 y 5 MVA - 34,5 kV NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	27 Noviembre 2009










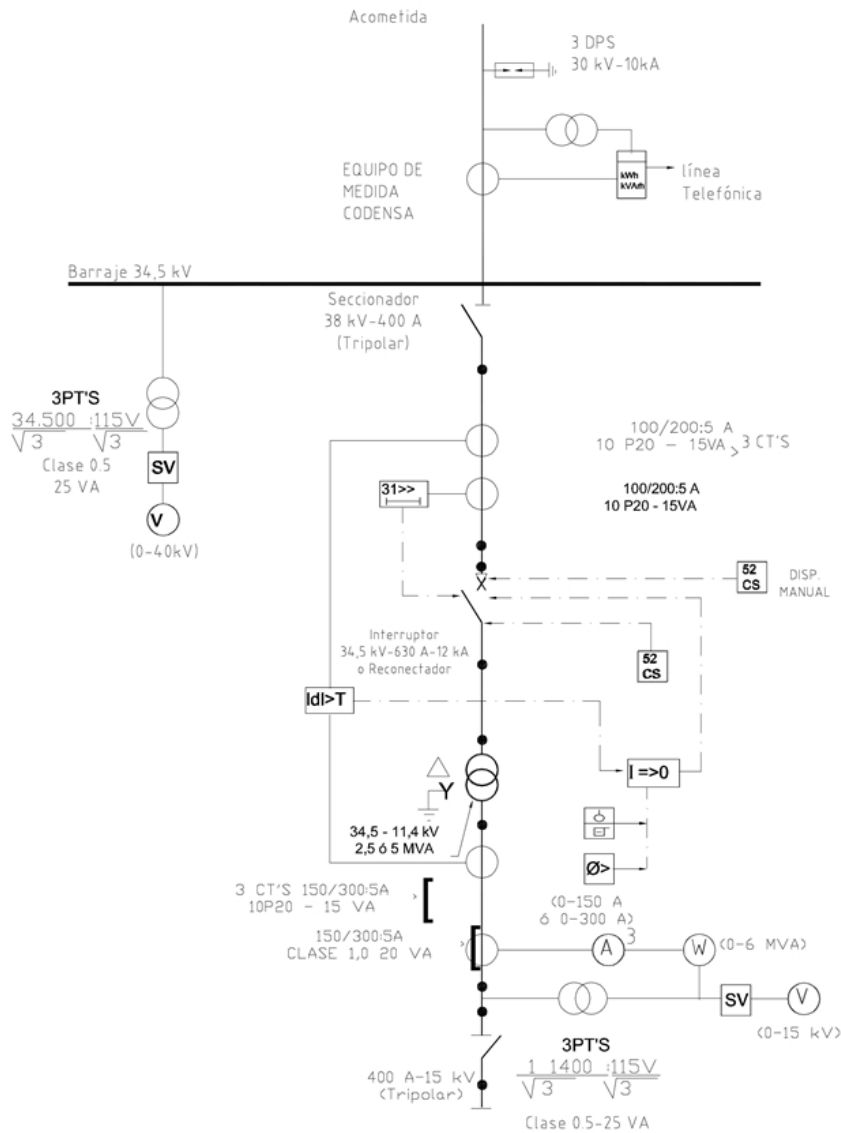









Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





CONVENCIONES

-  Transformador de corriente
-  Transformador de potencial
-  Seccionador tripolar
-  Interruptor de potencia
-  D.P.S.
-  Selector para control
-  Línea de acción sobre interruptor
-  Transformador de potencia
-  Relé de sobretemperatura
-  Relé de sobrecorriente de fase
-  Relé Buchholz
-  Reconector
-  Medidor electrónico de energía con puerto
-  Selector de V
-  Aparato medidor
-  Protección diferencial
-  Relé de disparo y bloqueo transformador