




CTS512-2 Alimentadores a centros de transformación en locales separados (Nivel 2) NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Marzo 2002



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



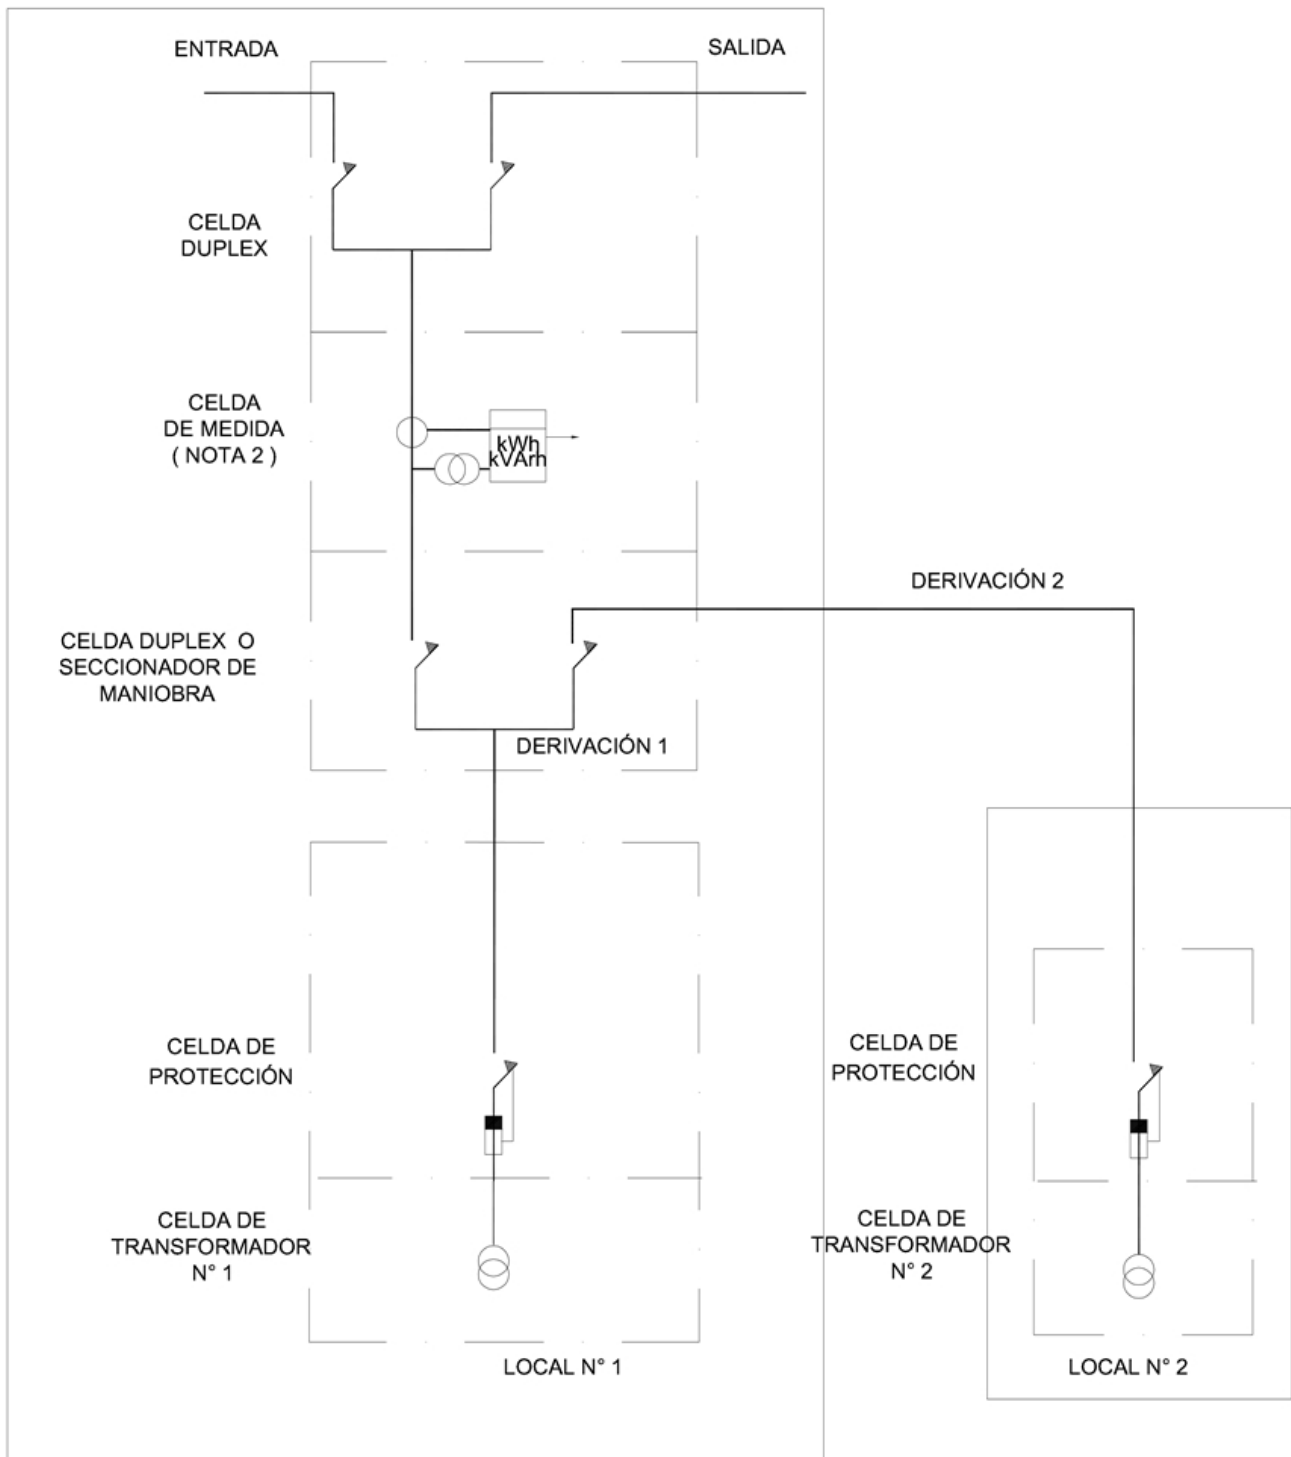

NOTAS:

1. Este diagrama corresponde a la derivación de más de dos transformadores en locales separados.



2. Celda de medida en M.T cuando se requiera.