



# CTS520-2 Centros de transformación de pedestal. Seccionador de maniobras independiente del transformador NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
2	10 Abril 2018




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>







## FRENTE ABIERTO

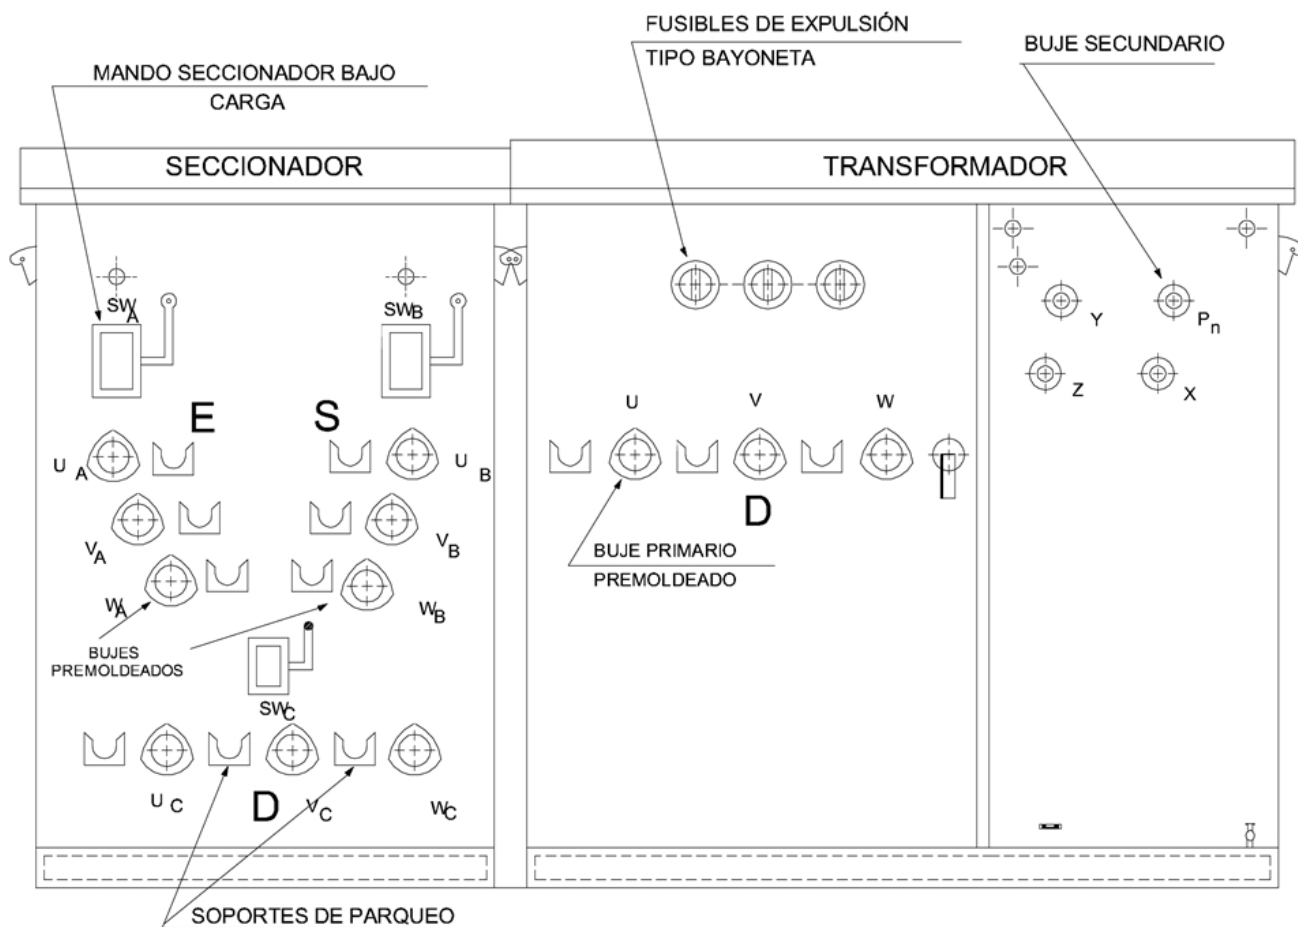

**Diagrama 3D**

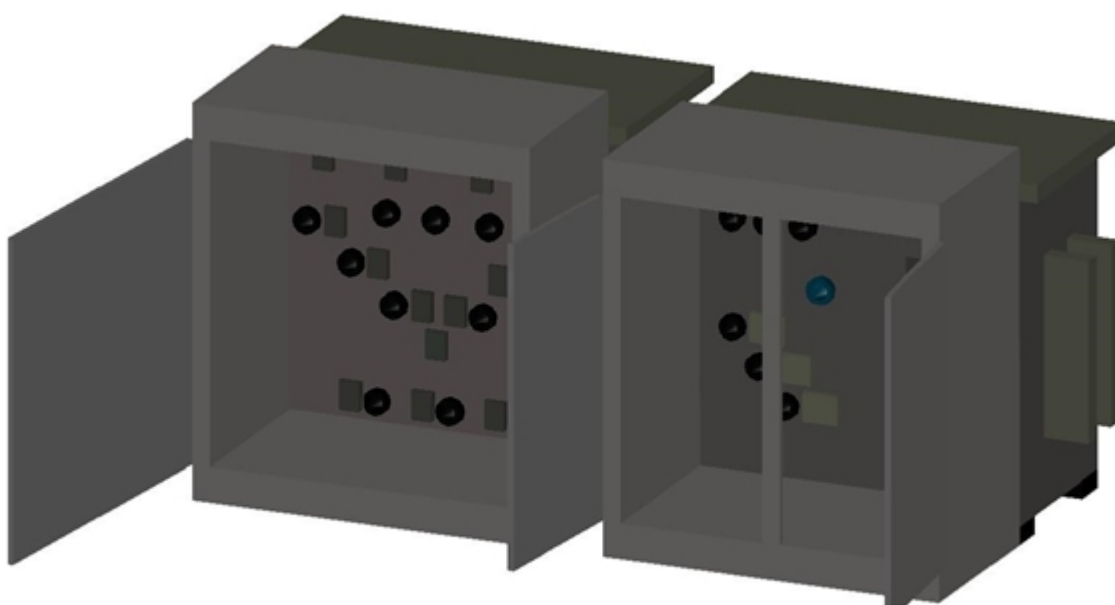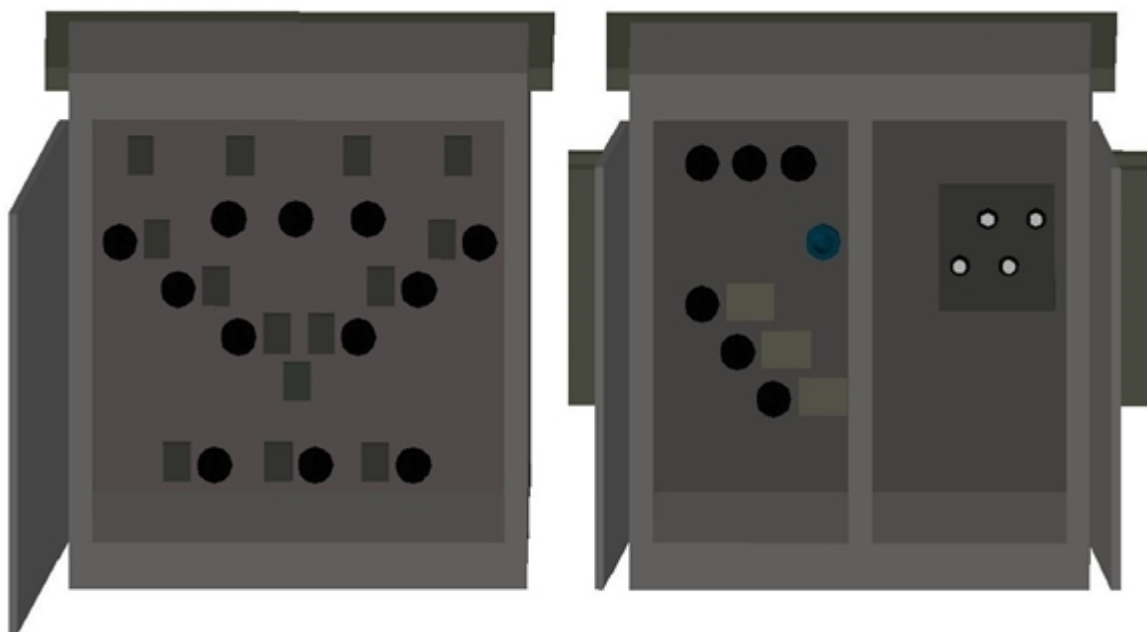

**NOTA :** Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.