
AE217 Acometida aérea de baja tensión con cable antifraude desde red abierta

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Junio 2003

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

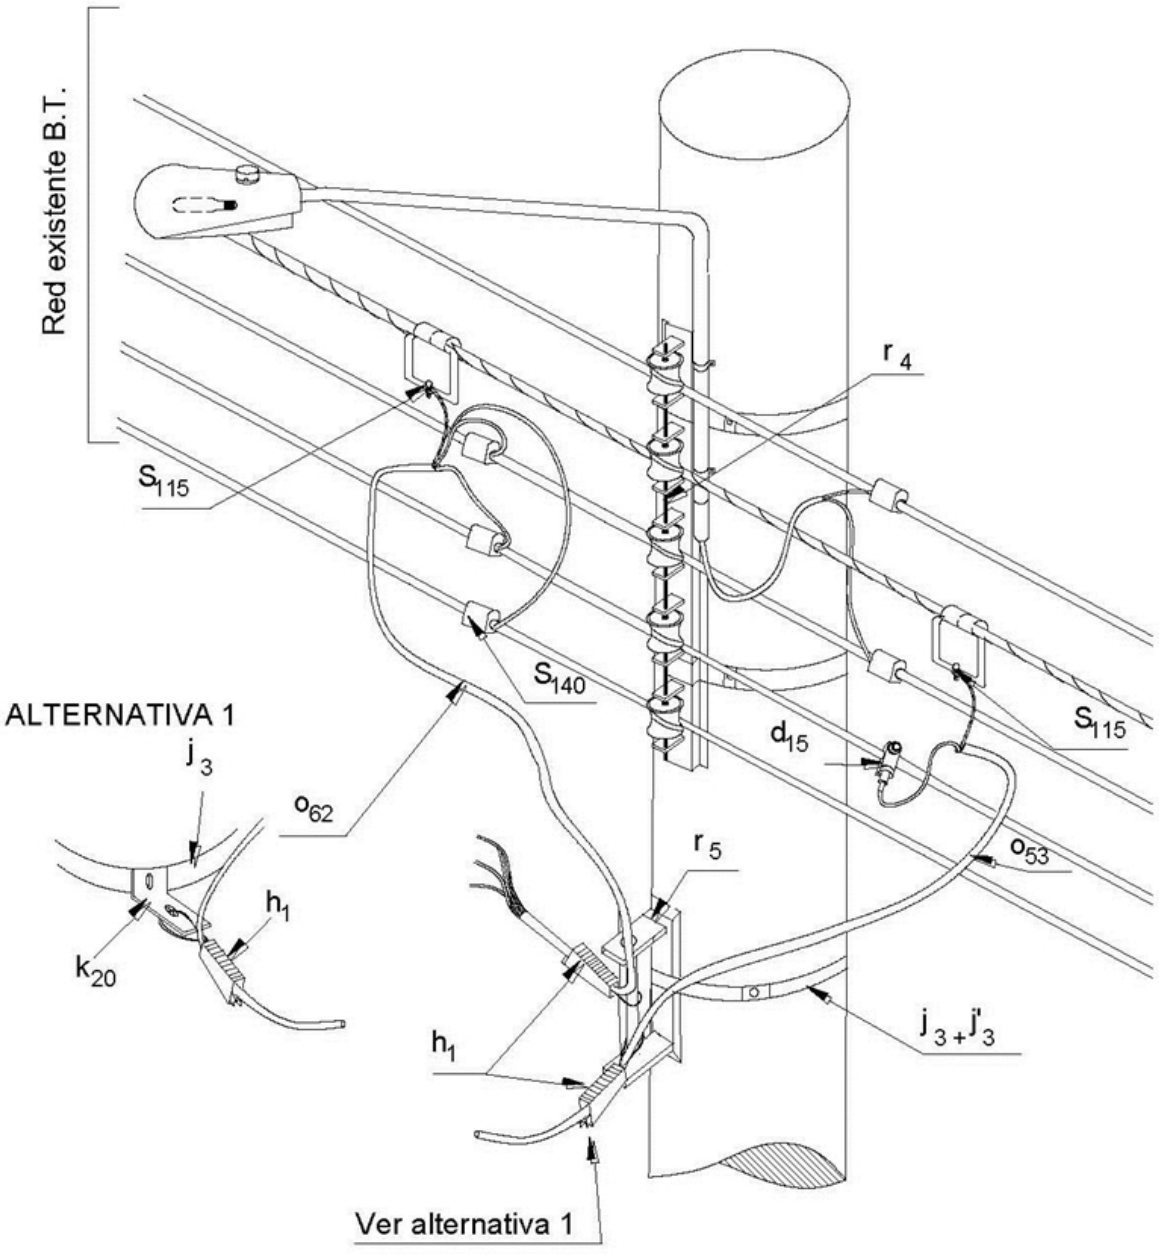

LISTA DE MATERIALES

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
d 15	1			Conector dentado con porta fusible
h 1	2	6762323	ET-353	Tensor de acometidas (1)
j 3	1	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8”x 0,03”
j´ 3	1	6764362	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8”
o 53	10		ET110	Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico 600 V 2x8 AWG
o 62	10	6762248	ET-112	Metros de cable de cobre para acometidas trifásicas 3x8+1x10 AWG
r 4	1	6762122	ET-417	Percha porta aislador 5 puestos 9 huecos
r 5	1	6762220	ET-417	Percha porta aislador de un puesto (3)
s 115	2	6763187	ET-356	Conector tipo cuña para acometida de BT (2)
s 140	5		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante (2)

ALTERNATIVAS:

(1) El número de tensores de acometidas depende de la cantidad y calibre de las Acometidas.
(2) Los conectores son una referencia, consultar las ET-306 , ET-356 para su selección.
(3) Soporte para anclaje de acometidas k 20 (ET-420) y cinta de acero inoxidable de 5/8”.

NOTAS:

1. Esta norma se aplica en casos excepcionales, ya que debe derivarse desde la caja de acometida ver AE216 .

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.