AE218 Acometida aérea de baja tensión desde red trenzada

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Junio 2003

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

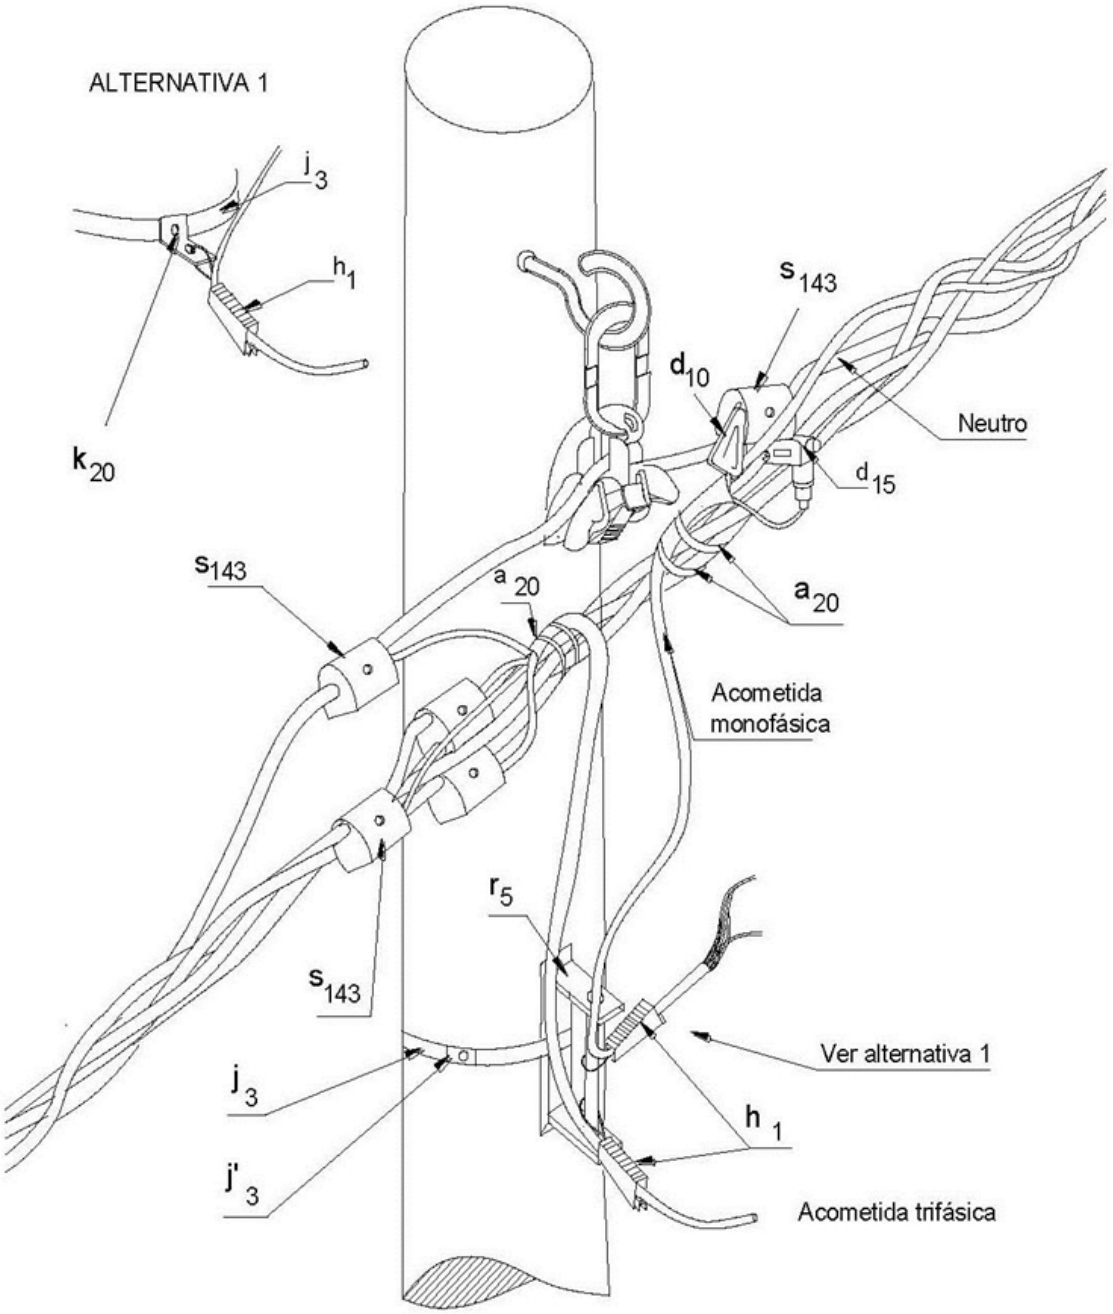

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a 20	4			Amarre plástico para cable trenzado
d 10	1			Derivador para conductor concéntrico
d 15	3			Conector dentado con portafusible (1)
h 1	2	6762323	ET468	Tensor de acometidas (2)
j´ 3	1	6764362	ET450	Hebillas de acero inoxidable de 5/8”
j 3	1		ET450	Metros de cinta de acero inoxidable de 5/8”x 0,03”
r 3	1	6762220	ET417	Percha porta aislador de un puesto (3)
s 143	5		ET306	Conector de tornillo con chaqueta aislante (1)

ALTERNATIVAS:

(1) Los conectores son una referencia, consultar las ET-306 , ET-359 para su selección

(2) El número de tensores de acometidas depende de la cantidad y calibre de las acometidas

(3) Soporte para anclaje de acometidas k 20 (ET420).

NOTAS:

1. Esta norma se aplica donde se tienen máximo dos acometidas. En los demás casos se debe utilizar caja de acometidas.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.