



# AE203-2 Acometida - Esquema de conexión para caja de dos medidores monofásicos NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	02 Julio 2013



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





### ACOMETIDA COMPARTIDA CONDUCTOR CONCÉNTRICO (DOS FASES Y UN NEUTRO)

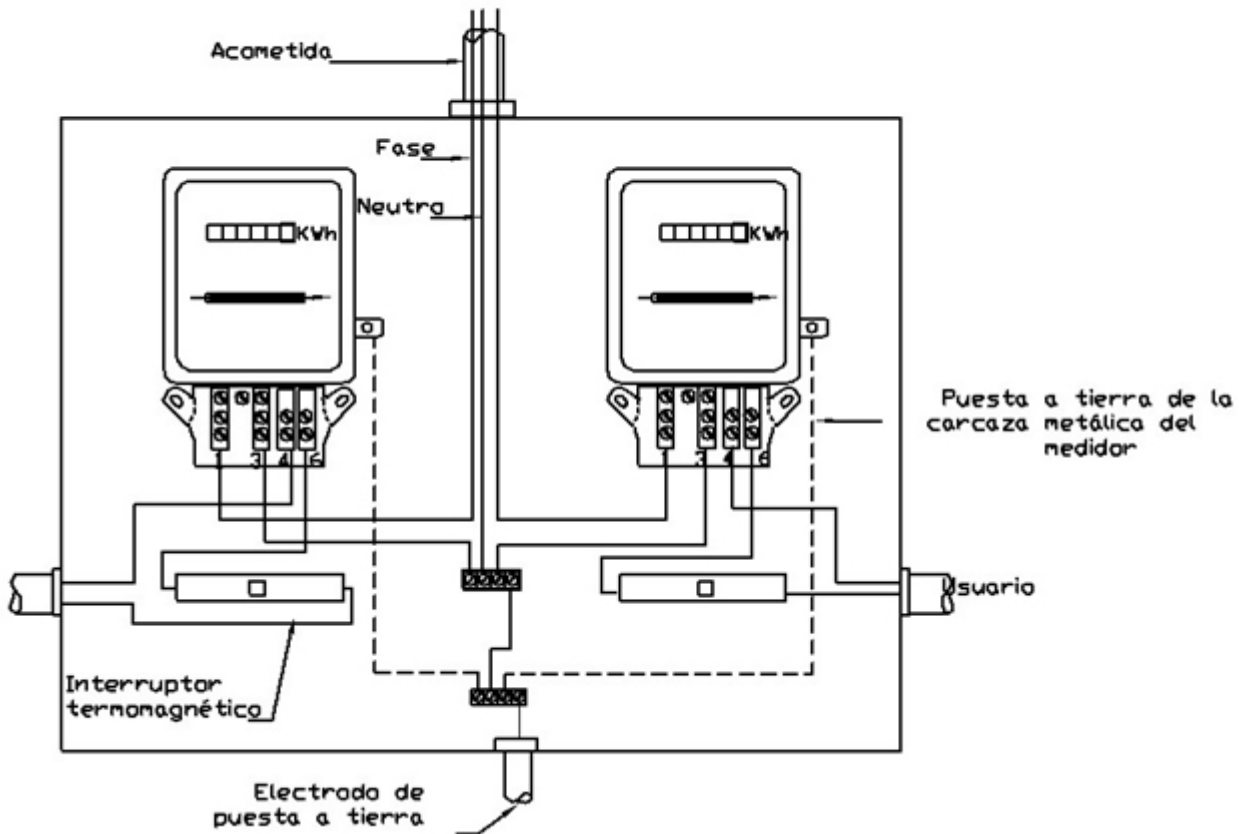


Figura 1

NOTA: Para inmuebles bifamiliares con frente común.



## ACOMETIDAS INDEPENDIENTES

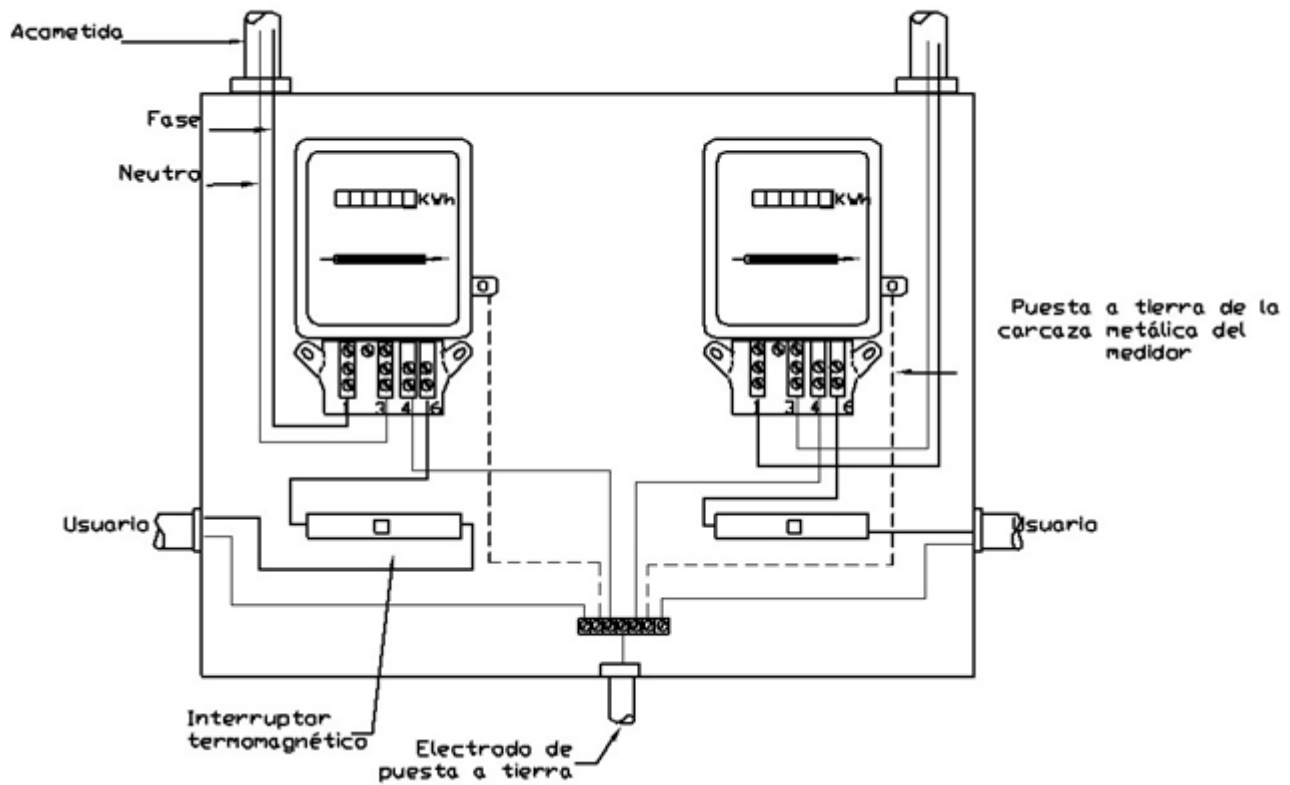


Figura 2

NOTA: Para inmuebles bifamiliares con frente independiente.