



# AE203-4 Acometida - Esquema de conexión para caja de tres y cuatro medidores trifásicos


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
0	11 Septiembre 2002



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



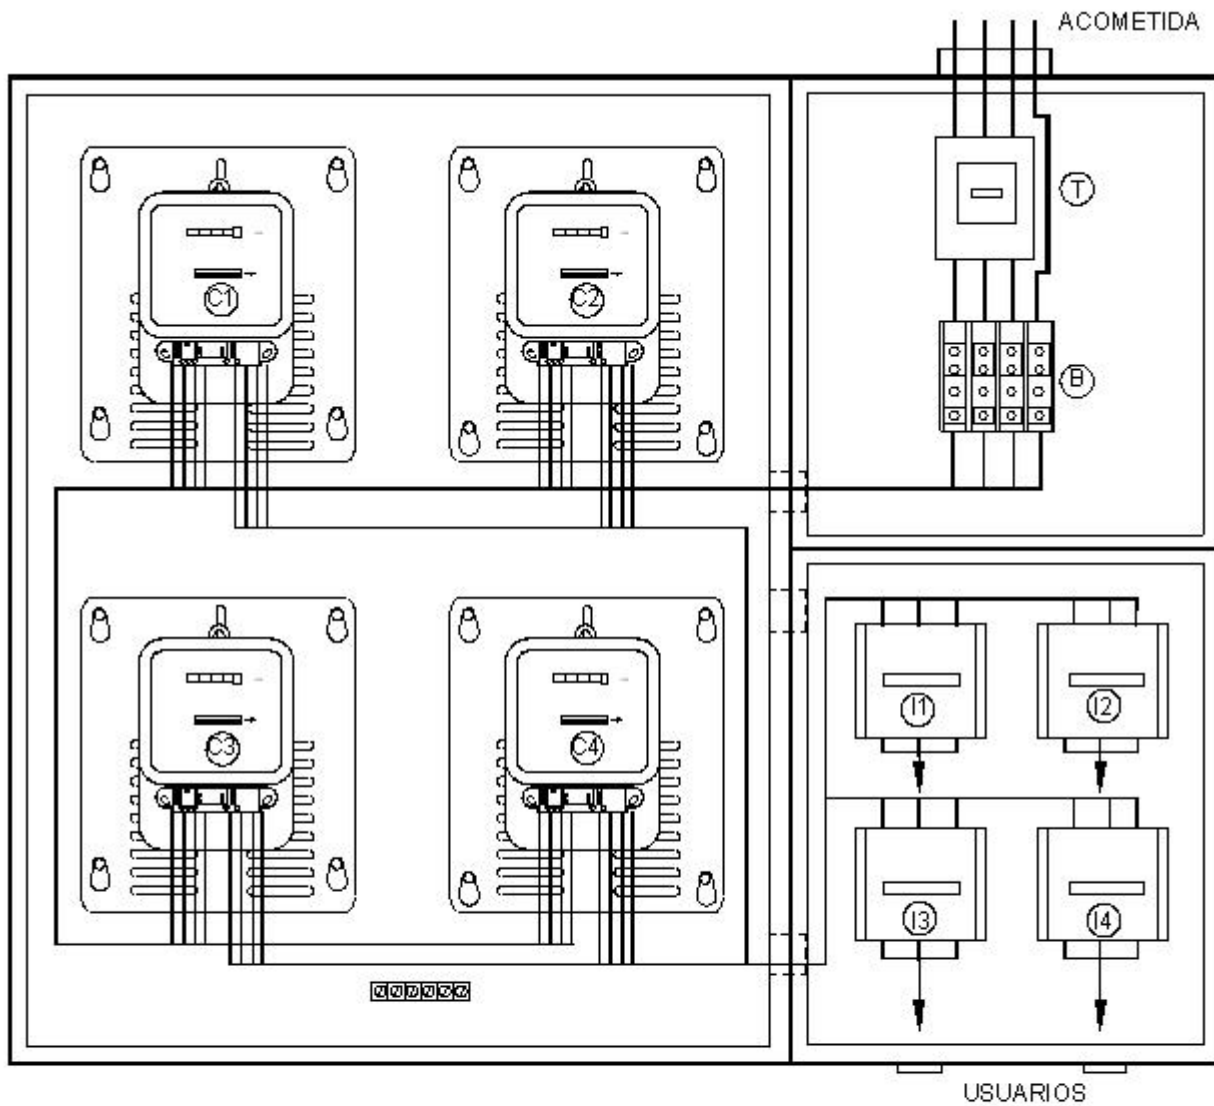

T: Totalizador

B: Bornera 3F+N

C1, C2, C3, C4: medidores

I1, I2, I3, I4: Interruptores para protección de cuentas individuales.