



AE236-1 Soporte para barrajes preformado de B.T. Fijación e instalación






NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	30 Junio 2000




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



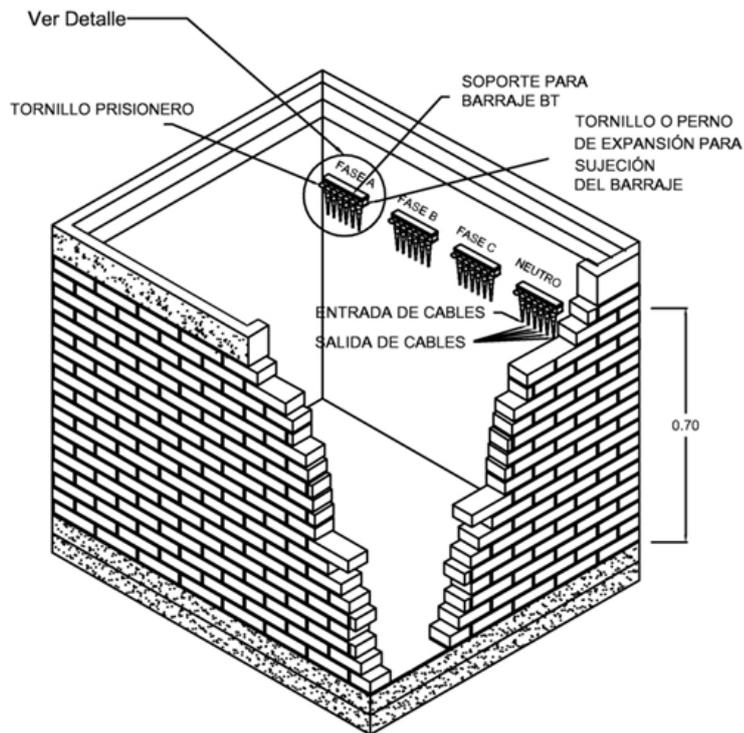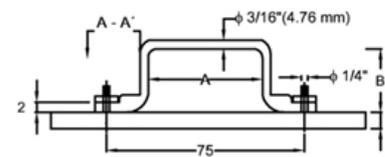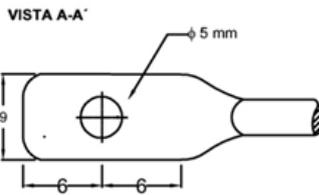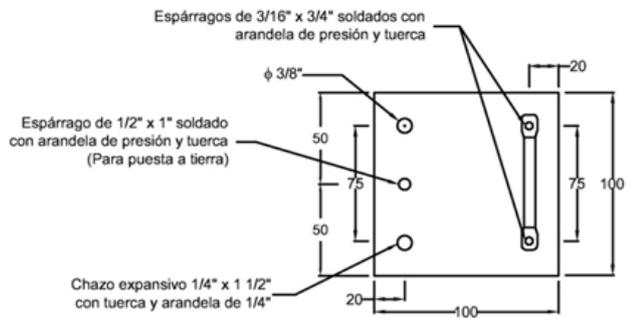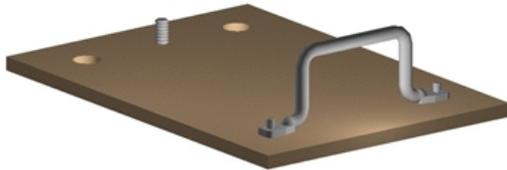

Barraje preformado de B.T.	A	B	Varilla
500 A	46	20	3/16"
175 A	26	14	3/16"

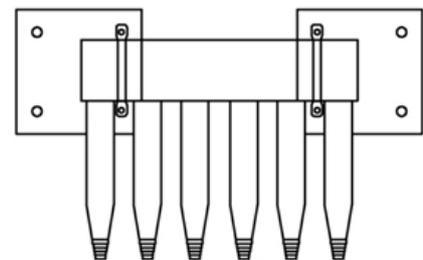

NOTA:
 -ELEMENTO TERMINADO GALVANIZADO Y PINTADO CON LOS COLORES DISTINTIVOS DE LAS FASES AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO.
 -DIMENSIONES DADAS EN mm