



# AE288 Detalles para soporte de ductería en sótanos



## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	01 Enero 2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



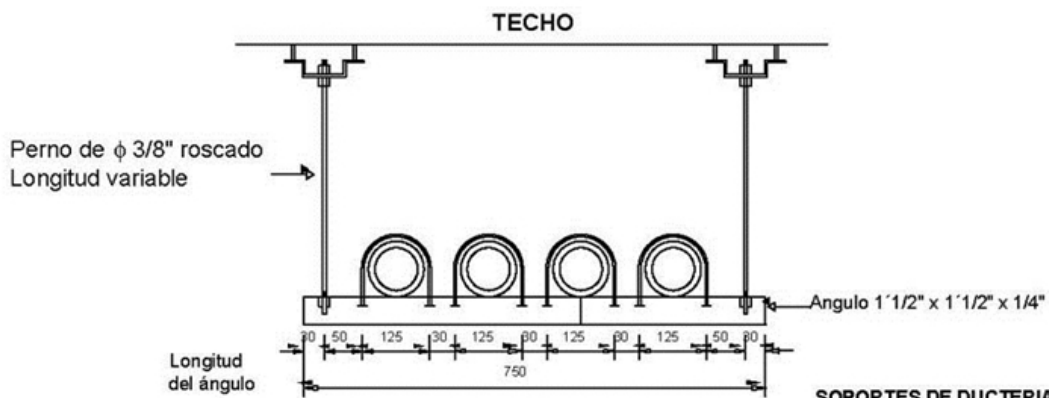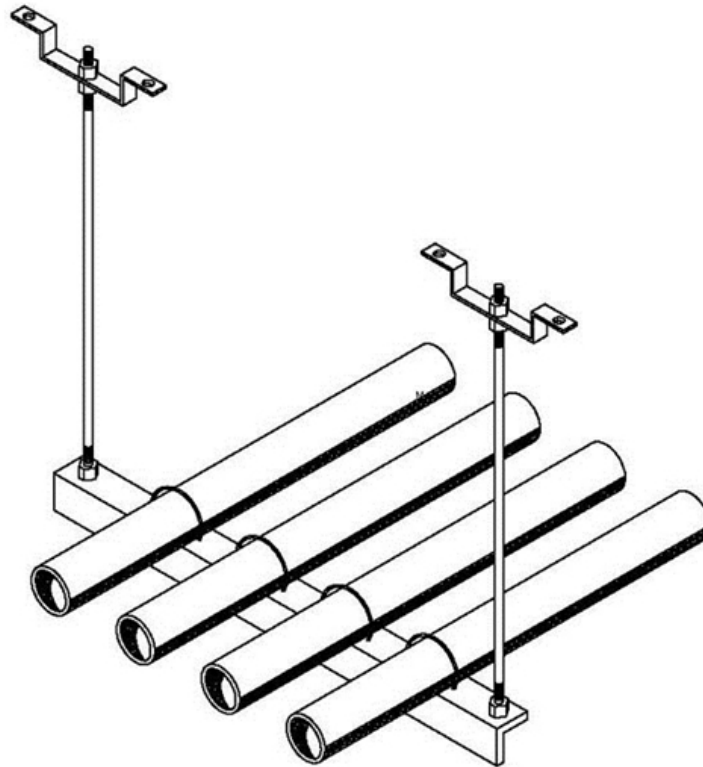

Dimensiones en mm

ANGULO	LONGITUD	PERNOS ROSCADOS	Nº.DUCTOS SOPORTADOS
1' 1/4" x 1' 1/4" x 3/16"	450 mm	2(3/8" x 10")	2 $\phi$ 4"
1' 1/4" x 1' 1/4" x 3/16"	600 mm	2(3/8" x 10")	3 $\phi$ 4"
1' 1/2" x 1' 1/2" x 1/4"	750 mm	2(3/8" x 10")	4 $\phi$ 4"
2(1' 1/2" x 1' 1/2" x 1/4")	600 mm	2(3/8" x 20")	6 $\phi$ 4" Doble fila
1' 1/2" x 1' 1/2" x 1/4"	1000 mm	2(3/8" x 10")	6 $\phi$ 4"