



# AE203-3 Acometida - Esquema de conexión para caja de dos medidores trifásico

## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
0	15 Marzo 2002




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





## ACOMETIDA ÚNICA

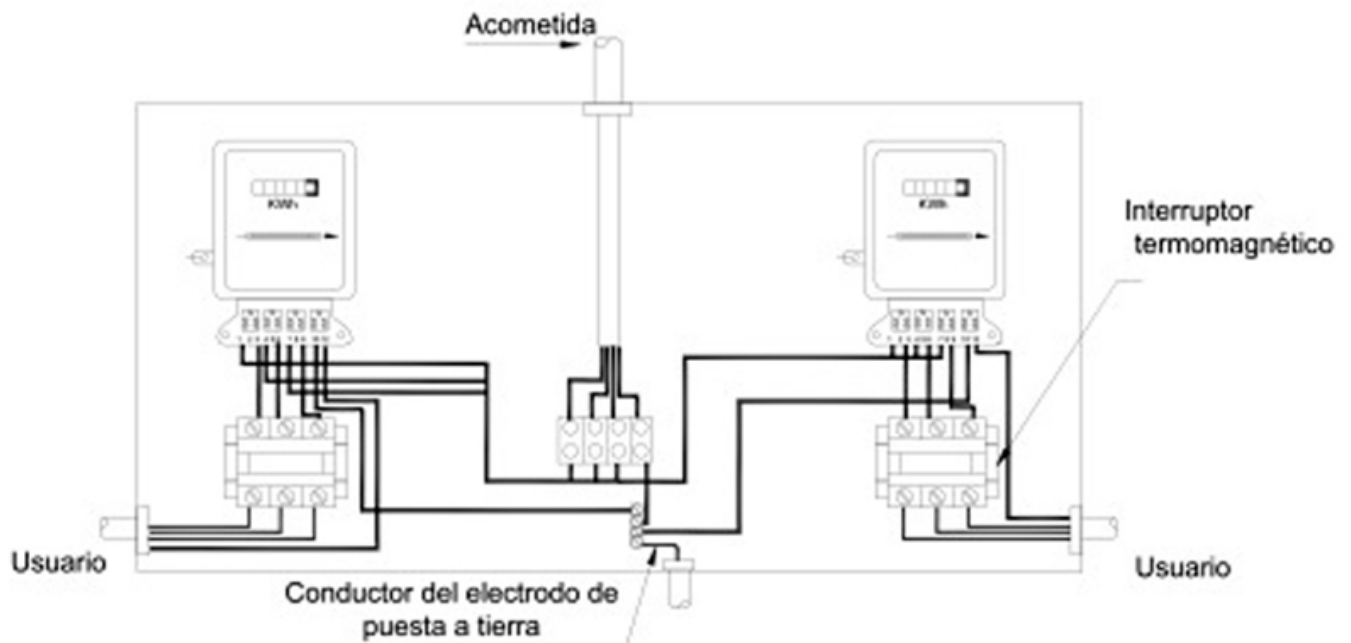

## ACOMETIDAS INDEPENDIENTES

