




# AE238 Subterranización de acometidas en B.T. NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	05 Marzo 2015



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



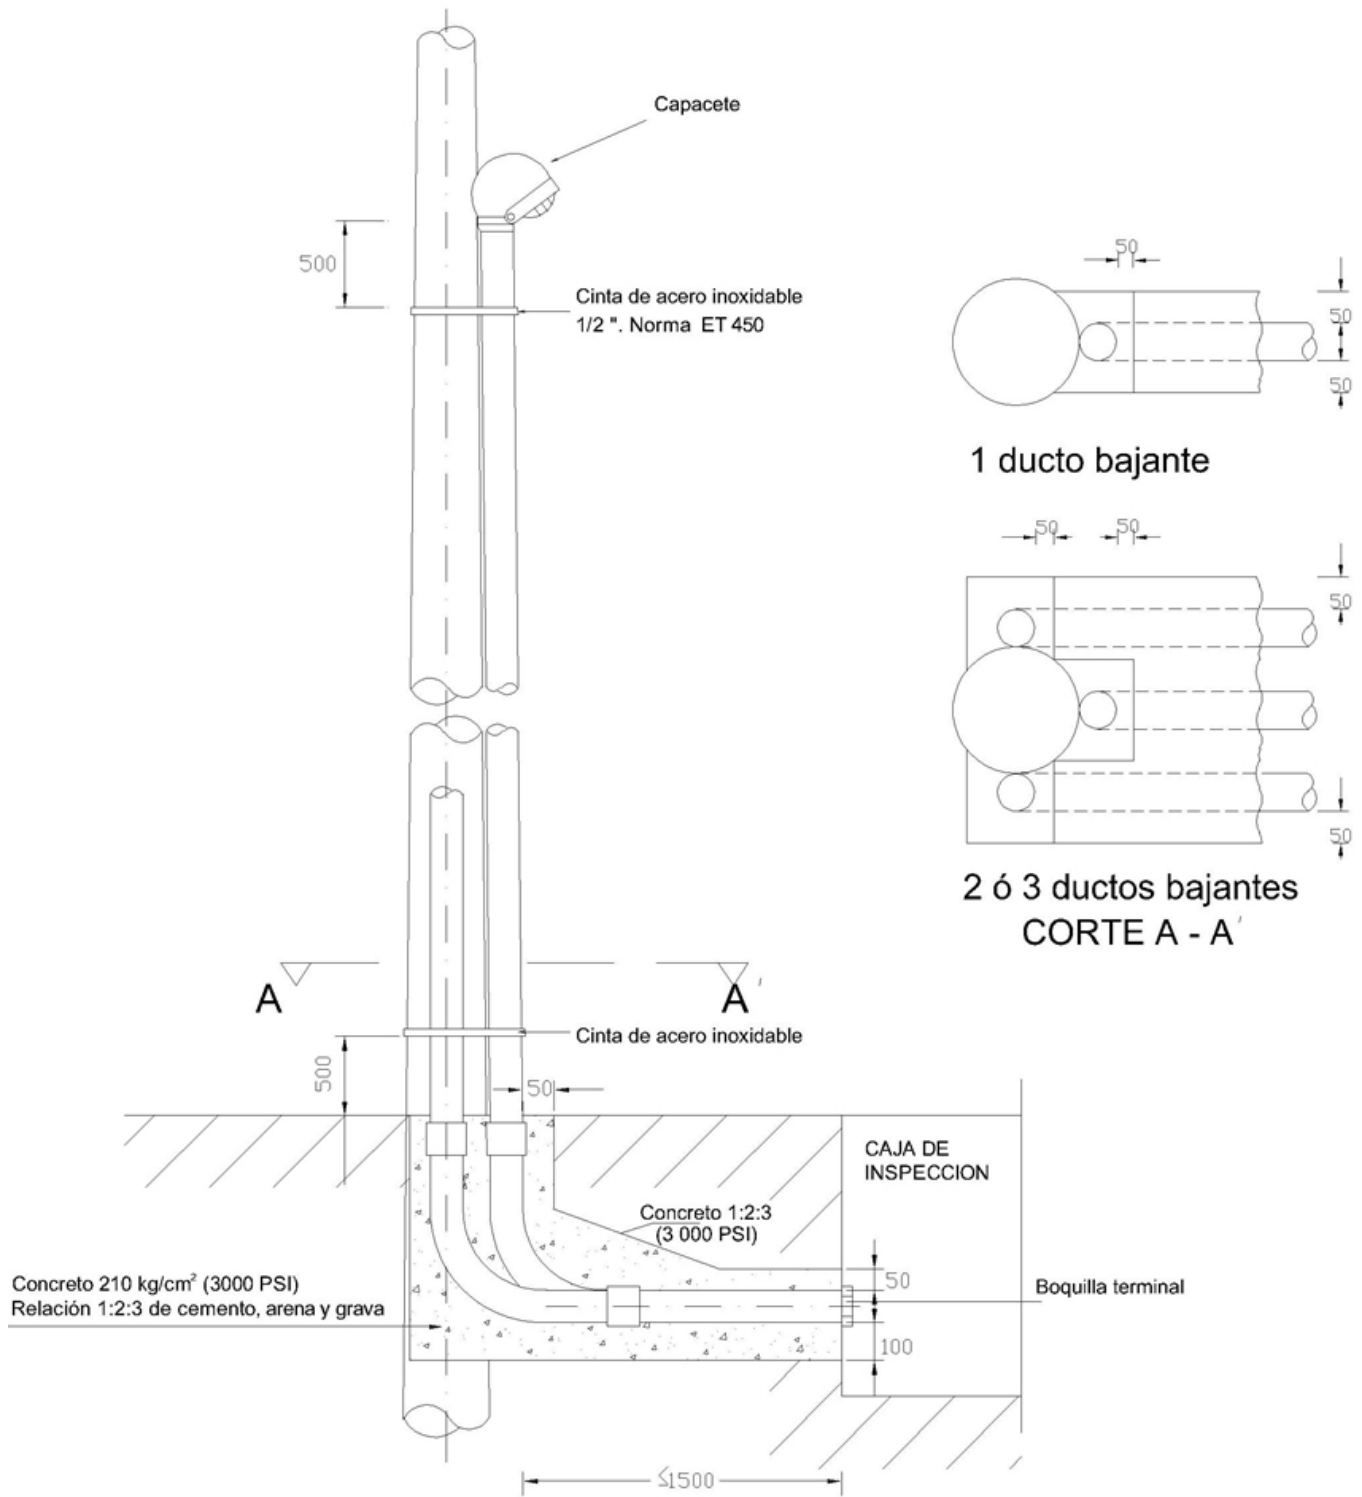

#### NOTAS:

- El ducto debe ser de 6 m de longitud.
- El diámetro del tubo depende del calibre y el número de conductores. El diámetro mínimo será de 1"



para acometidas trifásicas y 3/4" para acometidas monofásicas

- Para conocer los criterios de las acometidas subterráneas de BT consultar la norma [AE229](#) .