



# AE200 Diagrama unifilar para acometidas y tableros

## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
2	27 Abril 2023




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





## RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA O SUBTERRANEA TRIFÁSICA TETRAFILAR

Figura 1

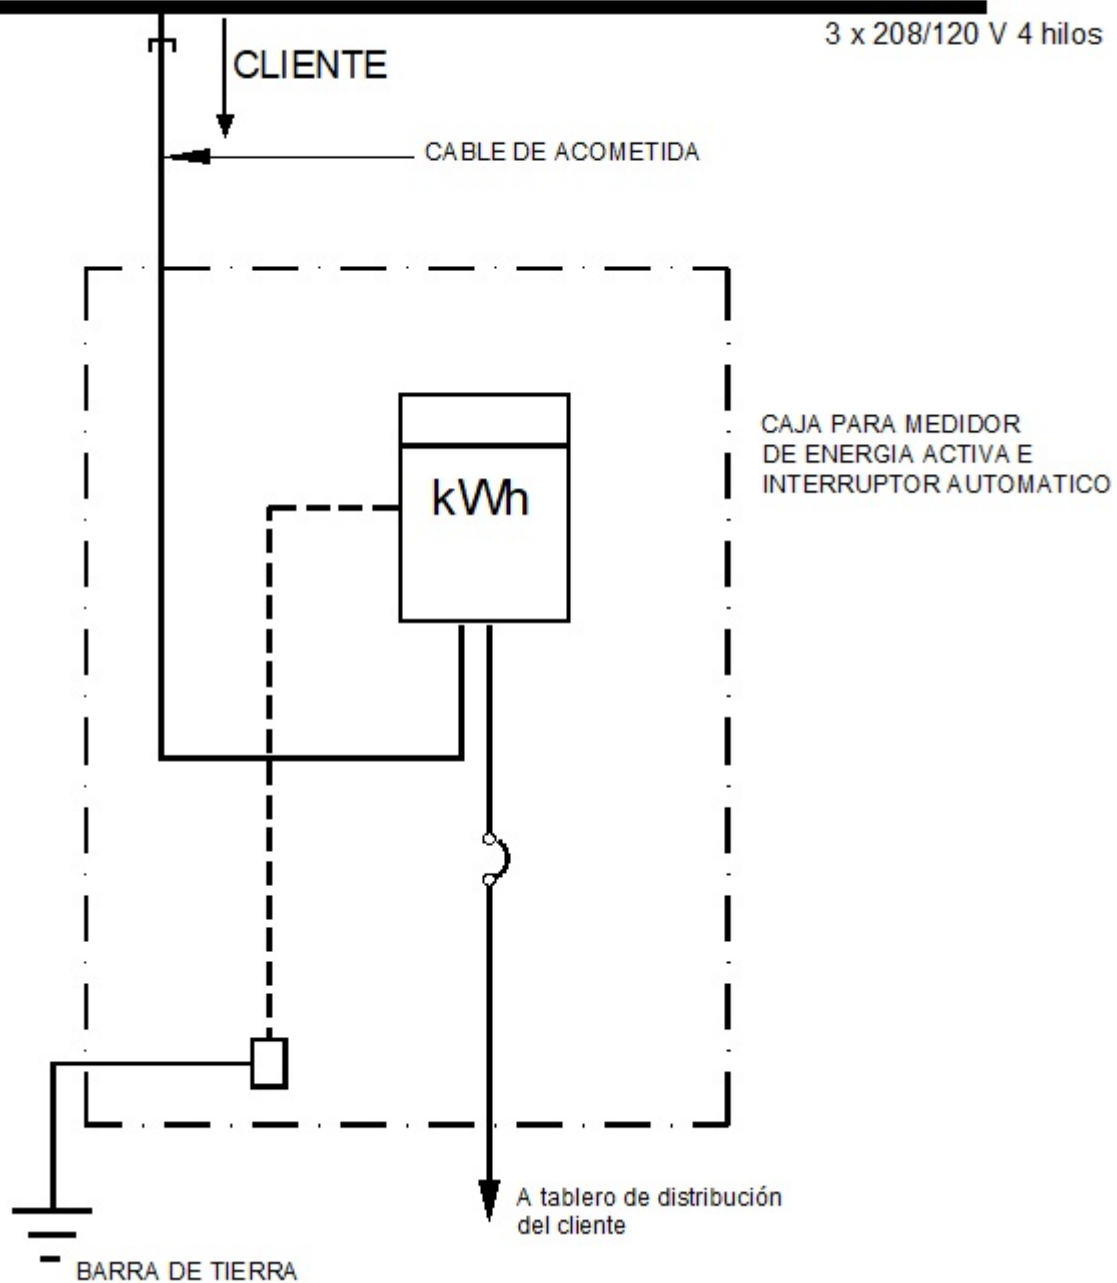

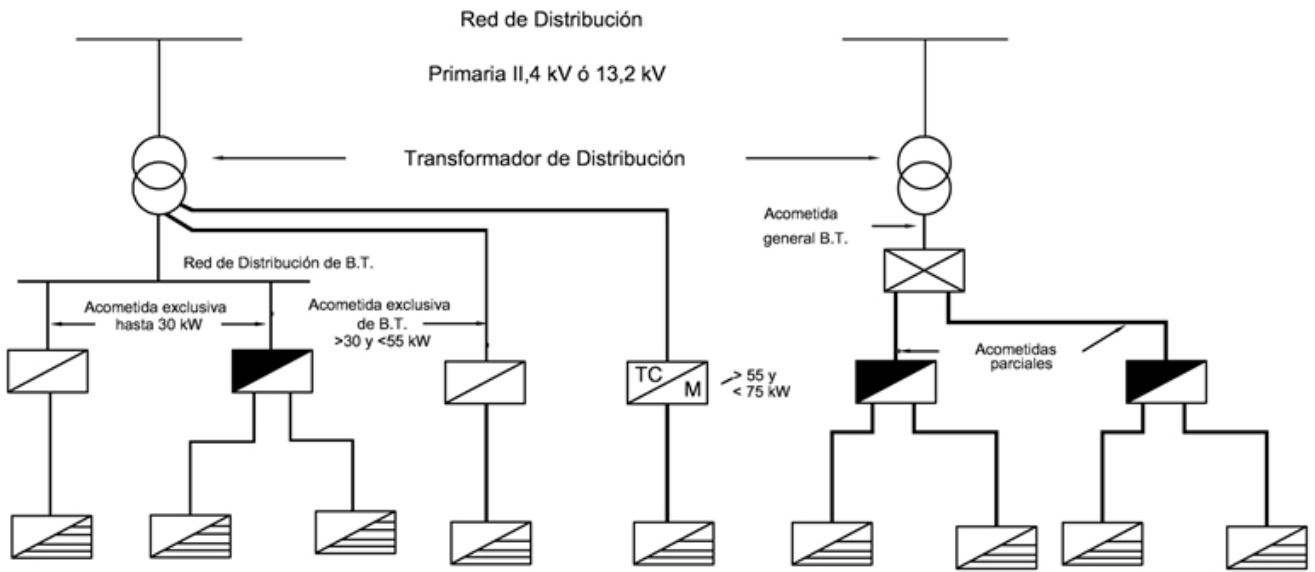


Figura 2










Red Primaria II,4kV ó 13,2 kV

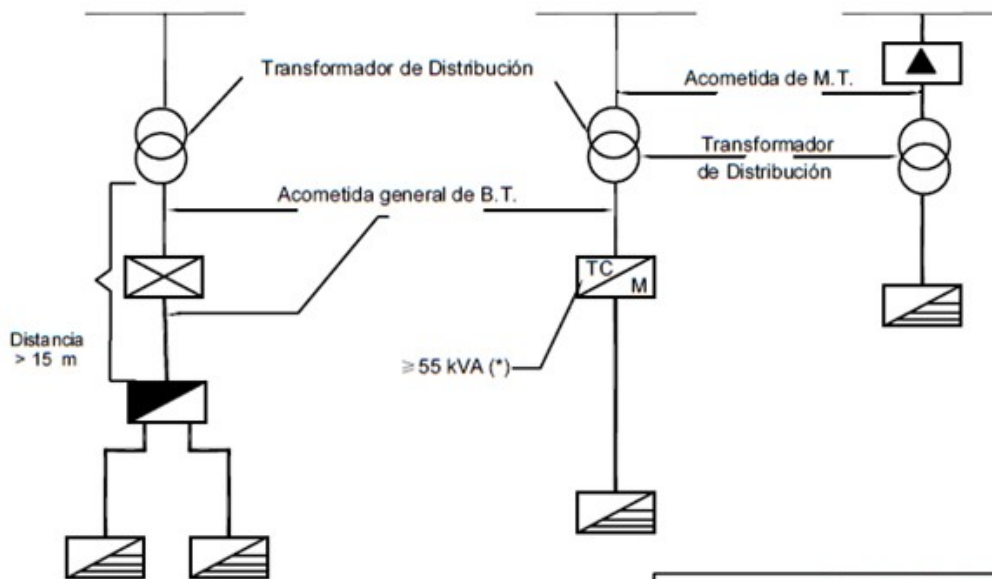

Nota:

\* Para cargas >55KW la medida en baja tensión ó en media tensión será por desición del cliente o propietarios de los activos de conexión

CONVENCIONES	
	Celda de medida en M.T.
	Tablero General de Acometidas o caja de protección de acometidas.
	Armario de medidores
	Caja de medidores
	Caja o armario para equipo de medida en B.T.
	Tablero de Distribución del usuario.
	Caja de derivación de bus de barras

