



AE201 Diagramas unifilares para acometidas alimentadas de la red B.T. NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	02 Julio 2013




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>






1. ESQUEMA DE ACOMETIDAS AÉREAS O SUBTERRÁNEAS PARA CARGAS INSTALADAS HASTA 35 kW

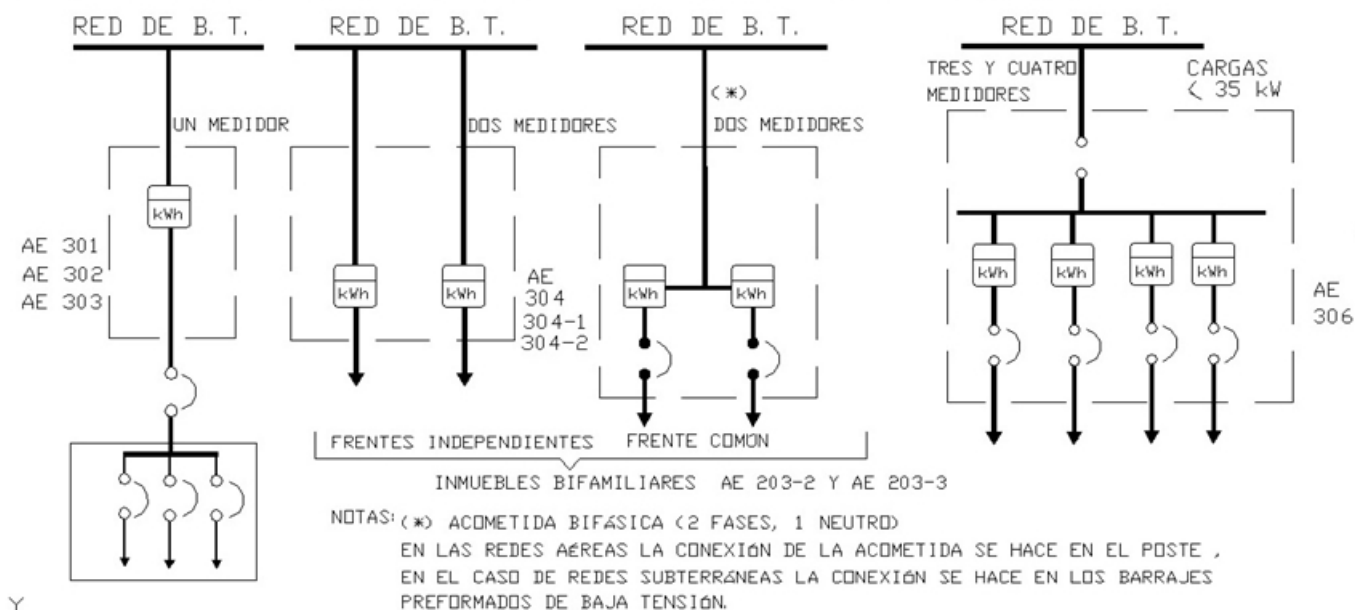

Y
Figura 1

2. ESQUEMA DE ACOMETIDAS PARA CARGAS INSTALADAS ENTRE 35 Y 225 kW

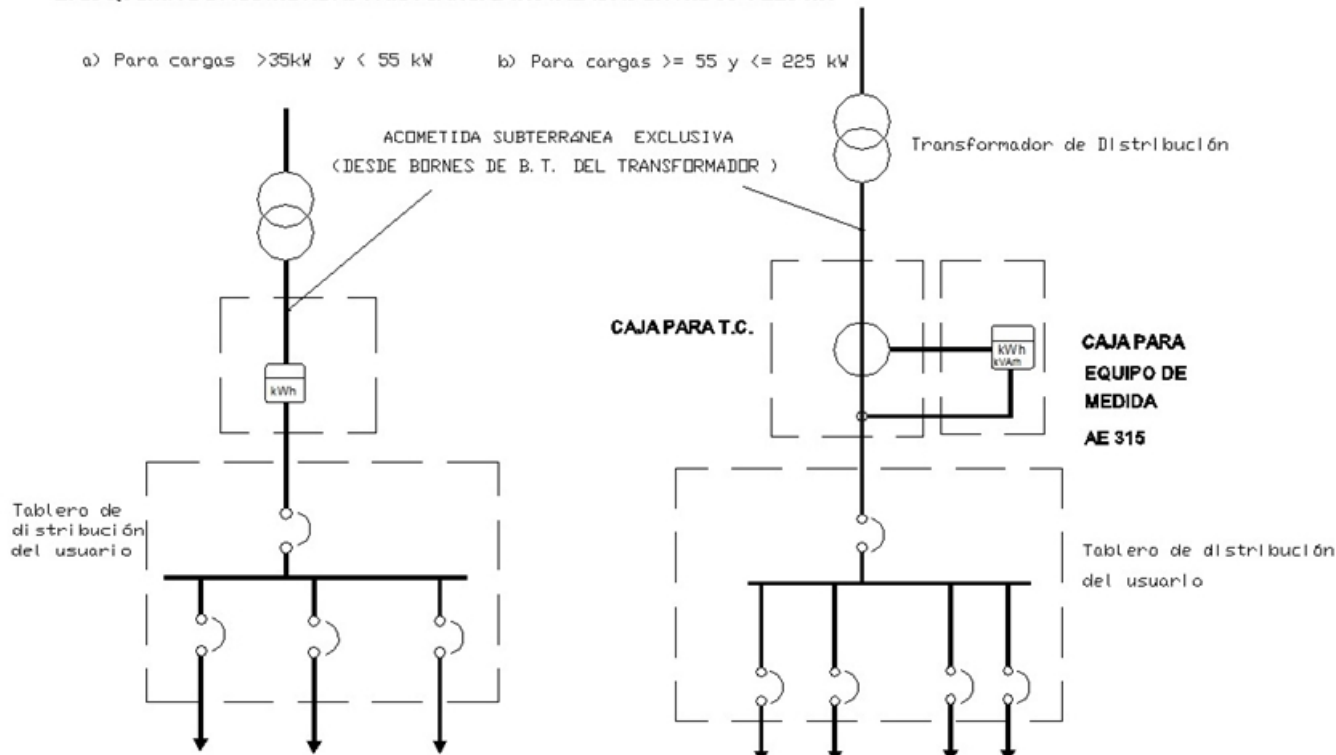

Las acometidas > 35 y $< 225 \text{ kW}$ pueden ser alimentadas en B.T., mediante acometida subterránea desde el transformador de red más cercano siempre y cuando cumpla con las condiciones de capacidad disponible del transformador, regulación del 3% y ducterías libres por construir

Figura 2