






AE329 Celda de medida en 34,5 kV tipo intemperie NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	02 Diciembre 2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



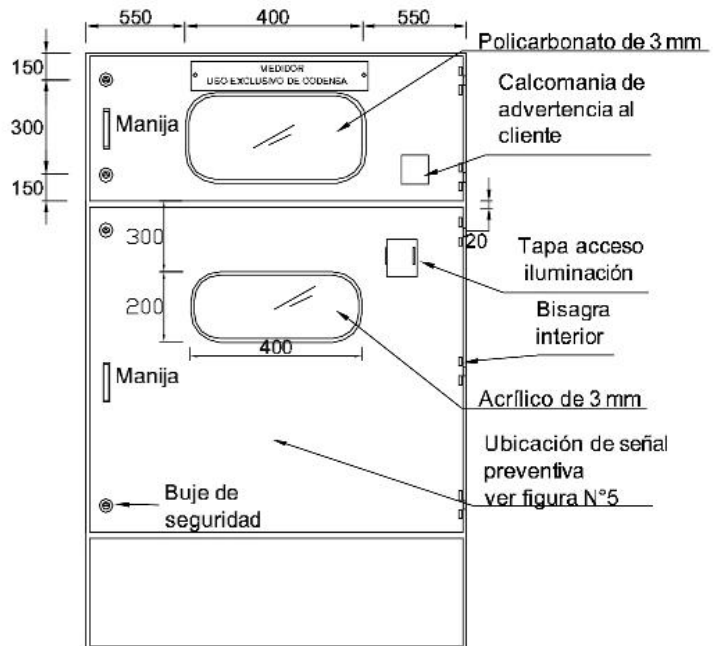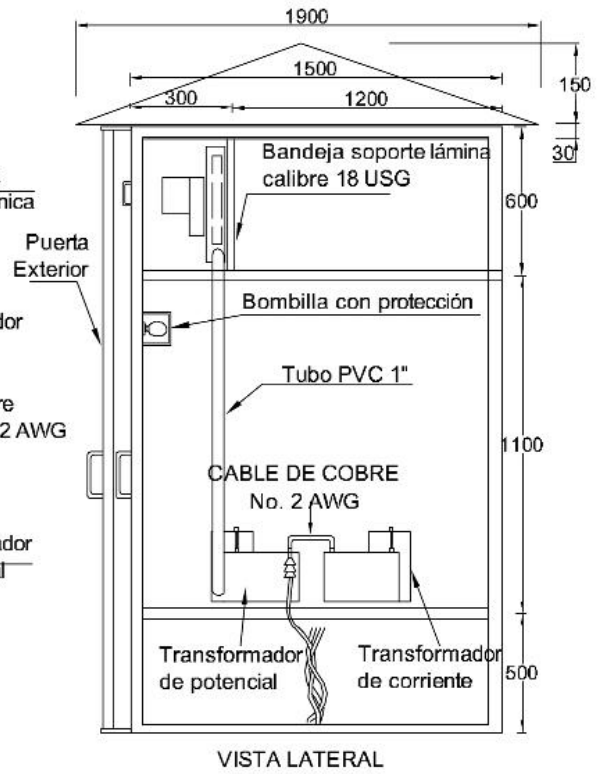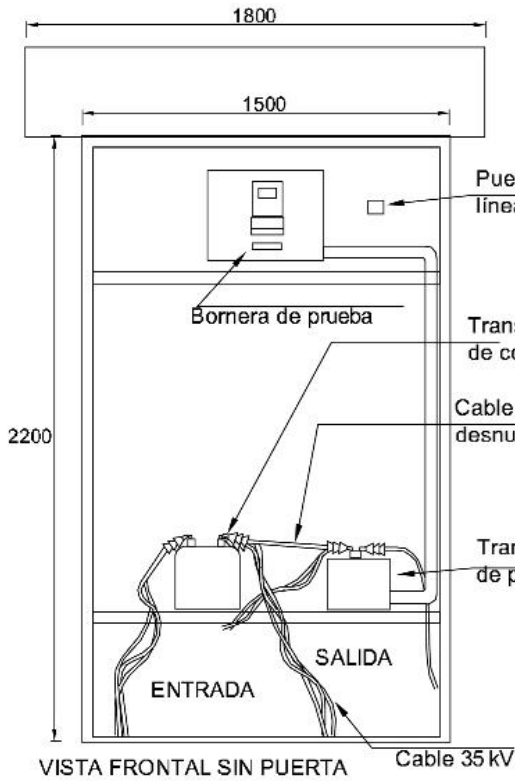

NOTA:
1- Dimensiones en mm .