



# **AE319 Armario para instalación de equipo de medida y transformadores de corriente en B.T. (Alternativas 3 y 4) NORMA TÉCNICA**

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	26 Noviembre 2009




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





### ALTERNATIVA 3

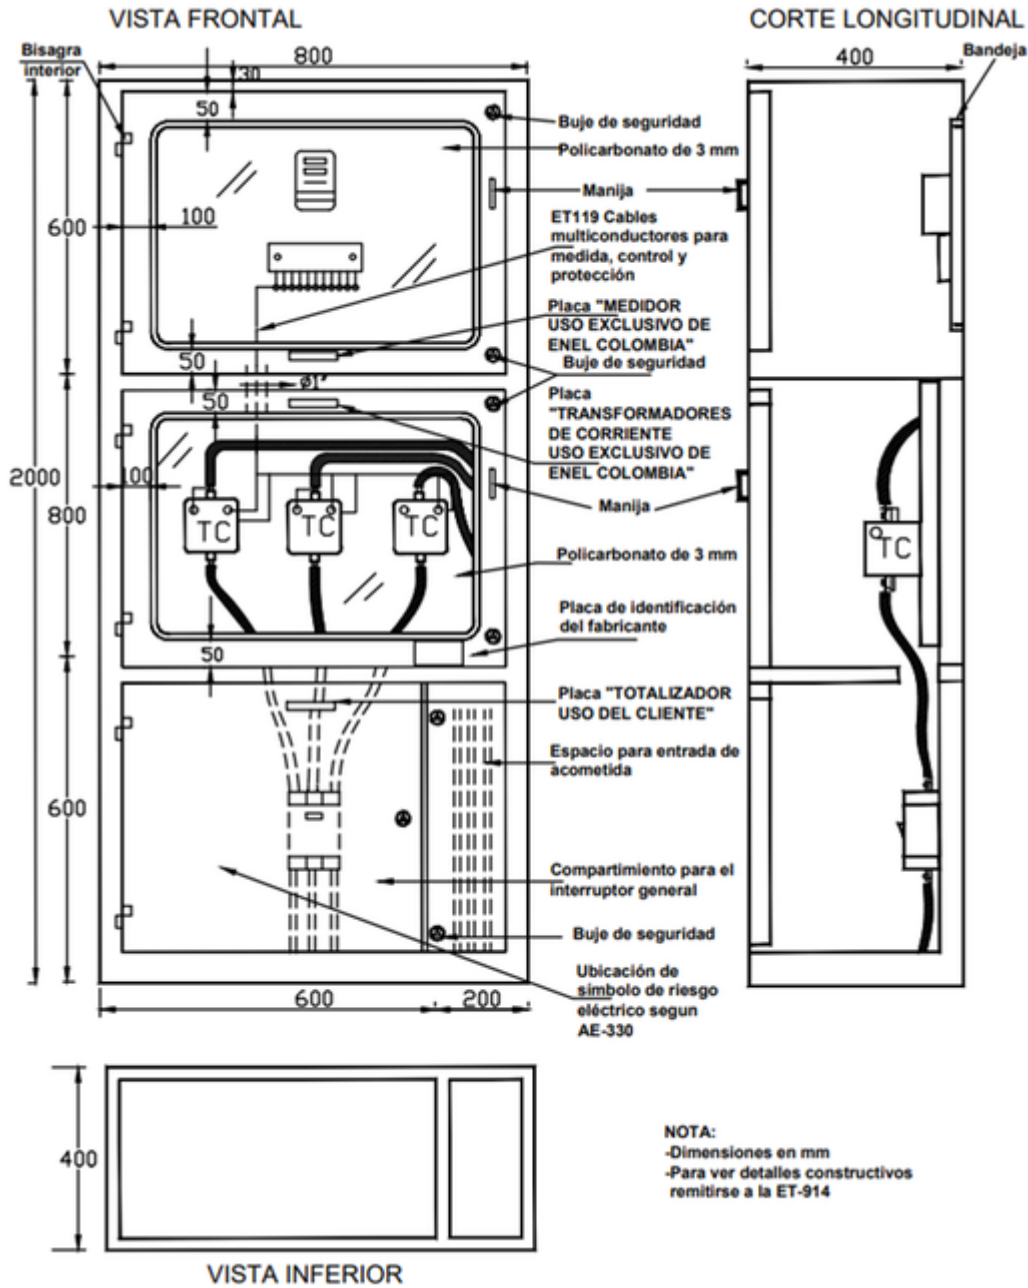

### ALTERNATIVA 5

