





# AE344 Base y foso para celda de medida tipo intemperie de 11,4-13,2-34,5 kV NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	07 Mayo 2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



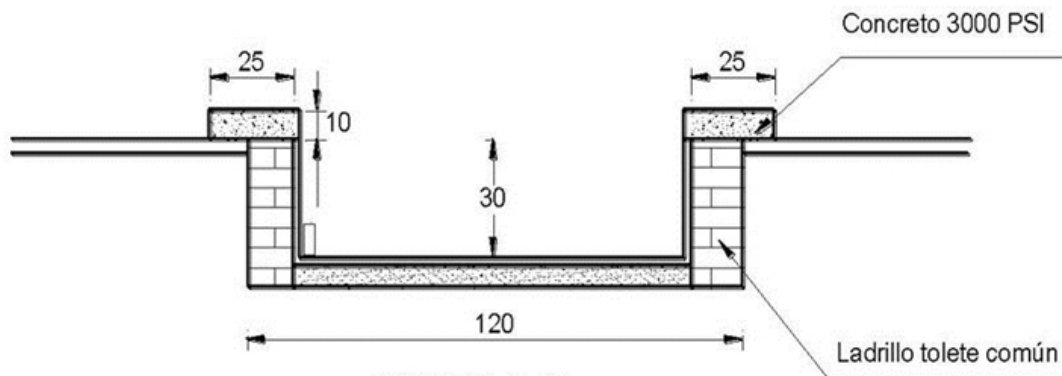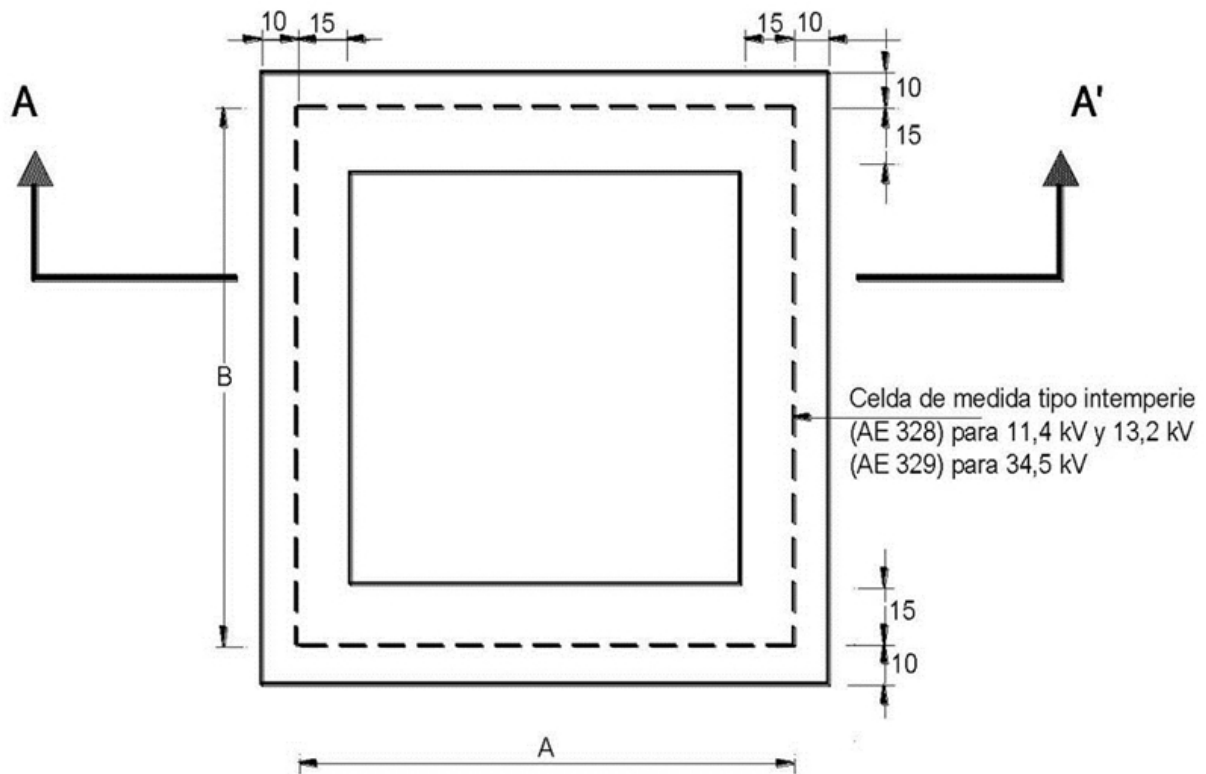

**CORTE A-A'**

DIMENSIONES DE LAS CELDAS

	11,4/13,2 kV	34,5 kV
A	1100	1500
B	1200	1500