
AE320 Armario para instalación de equipo de medida y transformadores de corriente en B.T. Cargas por usuario hasta 75 kW

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Mayo 2001

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

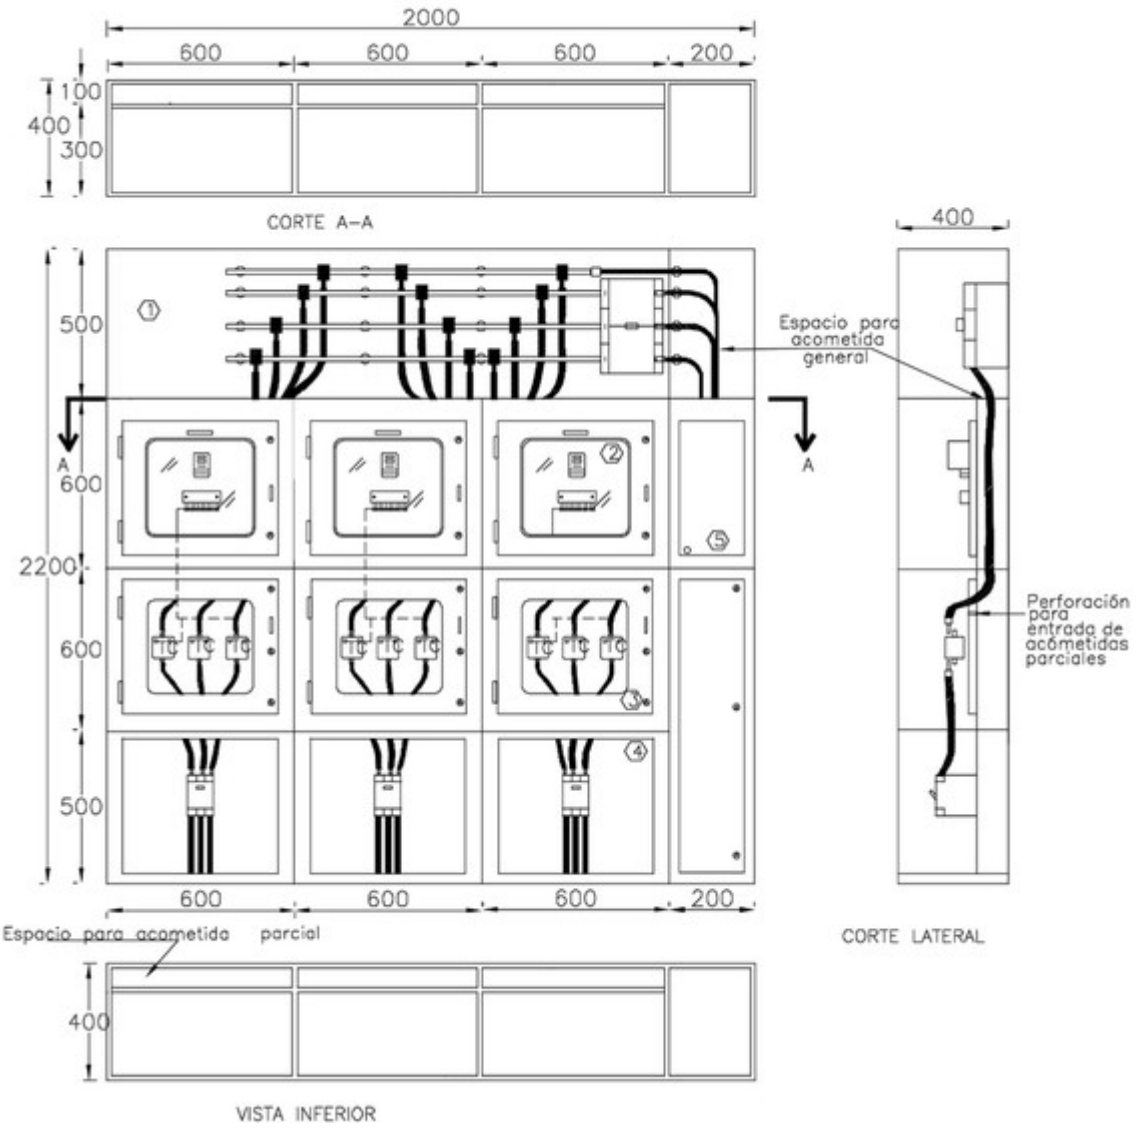

NOTAS:

1) Dimensiones en mm.
2) Armario para inmuebles con cargas contratadas totales menores a 300kW, cuentas individuales hasta 75kW y calibres 4/0 AWG.

COMPARTIMENTOS:

1º. Para totalizador y barraje (Uso exclusivo de Enel).
2º. Para equipo de medida (Uso exclusivo de Enel).
3º. Para transformadores de corriente (Uso exclusivo de Enel).
4º. Para protecciones parciales.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

5º. Para entrada de acometida general.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.