



# CS218-1 Instalación de ductos de hierro galvanizados sobre estructura


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	01 Septiembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



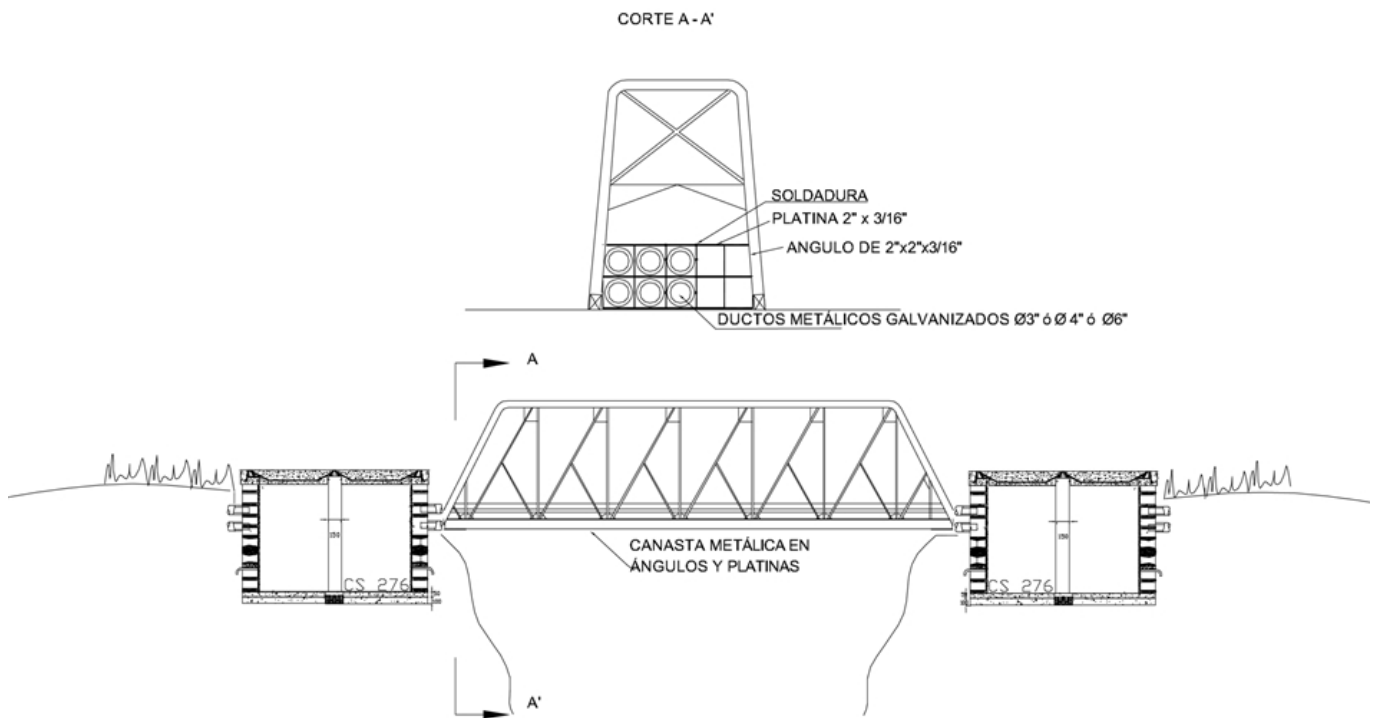

**NOTAS:**

Para cruces sobre canales o vacíos, se instalarán los ductos metálicos galvanizados sobre estructura metálica de apoyo, instaladas en canastas metálicas en ángulo y platinas debidamente soldadas. No se permite la [instalación](#) de ductos de PVC.